


# 東京電力所有の老朽火力発電所の状況等について

資料2

運転期間が40年超の老朽火力と5年以内に老朽火力となるものが約1,660万kW

- 運転開始から40年経過
- 運転開始から35年経過
- 運転開始から35年未満

火力出力  
3,864.5万kW  
※緊急設置電源を除く

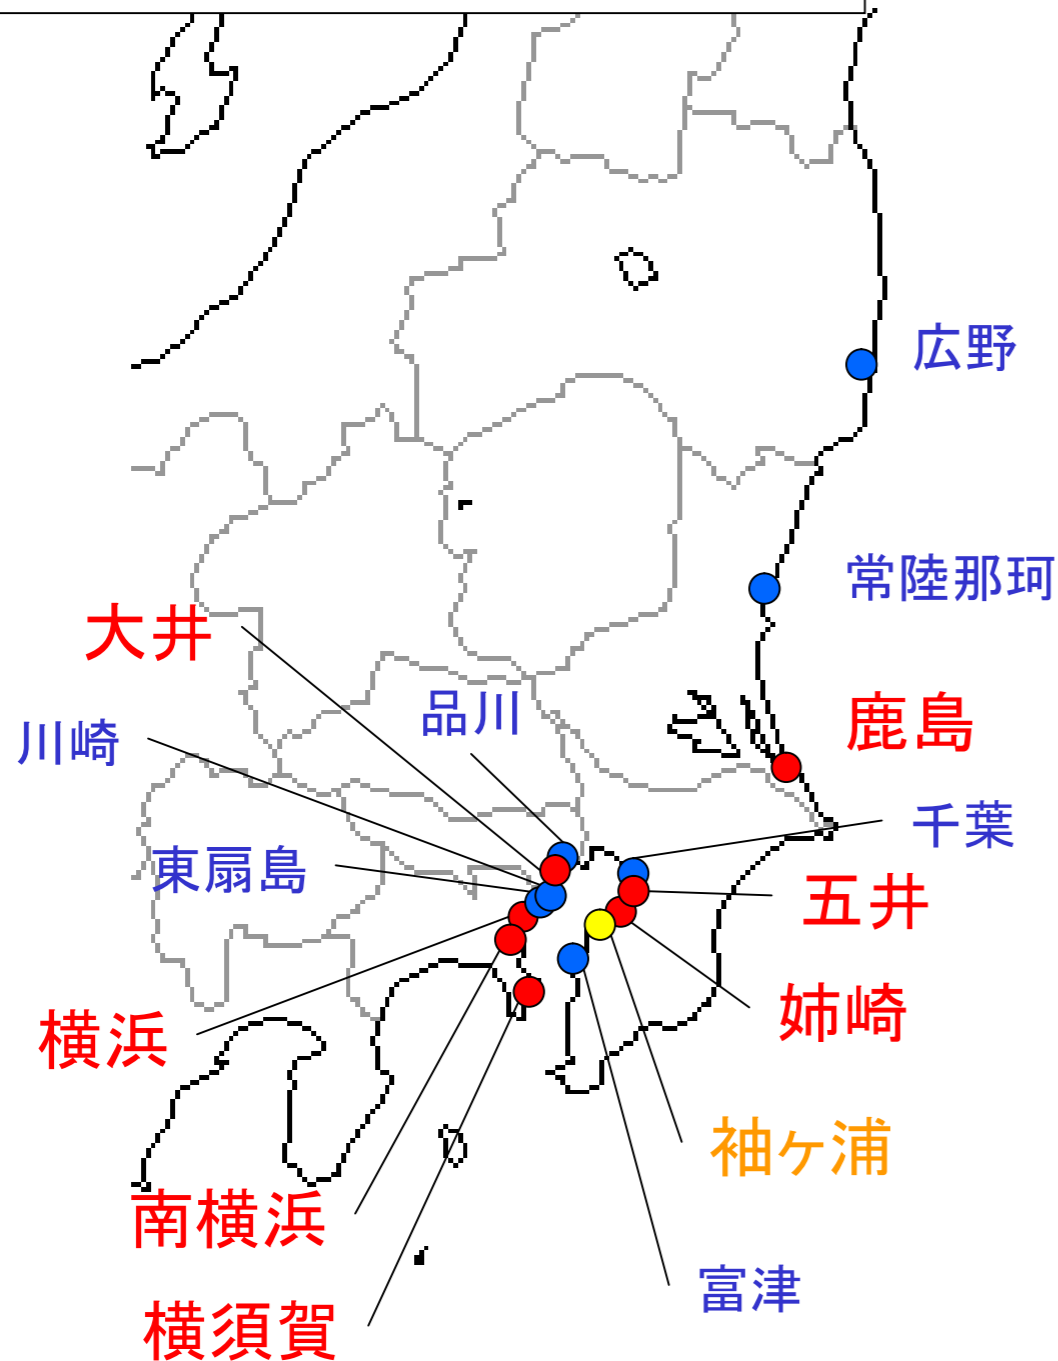

	出力(万kW)		合計
	運転期間		
	40年超	35~39年	
鹿島	240.0	200.0	440.0
横須賀	213.0		213.0
横浜	52.5		52.5
南横浜	70.0	45.0	115.0
五井	176.0		176.0
姉崎	180.0	120.0	300.0
大井	70.0	35.0	105.0
袖ヶ浦		260.0	260.0
合計	1,001.5	660.0	1,661.5

老朽火力+予備軍  
約1,660万kW  
全体の4割

