


事務処理フロー図

作成部署 環境局自然環境部水環境課揚水規制担当 電話 42－623

事務名 可燃性天然ガス濃度確認

《事務処理フロー図》

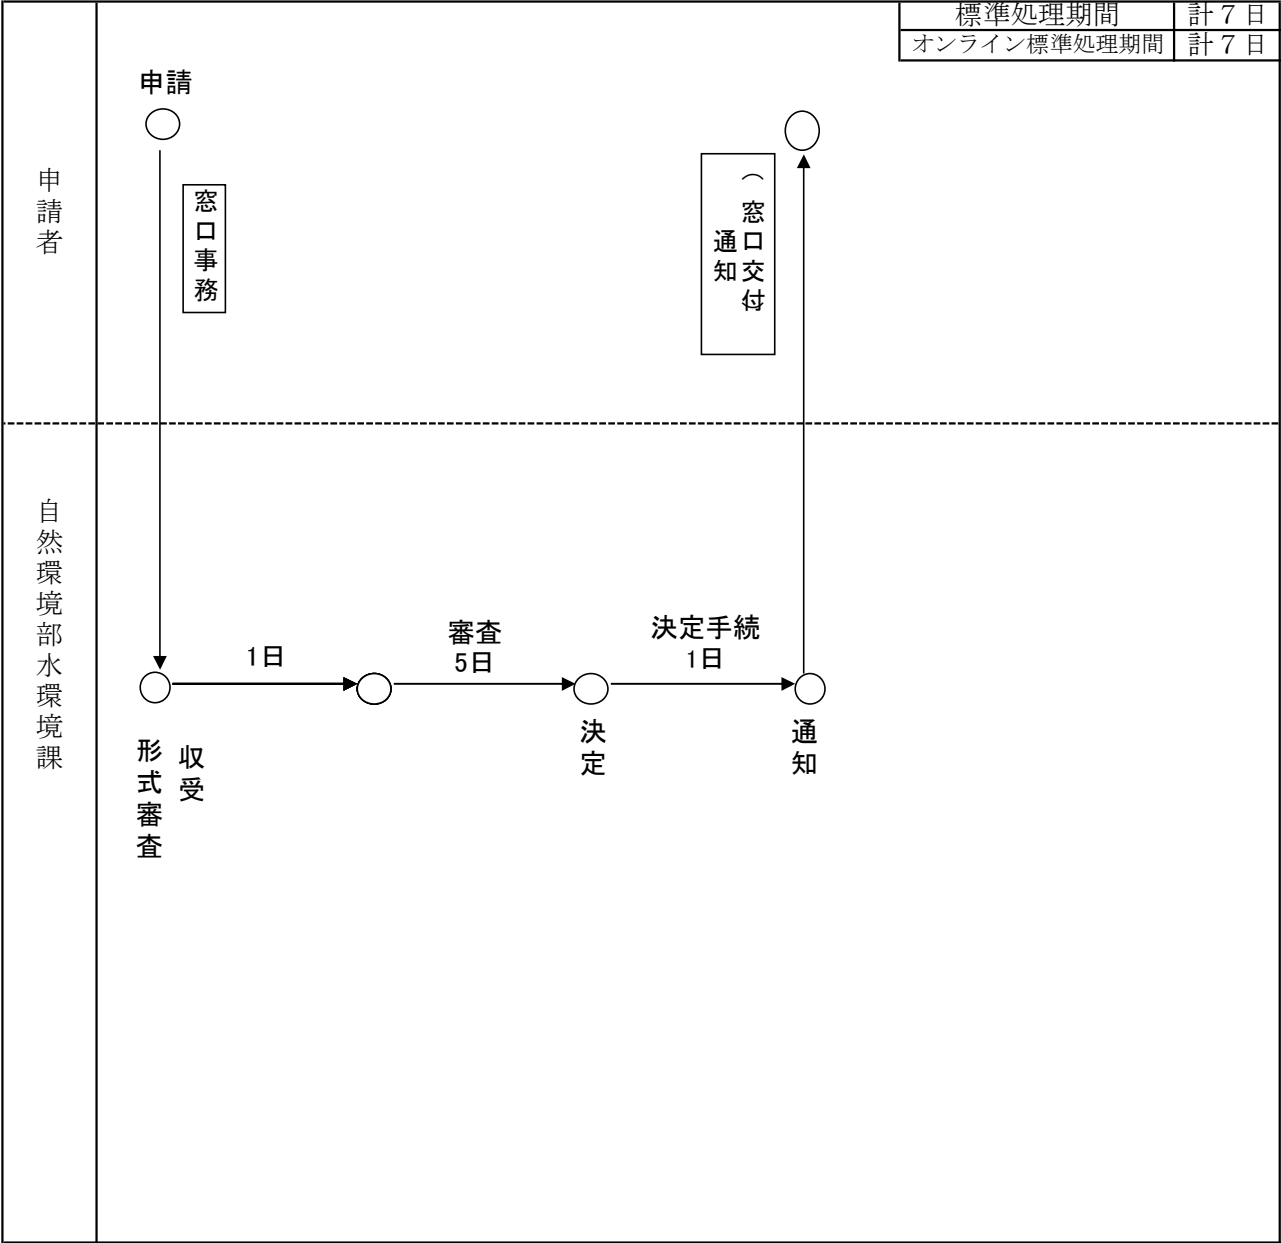

《事務処理フロー図の説明》

番号	項目	説明
1	形式審査	提出された申請書に記載漏れや誤記及び法令に定める添付資料がそろっているか確認します。
2	収受	正本とその写しを収受後、写しを返却します。
3	審査	法令が規定する確認の基準の適合を審査します。
4	決定	確認又は不確認の決定をします。
5	通知	結果を申請者に通知します。