

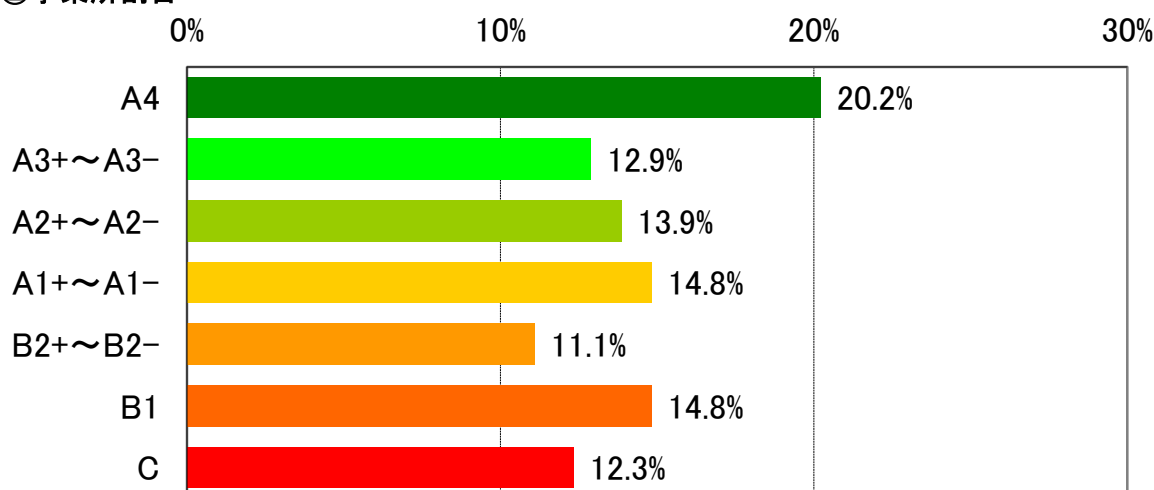
区分番号:1

オフィス(テナント専有部)

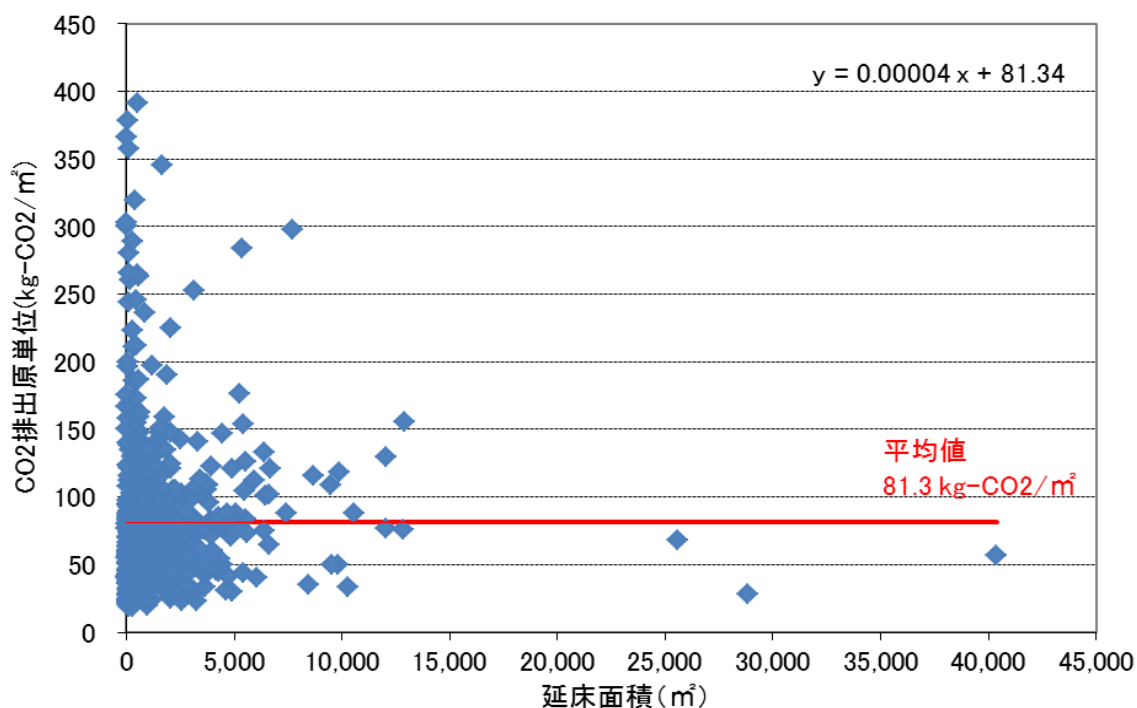
①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	44.8 以下	146	20.2%	1260
A3 +	0.55超-0.60以下	44.8 超 48.8 以下	27	12.9%	1203
A3	0.60超-0.65以下	48.8 超 52.9 以下	31		1501
A3 -	0.65超-0.70以下	52.9 超 57.0 以下	35		1078
A2 +	0.70超-0.75以下	57.0 超 61.0 以下	40	13.9%	1924
A2	0.75超-0.80以下	61.0 超 65.1 以下	28		1097
A2 -	0.80超-0.85以下	65.1 超 69.2 以下	32		1756
A1 +	0.85超-0.90以下	69.2 超 73.2 以下	30	14.8%	1328
A1	0.90超-0.95以下	73.2 超 77.3 以下	47		2001
A1 -	0.95超-1.00以下	77.3 超 平均値 81.3 以下	30		1283
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 81.3 超 85.4 以下	28	11.1%	1497
B2	1.05超-1.10以下	85.4 超 89.5 以下	32		1920
B2 -	1.10超-1.15以下	89.5 超 93.5 以下	20		919
B1	1.15超-1.50以下	93.5 超 122.0 以下	107	14.8%	1641
C	1.50超	122.0 超	89	12.3%	1402
合計			722	平均	1467

②事業所割合



③CO₂排出原単位の散布図



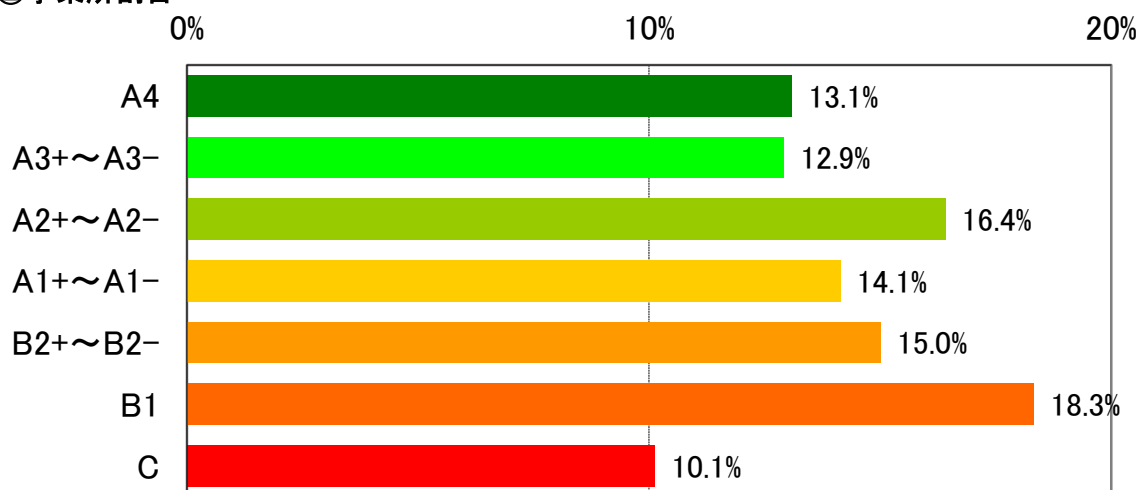
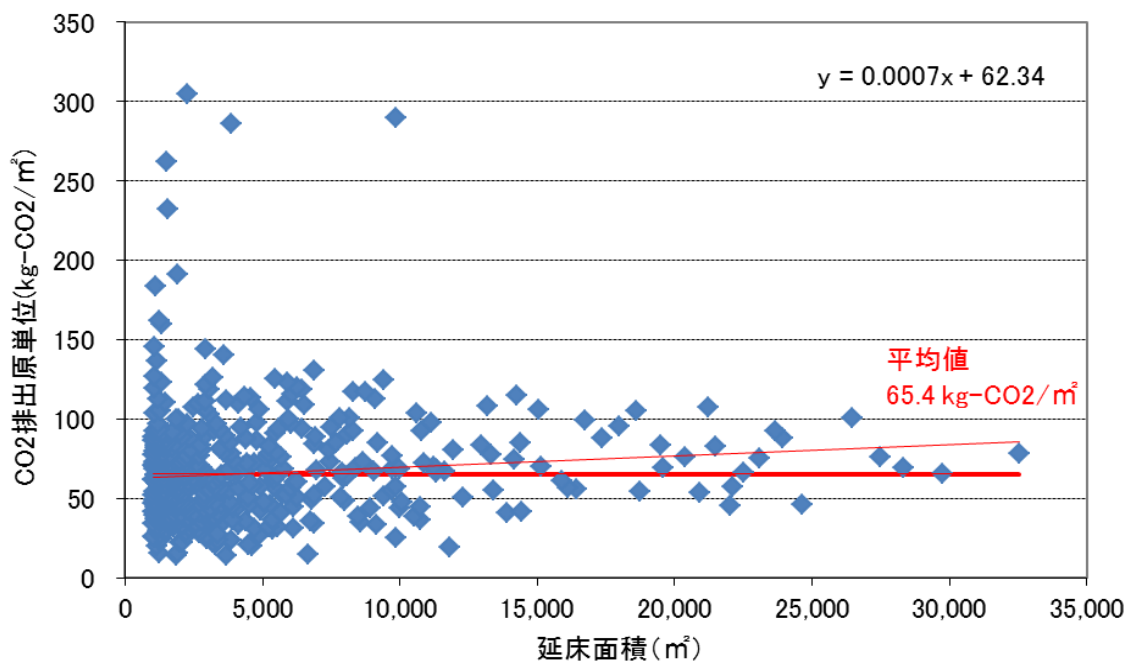
区分番号:2

オフィス(自社ビル)

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	36.0 以下	75	13.1%	3126
A3 +	0.55超-0.60以下	36.0 超 39.3 以下	29	12.9%	3092
A3	0.60超-0.65以下	39.3 超 42.6 以下	21		3338
A3 -	0.65超-0.70以下	42.6 超 45.8 以下	24		4377
A2 +	0.70超-0.75以下	45.8 超 49.1 以下	35	16.4%	3314
A2	0.75超-0.80以下	49.1 超 52.4 以下	32		3173
A2 -	0.80超-0.85以下	52.4 超 55.6 以下	27		4164
A1 +	0.85超-0.90以下	55.6 超 58.9 以下	23	14.1%	5388
A1	0.90超-0.95以下	58.9 超 62.2 以下	31		2641
A1 -	0.95超-1.00以下	62.2 超 平均値 65.4 以下	27		2814
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 65.4 超 68.7 以下	34	15.0%	4906
B2	1.05超-1.10以下	68.7 超 72.0 以下	30		5468
B2 -	1.10超-1.15以下	72.0 超 75.3 以下	22		4651
B1	1.15超-1.50以下	75.3 超 98.1 以下	105	18.3%	5209
C	1.50超	98.1 超	58	10.1%	5755
合計			573	平均	4232

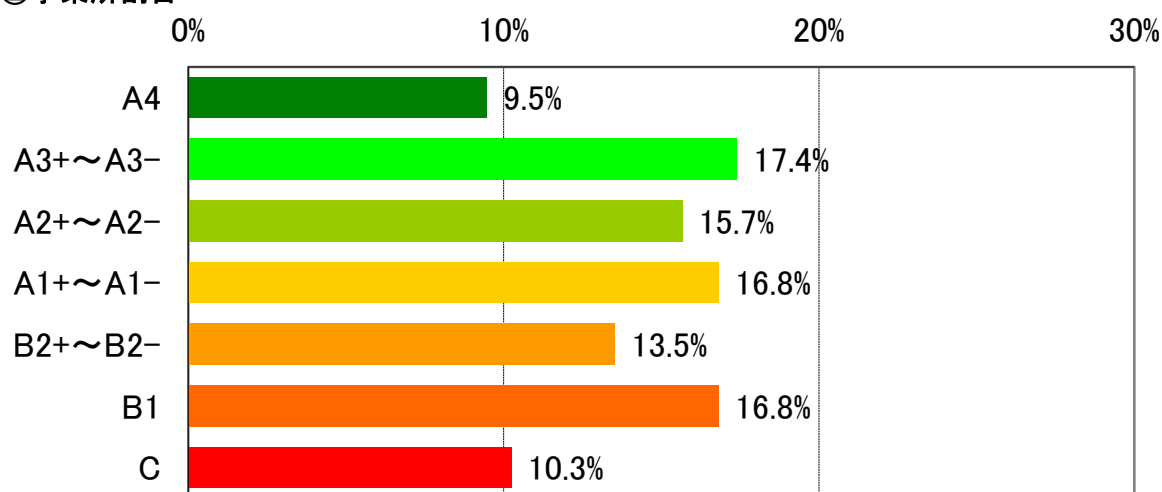
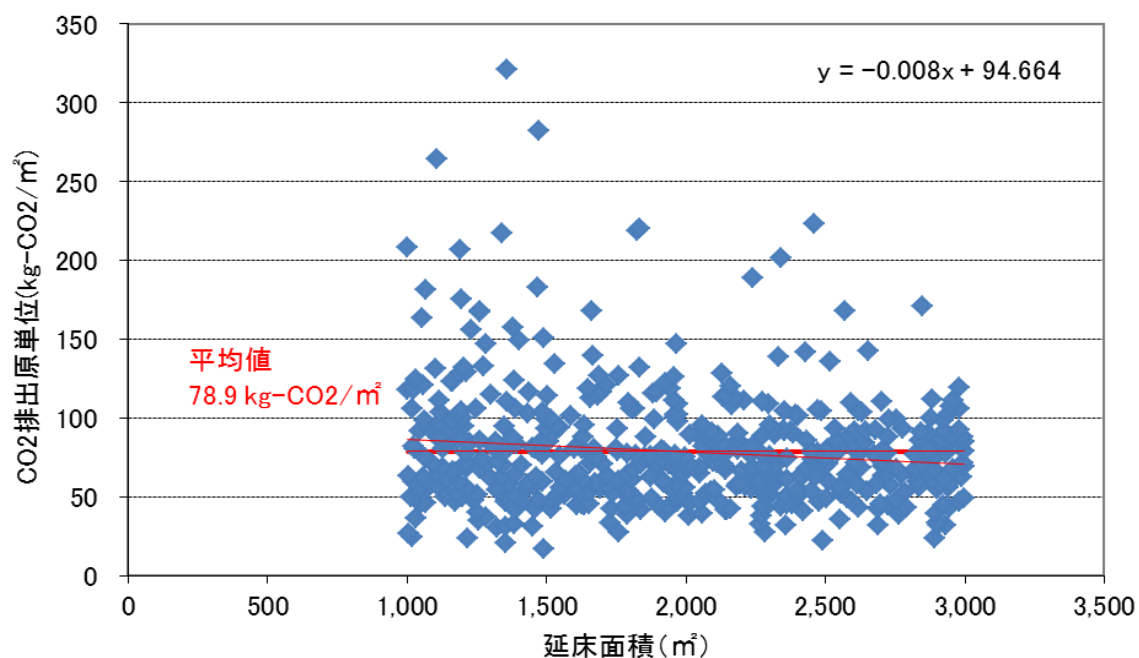
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)
A4	0.55以下	43.4 以下	49	9.5%	2014
A3 +	0.55超-0.60以下	43.4 超 47.4 以下	28	17.4%	1949
A3	0.60超-0.65以下	47.4 超 51.3 以下	25		1777
A3 -	0.65超-0.70以下	51.3 超 55.3 以下	37		1885
A2 +	0.70超-0.75以下	55.3 超 59.2 以下	32	15.7%	2058
A2	0.75超-0.80以下	59.2 超 63.2 以下	24		1934
A2 -	0.80超-0.85以下	63.2 超 67.1 以下	25		2022
A1 +	0.85超-0.90以下	67.1 超 71.1 以下	35	16.8%	2157
A1	0.90超-0.95以下	71.1 超 75.0 以下	24		2004
A1 -	0.95超-1.00以下	75.0 超 78.9 以下	28		2151
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 78.9 超 82.9 以下	26	13.5%	2023
B2	1.05超-1.10以下	82.9 超 86.8 以下	24		2026
B2 -	1.10超-1.15以下	86.8 超 90.8 以下	20		2118
B1	1.15超-1.50以下	90.8 超 118.4 以下	87	16.8%	1966
C	1.50超	118.4 超	53	10.3%	1660
合計			517	平均	1966

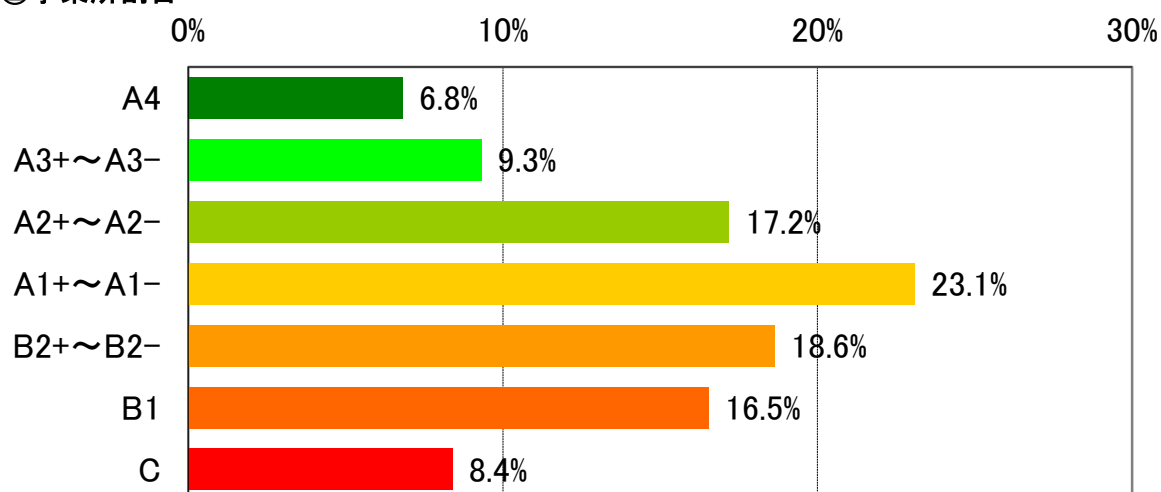
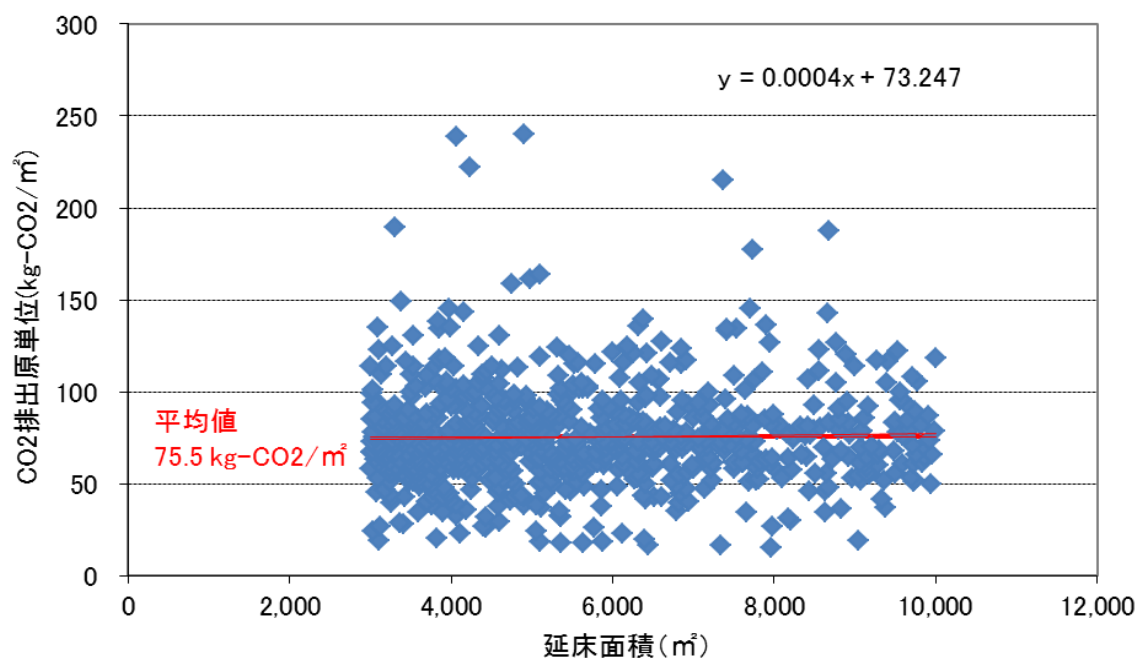
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)
A4	0.55以下	41.6 以下	52	6.8%	5473
A3 +	0.55超-0.60以下	41.6 超 45.3 以下	19	9.3%	4997
A3	0.60超-0.65以下	45.3 超 49.1 以下	19		5580
A3 -	0.65超-0.70以下	49.1 超 52.9 以下	33		5872
A2 +	0.70超-0.75以下	52.9 超 56.7 以下	33	17.2%	5576
A2	0.75超-0.80以下	56.7 超 60.4 以下	47		5445
A2 -	0.80超-0.85以下	60.4 超 64.2 以下	51		5604
A1 +	0.85超-0.90以下	64.2 超 68.0 以下	58	23.1%	5580
A1	0.90超-0.95以下	68.0 超 71.8 以下	57		5570
A1 -	0.95超-1.00以下	71.8 超 75.5 以下	61		5334
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 75.5 超 79.3 以下	53	18.6%	6057
B2	1.05超-1.10以下	79.3 超 83.1 以下	51		5739
B2 -	1.10超-1.15以下	83.1 超 86.9 以下	38		5808
B1	1.15超-1.50以下	86.9 超 113.3 以下	126	16.5%	5541
C	1.50超	113.3 超	64	8.4%	5812
合計			762	平均	5612

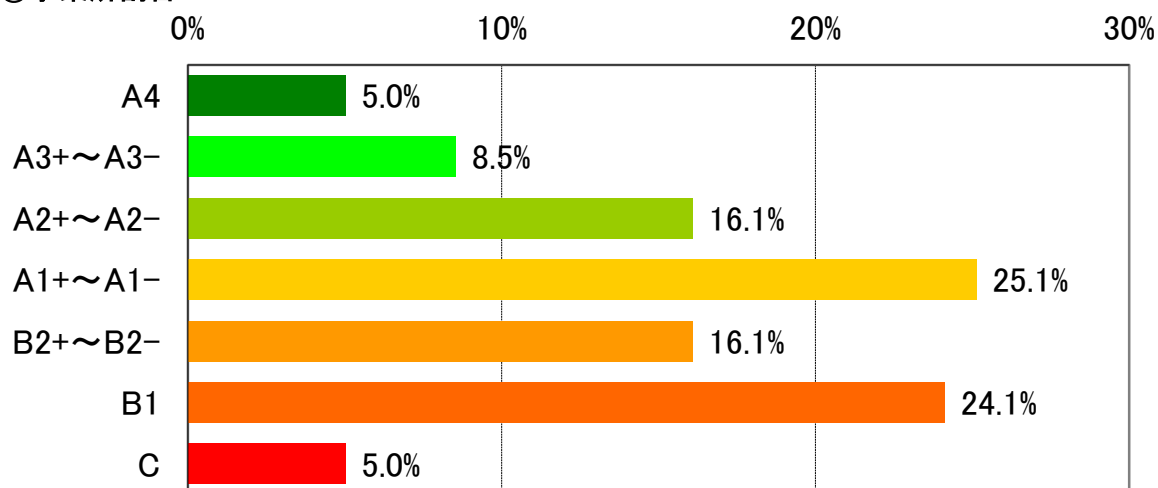
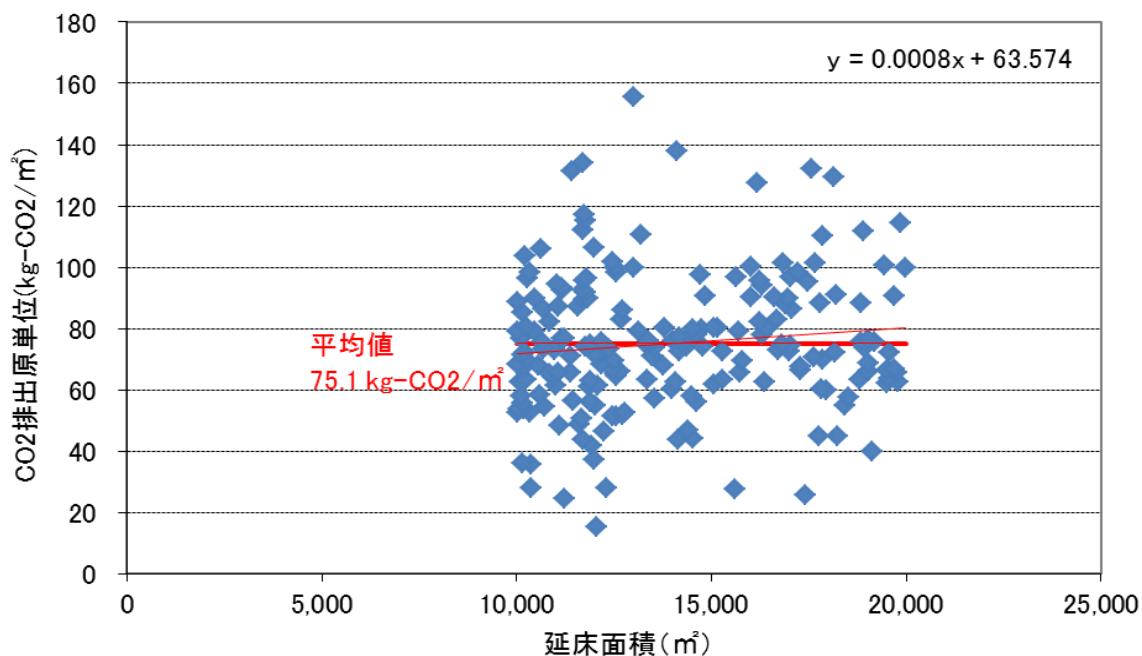
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)
A4	0.55以下	41.4 以下	10	5.0%	13061
A3 +	0.55超-0.60以下	41.4 超 45.1 以下	6	8.5%	14715
A3	0.60超-0.65以下	45.1 超 48.9 以下	4		12346
A3 -	0.65超-0.70以下	48.9 超 52.6 以下	7		11796
A2 +	0.70超-0.75以下	52.6 超 56.4 以下	8	16.1%	12261
A2	0.75超-0.80以下	56.4 超 60.1 以下	7		13809
A2 -	0.80超-0.85以下	60.1 超 63.9 以下	17		14752
A1 +	0.85超-0.90以下	63.9 超 67.6 以下	15	25.1%	14375
A1	0.90超-0.95以下	67.6 超 71.4 以下	14		13845
A1 -	0.95超-1.00以下	71.4 超 75.1 以下	21		14280
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 75.1 超 78.9 以下	14	16.1%	14232
B2	1.05超-1.10以下	78.9 超 82.7 以下	13		13572
B2 -	1.10超-1.15以下	82.7 超 86.4 以下	5		12583
B1	1.15超-1.50以下	86.4 超 112.7 以下	48	24.1%	14382
C	1.50超	112.7 超	10	5.0%	14548
合計			199	平均	13970

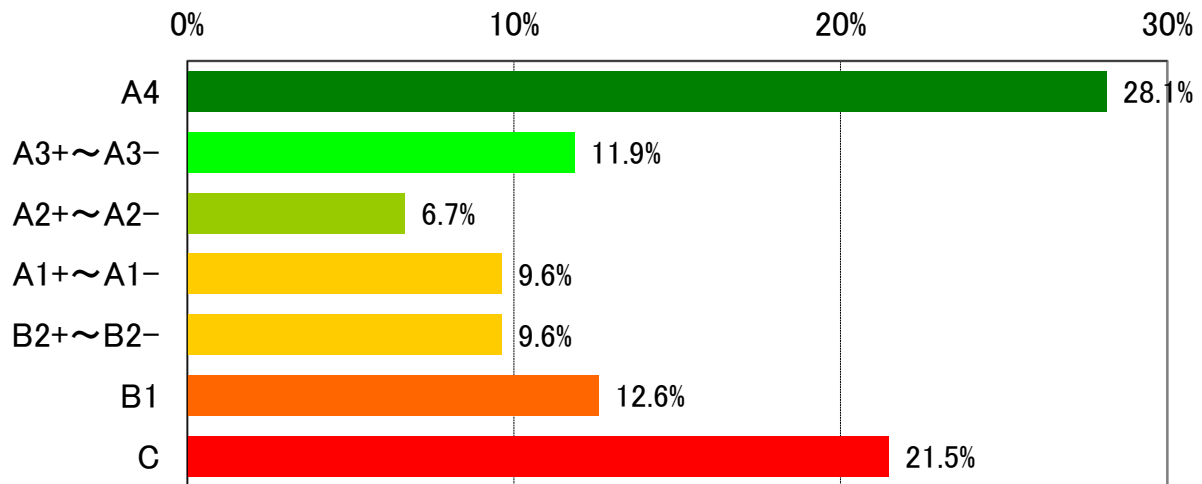
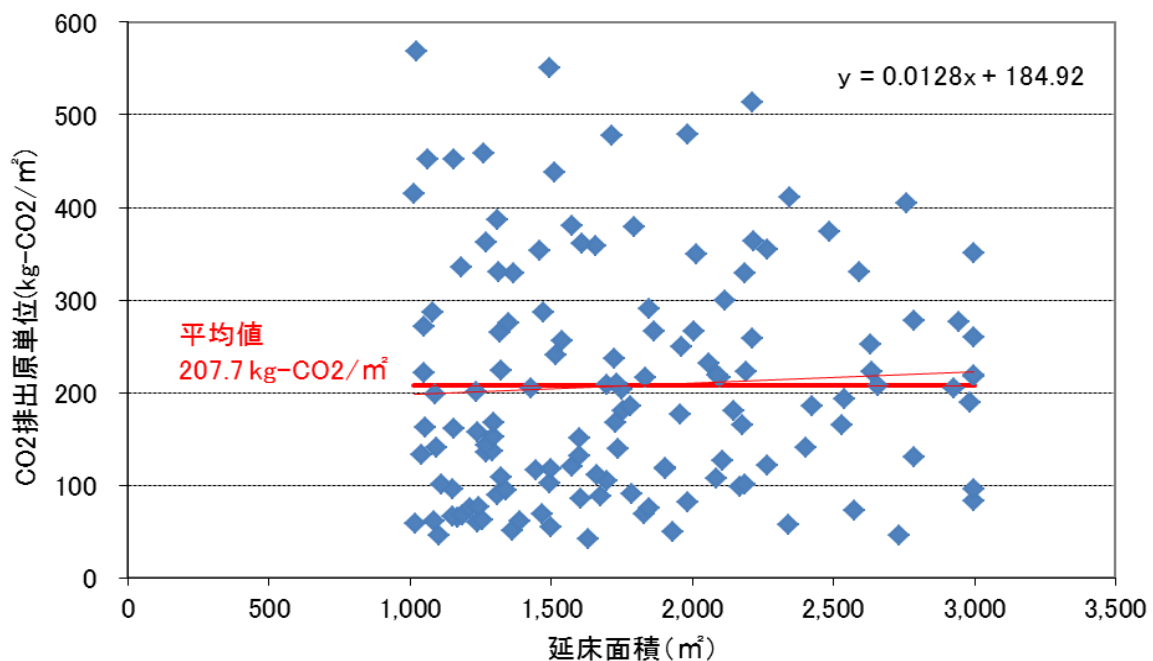
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	114.3 以下	38	28.1%	1654
A3 +	0.55超-0.60以下	114.3 超 124.7 以下	6	11.9%	1765
A3	0.60超-0.65以下	124.7 超 135.1 以下	4		1884
A3 -	0.65超-0.70以下	135.1 超 145.4 以下	6		1510
A2 +	0.70超-0.75以下	145.4 超 155.8 以下	2	6.7%	1448
A2	0.75超-0.80以下	155.8 超 166.2 以下	5		1632
A2 -	0.80超-0.85以下	166.2 超 176.6 以下	2		1513
A1 +	0.85超-0.90以下	176.6 超 187.0 以下	5	9.6%	2012
A1	0.90超-0.95以下	187.0 超 197.4 以下	2		2762
A1 -	0.95超-1.00以下	197.4 超 207.7 以下	6		1848
B2 +	1.00超-1.05以下	207.7 超 218.1 以下	5	9.6%	2072
B2	1.05超-1.10以下	218.1 超 228.5 以下	6		2048
B2 -	1.10超-1.15以下	228.5 超 238.9 以下	2		1891
B1	1.15超-1.50以下	238.9 超 311.6 以下	17	12.6%	1923
C	1.50超	311.6 超	29	21.5%	1753
合計			135	平均	1783

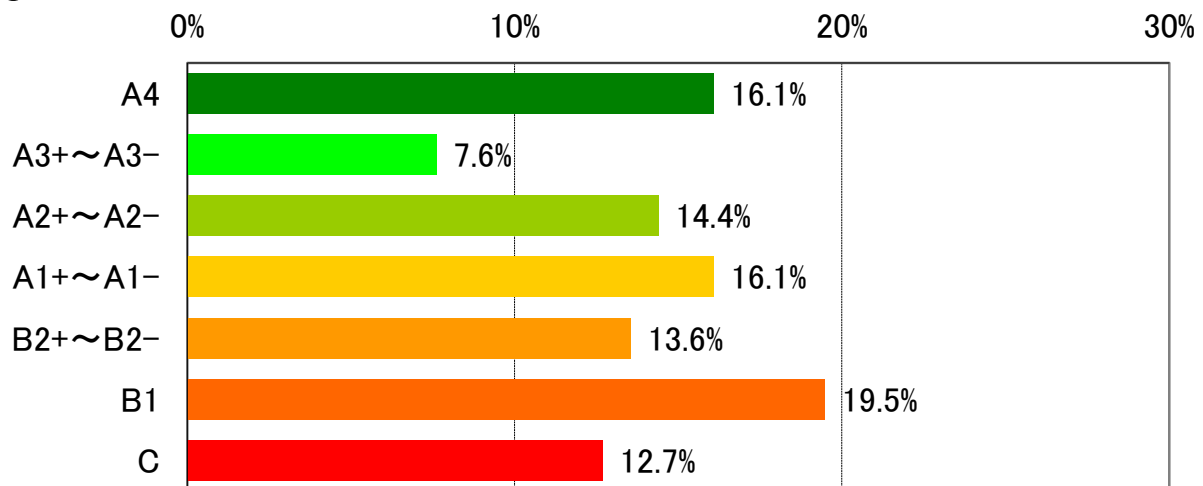
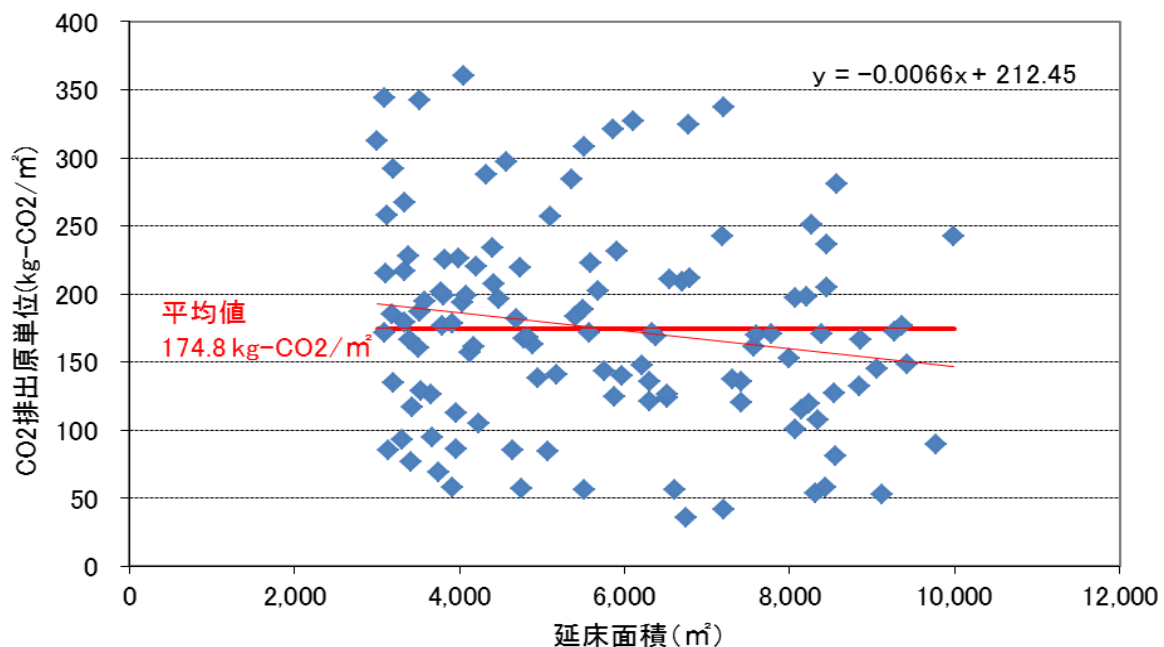
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	96.2 以下	19	16.1%	5780
A3 +	0.55超-0.60以下	96.2 超 104.9 以下	2	7.6%	6147
A3	0.60超-0.65以下	104.9 超 113.7 以下	2		6152
A3 -	0.65超-0.70以下	113.7 超 122.4 以下	5		6706
A2 +	0.70超-0.75以下	122.4 超 131.1 以下	6	14.4%	5772
A2	0.75超-0.80以下	131.1 超 139.9 以下	7		6284
A2 -	0.80超-0.85以下	139.9 超 148.6 以下	4		6551
A1 +	0.85超-0.90以下	148.6 超 157.4 以下	3	16.1%	7180
A1	0.90超-0.95以下	157.4 超 166.1 以下	4		5036
A1 -	0.95超-1.00以下	166.1 超 174.8 以下	12		6357
B2 +	1.00超-1.05以下	174.8 超 183.6 以下	5	13.6%	5019
B2	1.05超-1.10以下	183.6 超 192.3 以下	4		4398
B2 -	1.10超-1.15以下	192.3 超 201.1 以下	7		5180
B1	1.15超-1.50以下	201.1 超 262.2 以下	23	19.5%	5518
C	1.50超	262.2 超	15	12.7%	4965
合計			118	平均	5687

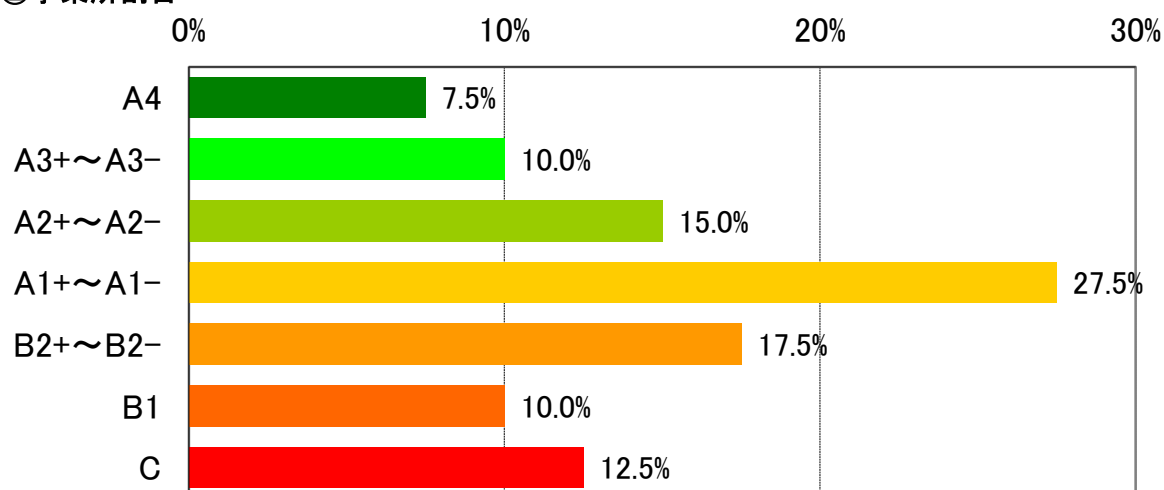
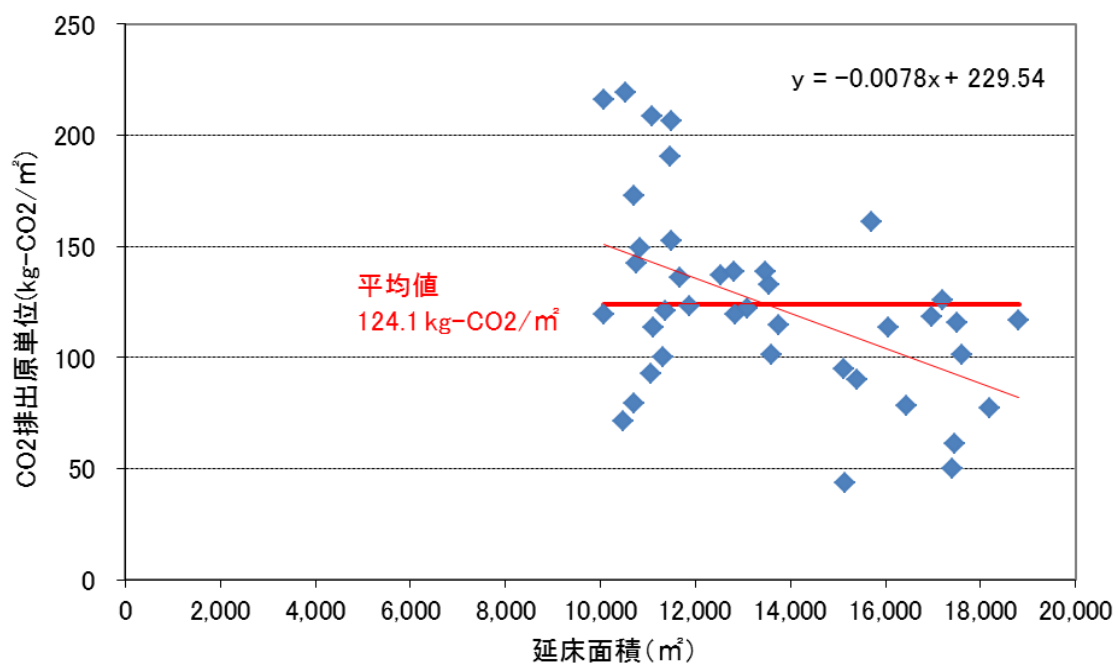
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)
A4	0.55以下	68.3 以下	3	7.5%	16663
A3 +	0.55超-0.60以下	68.3 超 74.5 以下	1	10.0%	10472
A3	0.60超-0.65以下	74.5 超 80.7 以下	3		15116
A3 -	0.65超-0.70以下	80.7 超 86.9 以下	0		0
A2 +	0.70超-0.75以下	86.9 超 93.1 以下	2	15.0%	13227
A2	0.75超-0.80以下	93.1 超 99.3 以下	1		15120
A2 -	0.80超-0.85以下	99.3 超 105.5 以下	3		14173
A1 +	0.85超-0.90以下	105.5 超 111.7 以下	0	27.5%	0
A1	0.90超-0.95以下	111.7 超 117.9 以下	5		15446
A1 -	0.95超-1.00以下	117.9 超 124.1 以下	6		12705
B2 +	1.00超-1.05以下	124.1 超 130.4 以下	1	17.5%	17214
B2	1.05超-1.10以下	130.4 超 136.6 以下	2		12616
B2 -	1.10超-1.15以下	136.6 超 142.8 以下	4		12393
B1	1.15超-1.50以下	142.8 超 186.2 以下	4	10.0%	12191
C	1.50超	186.2 超	5	12.5%	10928
合計			40	平均	13470

②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

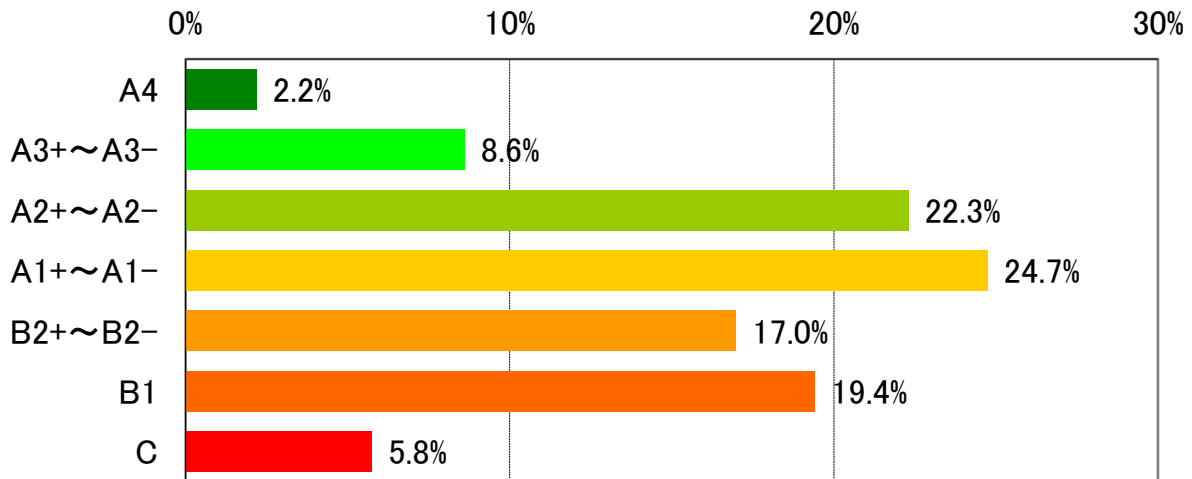
区分番号:5

物販店(コンビニ)

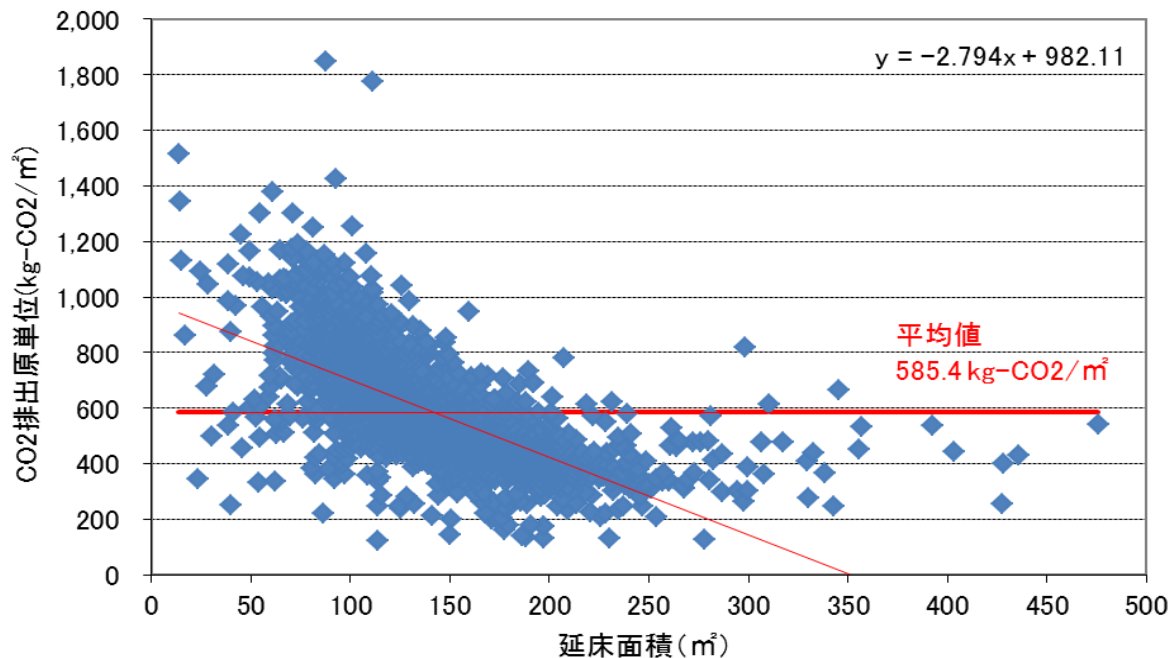
①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に 対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所 数	事業所 数の割合	平均 延床面積 (㎡)
A4	0.55以下	322.0 以下	80	2.2%	202
A3 +	0.55超-0.60以下	322.0 超 351.3 以下	62	8.6%	194
A3	0.60超-0.65以下	351.3 超 380.6 以下	106		193
A3 -	0.65超-0.70以下	380.6 超 409.8 以下	146		188
A2 +	0.70超-0.75以下	409.8 超 439.1 以下	221	22.3%	177
A2	0.75超-0.80以下	439.1 超 468.4 以下	251		170
A2 -	0.80超-0.85以下	468.4 超 497.6 以下	341		162
A1 +	0.85超-0.90以下	497.6 超 526.9 以下	307	24.7%	152
A1	0.90超-0.95以下	526.9 超 556.2 以下	293		144
A1 -	0.95超-1.00以下	556.2 超 585.4 以下	302		137
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 585.4 超 614.7 以下	230	17.0%	132
B2	1.05超-1.10以下	614.7 超 644.0 以下	208		128
B2 -	1.10超-1.15以下	644.0 超 673.3 以下	181		122
B1	1.15超-1.50以下	673.3 超 878.1 以下	708	19.4%	109
C	1.50超	878.1 超	210	5.8%	88
合計			3646	平均	142

②事業所割合



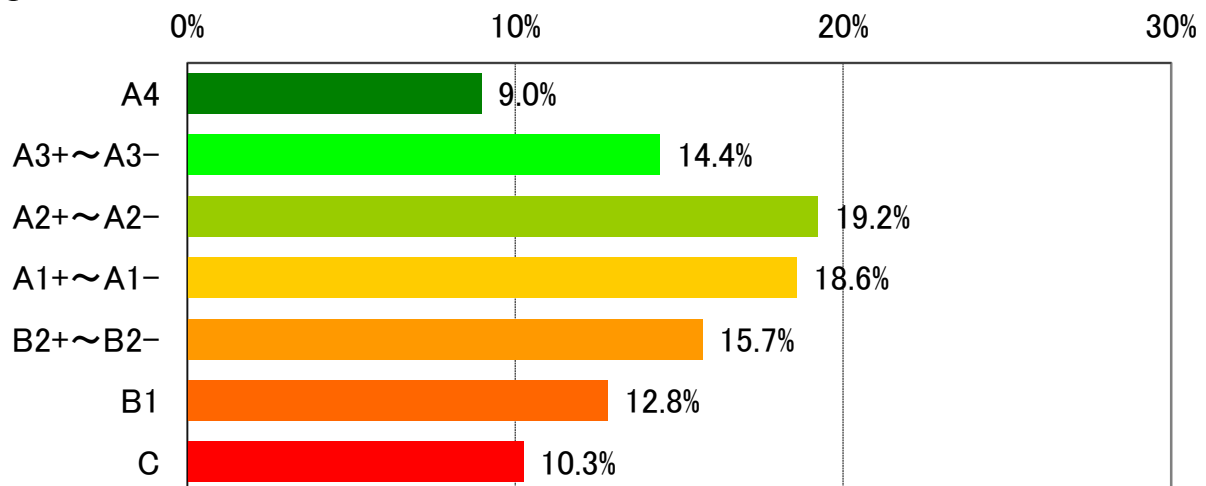
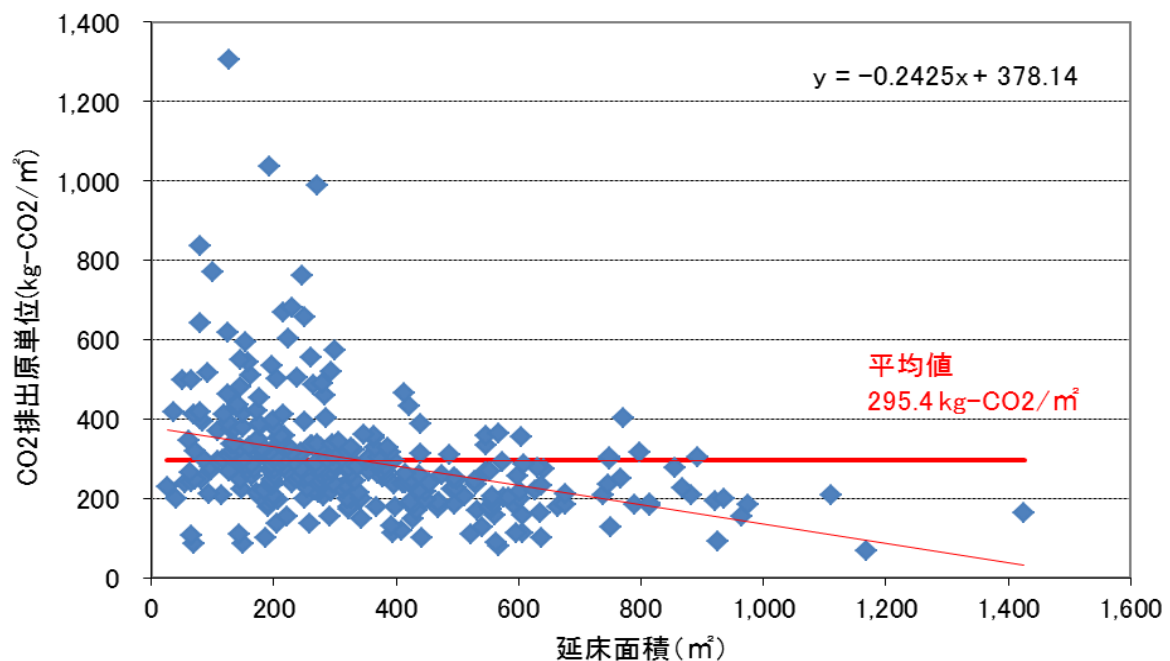
③CO₂排出原単位の散布図



①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	162.5 以下	28	9.0%	465
A3 +	0.55超-0.60以下	162.5 超 177.3 以下	7	14.4%	625
A3	0.60超-0.65以下	177.3 超 192.1 以下	20		531
A3 -	0.65超-0.70以下	192.1 超 206.8 以下	18		436
A2 +	0.70超-0.75以下	206.8 超 221.6 以下	15	19.2%	456
A2	0.75超-0.80以下	221.6 超 236.4 以下	20		375
A2 -	0.80超-0.85以下	236.4 超 251.1 以下	25		321
A1 +	0.85超-0.90以下	251.1 超 265.9 以下	19	18.6%	327
A1	0.90超-0.95以下	265.9 超 280.7 以下	23		342
A1 -	0.95超-1.00以下	280.7 超 295.4 以下	16		282
B2 +	1.00超-1.05以下	295.4 超 310.2 以下	20	15.7%	323
B2	1.05超-1.10以下	310.2 超 325.0 以下	12		278
B2 -	1.10超-1.15以下	325.0 超 339.8 以下	17		256
B1	1.15超-1.50以下	339.8 超 443.1 以下	40	12.8%	232
C	1.50超	443.1 超	32	10.3%	193
合計			312	平均	341

②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

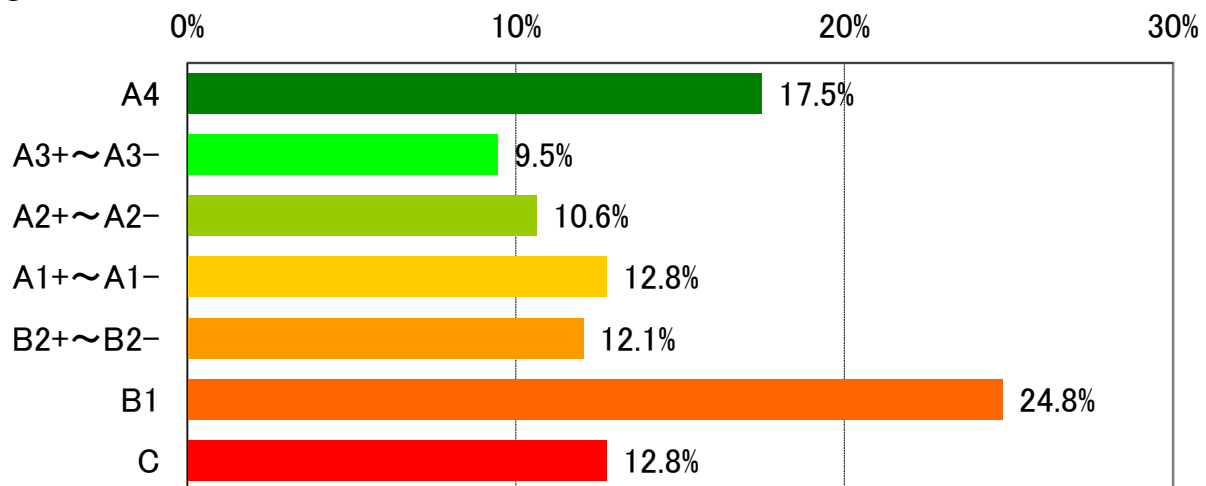
区分番号:7

物販店(総合スーパー・百貨店)

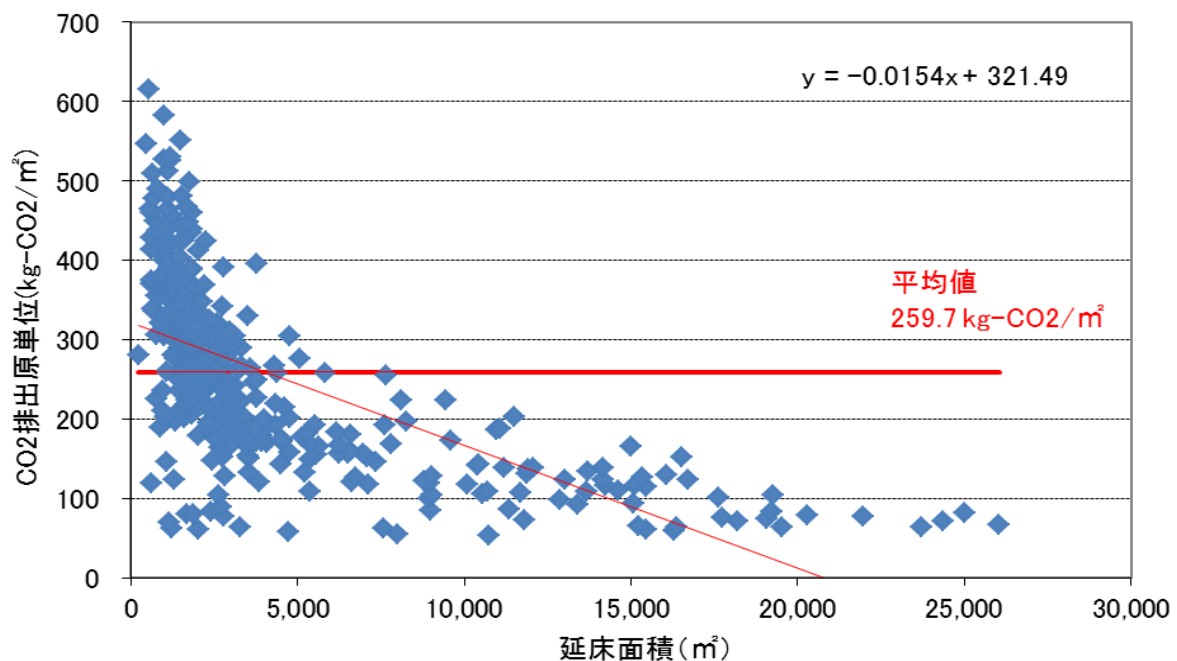
①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	142.9 以下	74	17.5%	11307
A3 +	0.55超-0.60以下	142.9 超 155.9 以下	11	9.5%	5416
A3	0.60超-0.65以下	155.9 超 168.9 以下	14		5989
A3 -	0.65超-0.70以下	168.9 超 181.8 以下	15		4235
A2 +	0.70超-0.75以下	181.8 超 194.8 以下	15	10.6%	4896
A2	0.75超-0.80以下	194.8 超 207.8 以下	16		3540
A2 -	0.80超-0.85以下	207.8 超 220.8 以下	14		2375
A1 +	0.85超-0.90以下	220.8 超 233.8 以下	16	12.8%	3231
A1	0.90超-0.95以下	233.8 超 246.8 以下	18		2241
A1 -	0.95超-1.00以下	246.8 超 259.7 以下	20		2715
B2 +	1.00超-1.05以下	259.7 超 272.7 以下	17	12.1%	2360
B2	1.05超-1.10以下	272.7 超 285.7 以下	18		2002
B2 -	1.10超-1.15以下	285.7 超 298.7 以下	16		1953
B1	1.15超-1.50以下	298.7 超 389.6 以下	105	24.8%	1551
C	1.50超	389.6 超	54	12.8%	1260
合計			423	平均	3999

②事業所割合



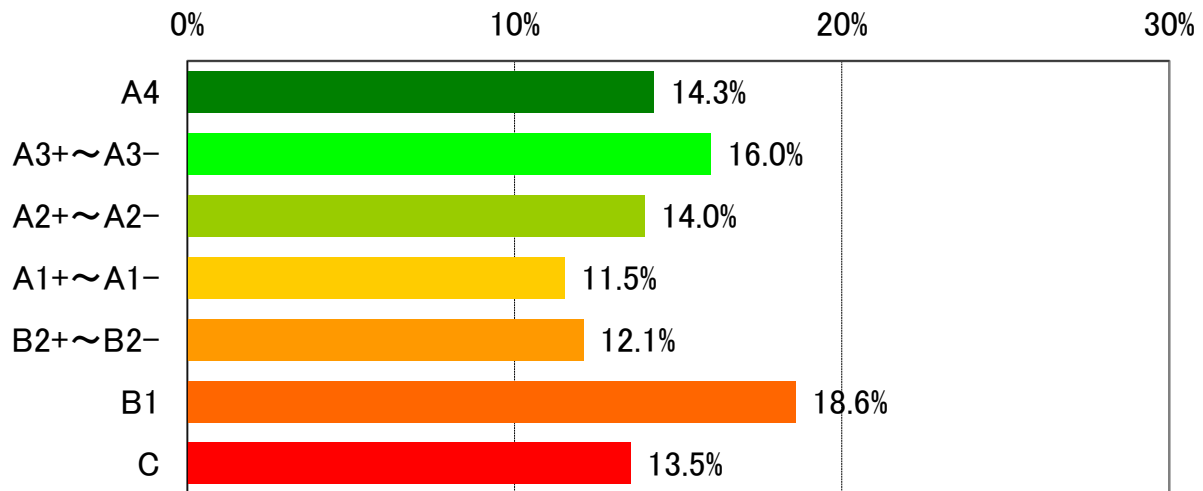
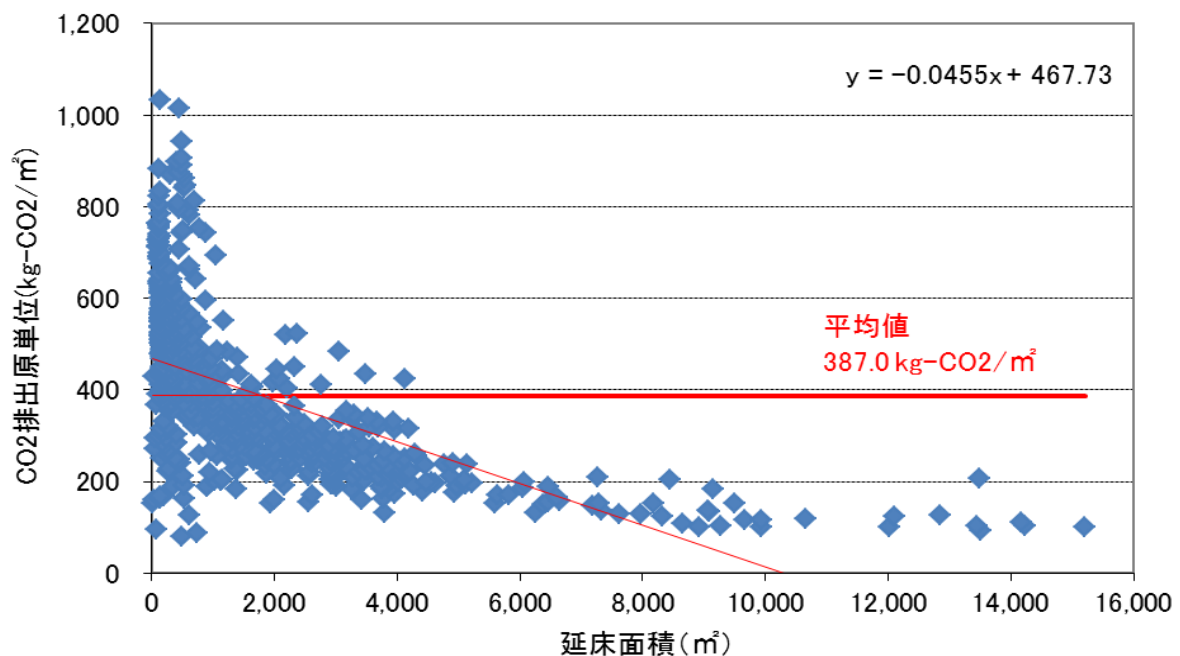
③CO₂排出原単位の散布図



①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	212.9 以下	99	14.3%	5249
A3 +	0.55超-0.60以下	212.9 超 232.2 以下	28	16.0%	2717
A3	0.60超-0.65以下	232.2 超 251.6 以下	36		2612
A3 -	0.65超-0.70以下	251.6 超 270.9 以下	47		2313
A2 +	0.70超-0.75以下	270.9 超 290.3 以下	30	14.0%	2093
A2	0.75超-0.80以下	290.3 超 309.6 以下	34		1702
A2 -	0.80超-0.85以下	309.6 超 329.0 以下	33		1757
A1 +	0.85超-0.90以下	329.0 超 348.3 以下	37	11.5%	1714
A1	0.90超-0.95以下	348.3 超 367.7 以下	22		1187
A1 -	0.95超-1.00以下	367.7 超 平均値 387.0 以下	21		933
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 387.0 超 406.4 以下	30	12.1%	676
B2	1.05超-1.10以下	406.4 超 425.7 以下	24		933
B2 -	1.10超-1.15以下	425.7 超 445.1 以下	30		492
B1	1.15超-1.50以下	445.1 超 580.5 以下	129	18.6%	450
C	1.50超	580.5 超	94	13.5%	303
合計			694	平均	1772

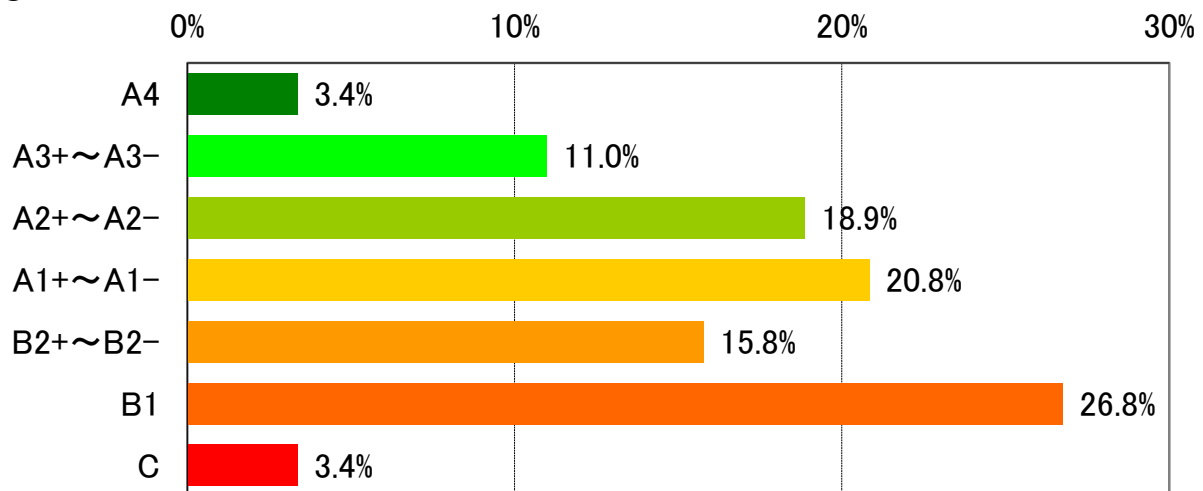
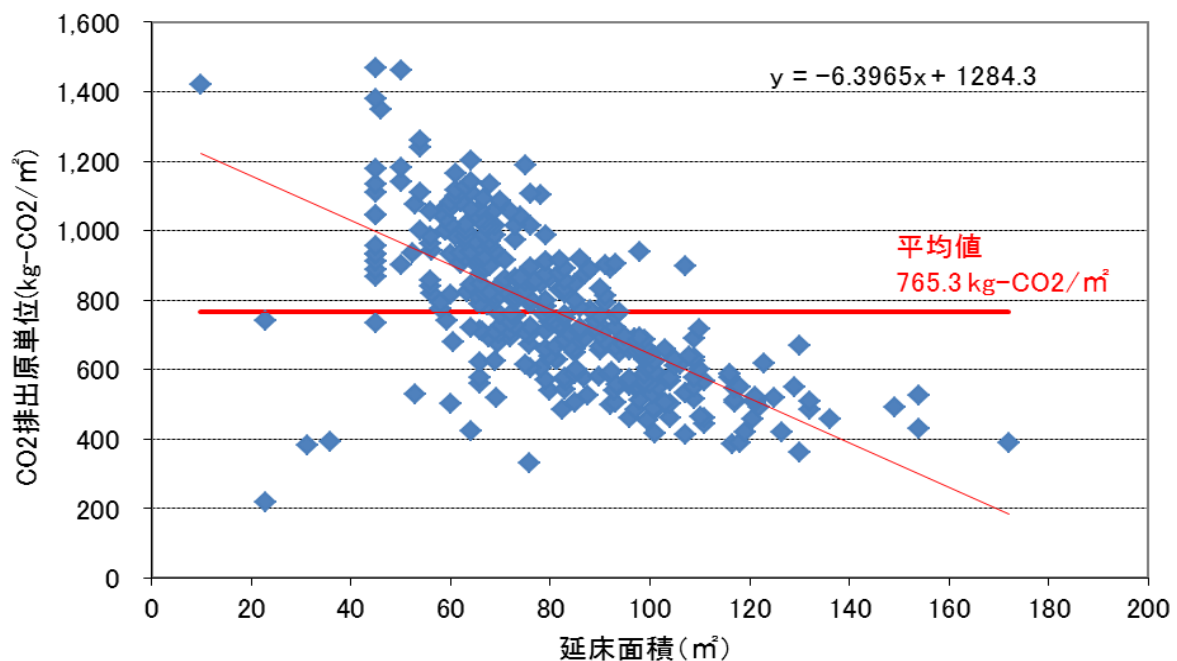
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	421.0 以下	12	3.4%	96
A3 +	0.55超-0.60以下	421.0 超 459.2 以下	7	11.0%	112
A3	0.60超-0.65以下	459.2 超 497.5 以下	10		111
A3 -	0.65超-0.70以下	497.5 超 535.8 以下	22		103
A2 +	0.70超-0.75以下	535.8 超 574.0 以下	23	18.9%	98
A2	0.75超-0.80以下	574.0 超 612.3 以下	22		96
A2 -	0.80超-0.85以下	612.3 超 650.6 以下	22		95
A1 +	0.85超-0.90以下	650.6 超 688.8 以下	25	20.8%	91
A1	0.90超-0.95以下	688.8 超 727.1 以下	29		82
A1 -	0.95超-1.00以下	727.1 超 765.3 以下	20		74
B2 +	1.00超-1.05以下	765.3 超 803.6 以下	16	15.8%	76
B2	1.05超-1.10以下	803.6 超 841.9 以下	20		72
B2 -	1.10超-1.15以下	841.9 超 880.1 以下	20		73
B1	1.15超-1.50以下	880.1 超 1148.0 以下	95	26.8%	65
C	1.50超	1148.0 超	12	3.4%	50
合計			355	平均	81

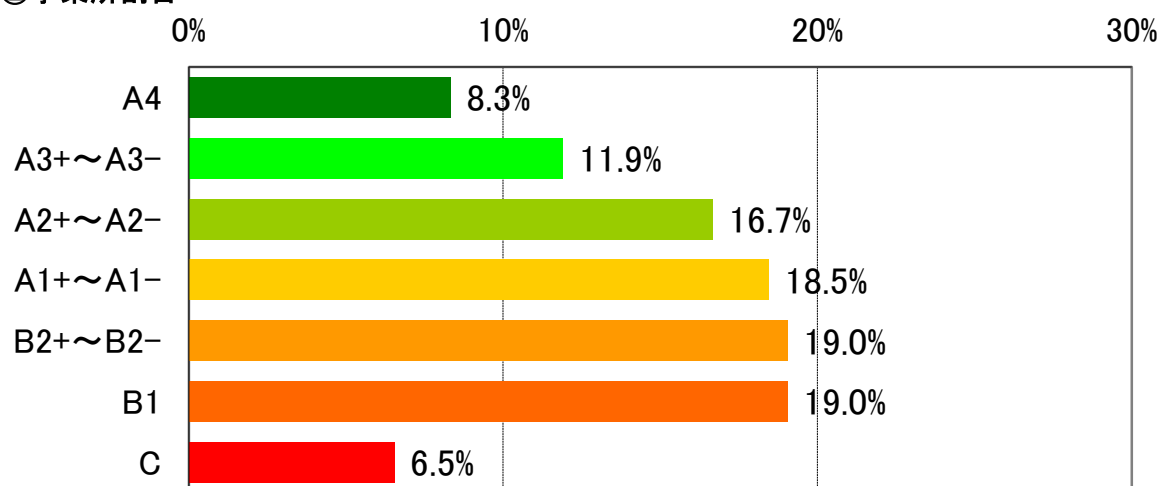
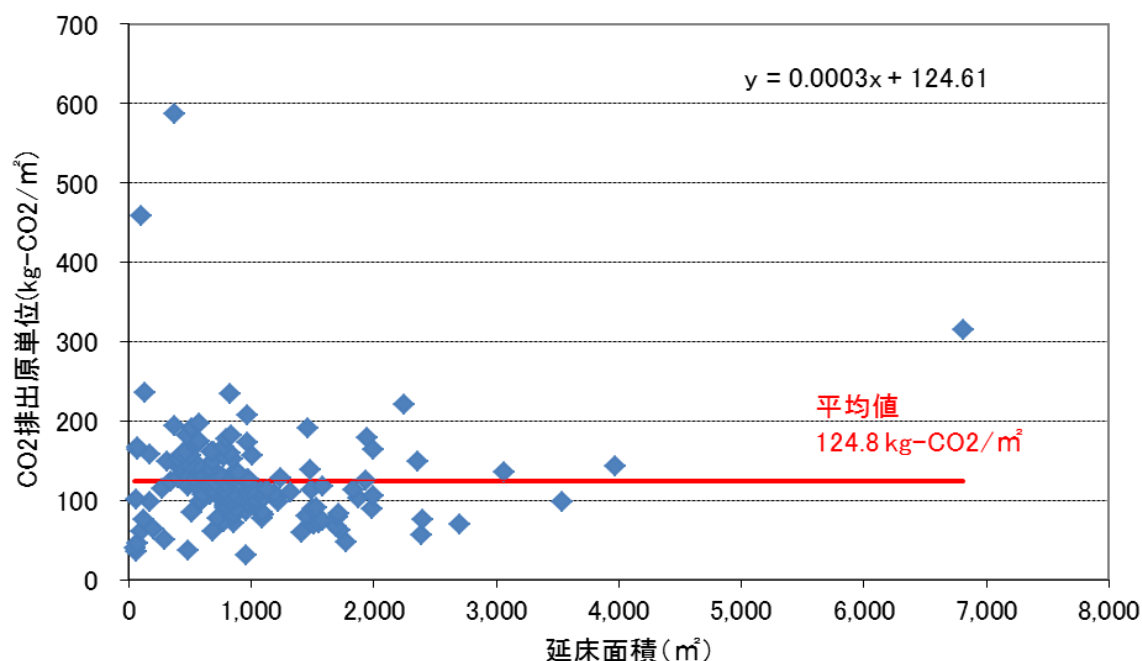
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	68.7 以下	14	8.3%	849
A3 +	0.55超-0.60以下	68.7 超 74.9 以下	7	11.9%	1497
A3	0.60超-0.65以下	74.9 超 81.2 以下	7		1191
A3 -	0.65超-0.70以下	81.2 超 87.4 以下	6		1038
A2 +	0.70超-0.75以下	87.4 超 93.6 以下	5	16.7%	1337
A2	0.75超-0.80以下	93.6 超 99.9 以下	9		1144
A2 -	0.80超-0.85以下	99.9 超 106.1 以下	14		996
A1 +	0.85超-0.90以下	106.1 超 112.4 以下	12	18.5%	881
A1	0.90超-0.95以下	112.4 超 118.6 以下	11		972
A1 -	0.95超-1.00以下	118.6 超 124.8 以下	8		651
B2 +	1.00超-1.05以下	124.8 超 131.1 以下	16	19.0%	817
B2	1.05超-1.10以下	131.1 超 137.3 以下	10		887
B2 -	1.10超-1.15以下	137.3 超 143.6 以下	6		1249
B1	1.15超-1.50以下	143.6 超 187.2 以下	32	19.0%	713
C	1.50超	187.2 超	11	6.5%	1308
合計			168	平均	958

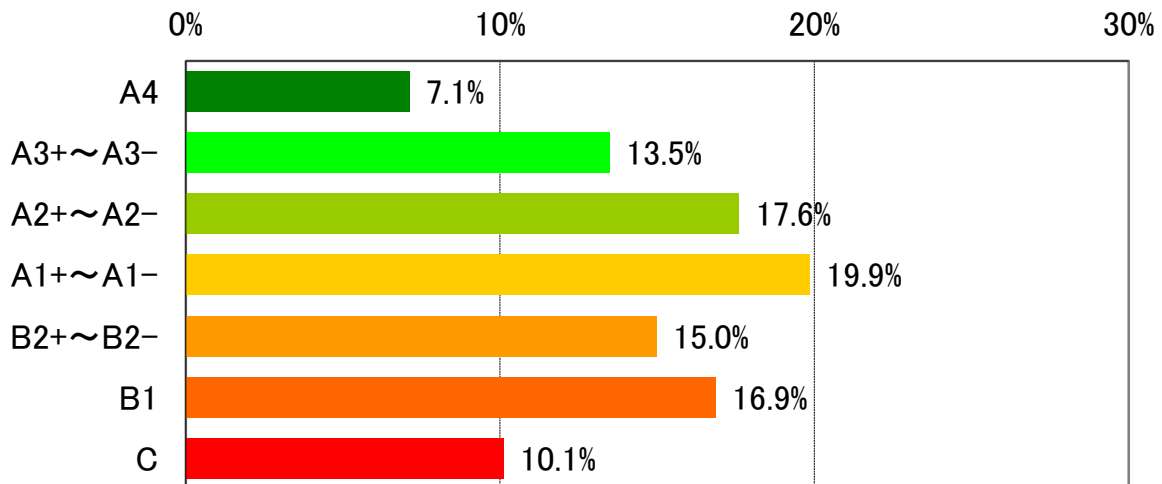
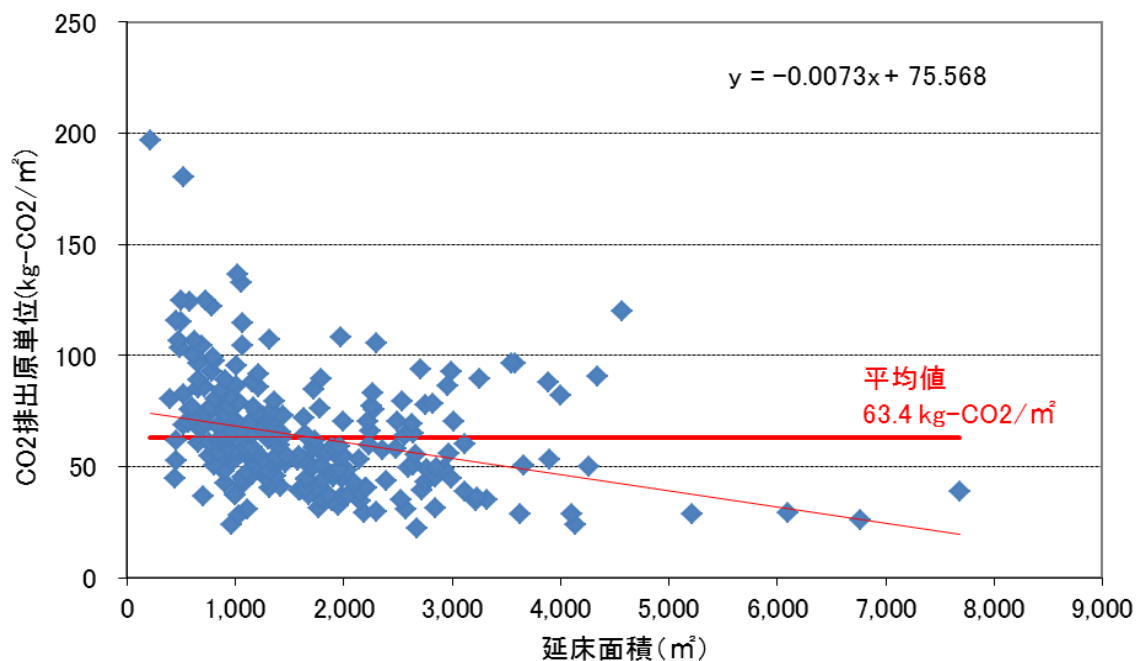
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	34.9 以下	19	7.1%	2979
A3 +	0.55超-0.60以下	34.9 超 38.1 以下	13	13.5%	1930
A3	0.60超-0.65以下	38.1 超 41.3 以下	12		2404
A3 -	0.65超-0.70以下	41.3 超 44.4 以下	11		1618
A2 +	0.70超-0.75以下	44.4 超 47.6 以下	14	17.6%	1747
A2	0.75超-0.80以下	47.6 超 50.8 以下	20		2013
A2 -	0.80超-0.85以下	50.8 超 53.9 以下	13		1572
A1 +	0.85超-0.90以下	53.9 超 57.1 以下	24	19.9%	1421
A1	0.90超-0.95以下	57.1 超 60.3 以下	15		1675
A1 -	0.95超-1.00以下	60.3 超 63.4 以下	14		1095
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 63.4 超 66.6 以下	14	15.0%	1444
B2	1.05超-1.10以下	66.6 超 69.8 以下	13		1138
B2 -	1.10超-1.15以下	69.8 超 73.0 以下	13		1508
B1	1.15超-1.50以下	73.0 超 95.1 以下	45	16.9%	1575
C	1.50超	95.1 超	27	10.1%	1182
合計			267	平均	1668

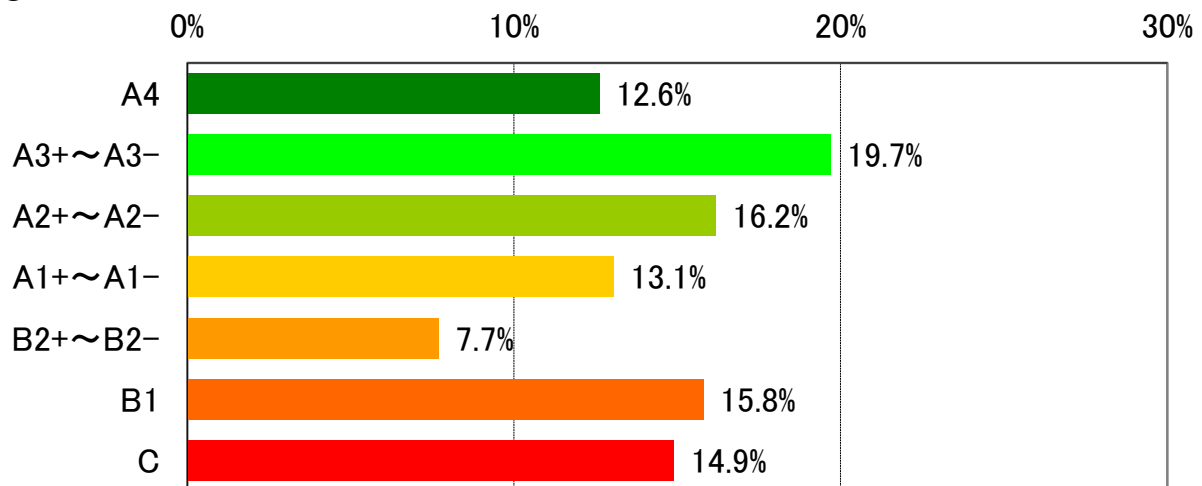
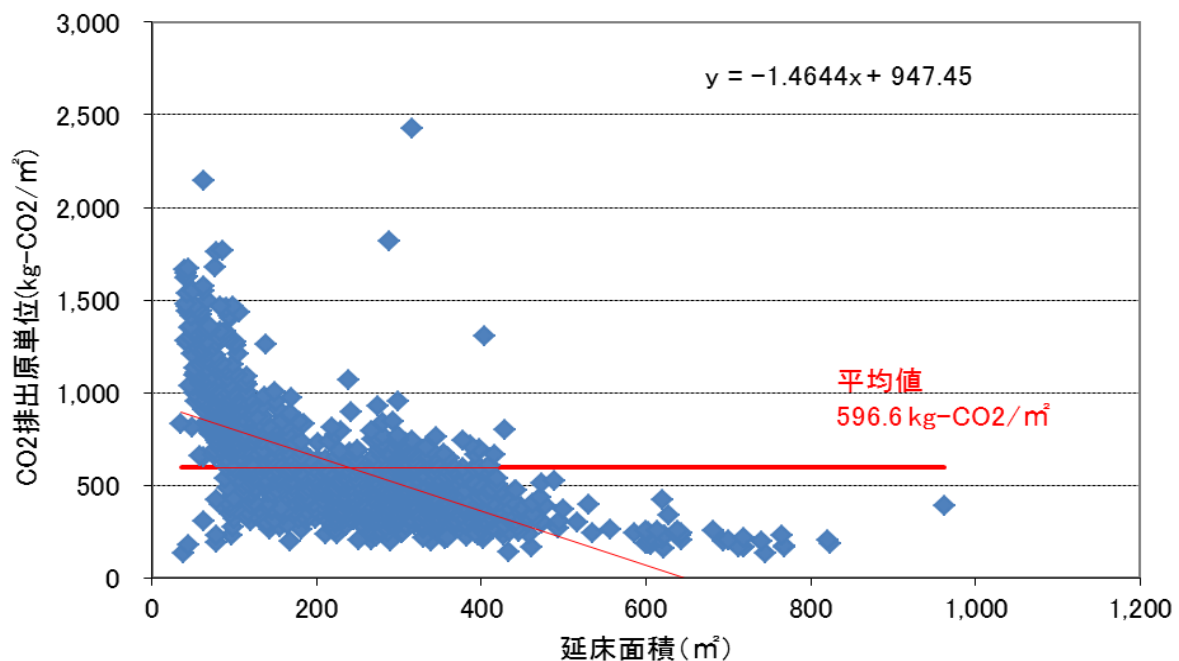
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に 対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所 数	事業所 数の割合	平均 延床面積 (㎡)
A4	0.55以下	328.2 以下	198	12.6%	373
A3 +	0.55超-0.60以下	328.2 超 358.0 以下	80	19.7%	306
A3	0.60超-0.65以下	358.0 超 387.8 以下	116		306
A3 -	0.65超-0.70以下	387.8 超 417.7 以下	113		304
A2 +	0.70超-0.75以下	417.7 超 447.5 以下	91	16.2%	297
A2	0.75超-0.80以下	447.5 超 477.3 以下	92		284
A2 -	0.80超-0.85以下	477.3 超 507.2 以下	71		282
A1 +	0.85超-0.90以下	507.2 超 537.0 以下	81	13.1%	274
A1	0.90超-0.95以下	537.0 超 566.8 以下	61		260
A1 -	0.95超-1.00以下	566.8 超 596.6 以下	63		231
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 596.6 超 626.5 以下	46	7.7%	245
B2	1.05超-1.10以下	626.5 超 656.3 以下	38		225
B2 -	1.10超-1.15以下	656.3 超 686.1 以下	37		228
B1	1.15超-1.50以下	686.1 超 894.9 以下	248	15.8%	136
C	1.50超	894.9 超	234	14.9%	85
合計			1569	平均	240

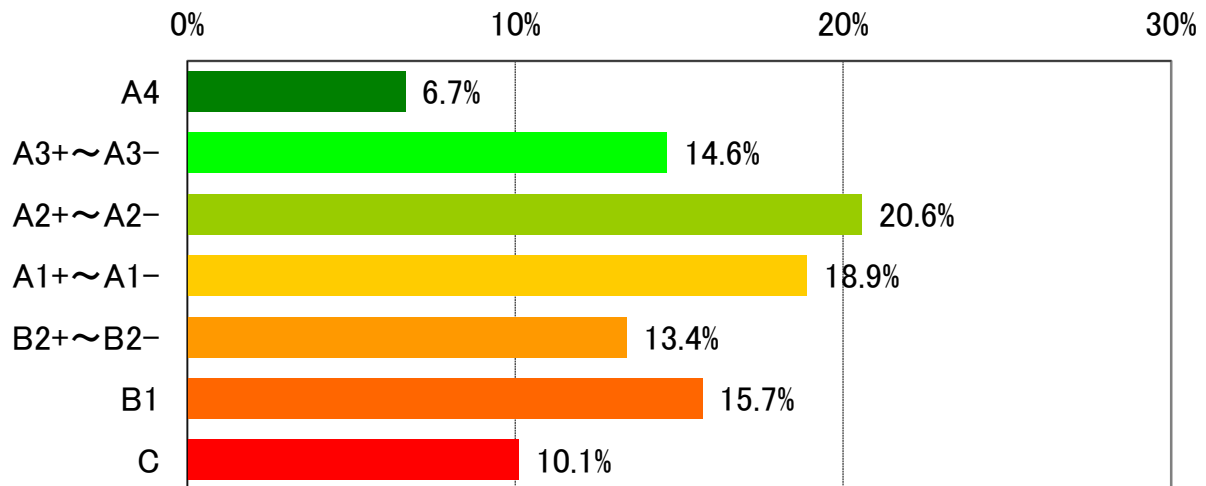
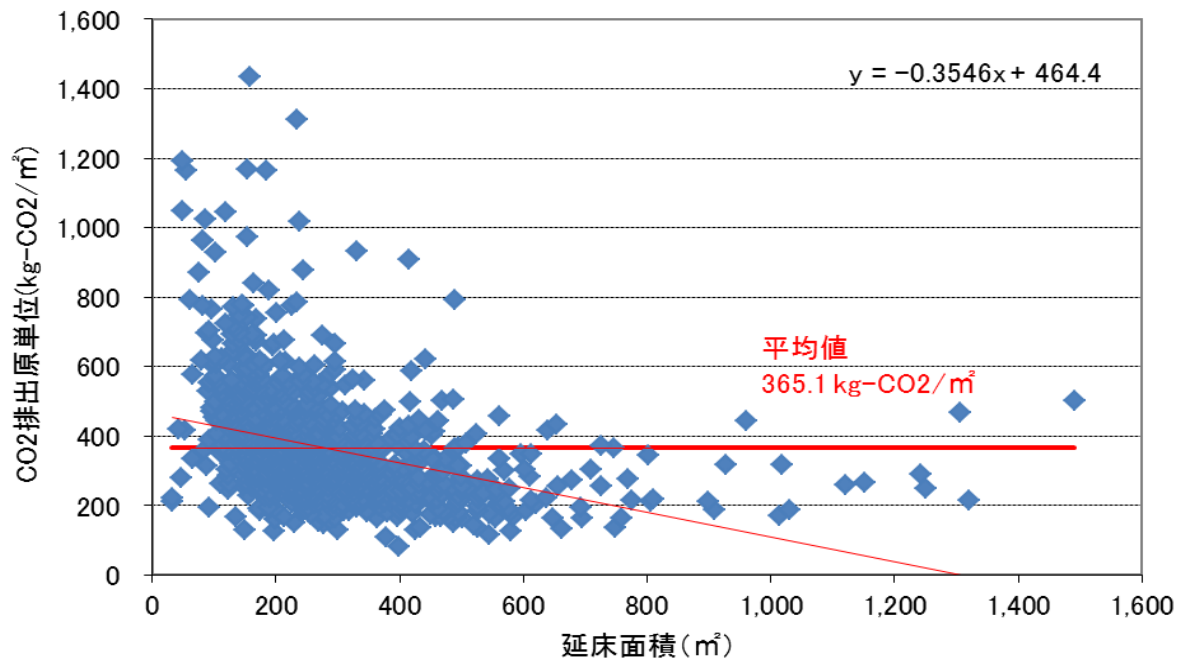
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	200.9 以下	75	6.7%	416
A3 +	0.55超-0.60以下	200.9 超 219.1 以下	50	14.6%	432
A3	0.60超-0.65以下	219.1 超 237.4 以下	57		334
A3 -	0.65超-0.70以下	237.4 超 255.6 以下	58		346
A2 +	0.70超-0.75以下	255.6 超 273.9 以下	68	20.6%	323
A2	0.75超-0.80以下	273.9 超 292.1 以下	87		286
A2 -	0.80超-0.85以下	292.1 超 310.4 以下	77		281
A1 +	0.85超-0.90以下	310.4 超 328.6 以下	68	18.9%	279
A1	0.90超-0.95以下	328.6 超 346.9 以下	67		271
A1 -	0.95超-1.00以下	346.9 超 365.1 以下	78		262
B2 +	1.00超-1.05以下	365.1 超 383.4 以下	64	13.4%	255
B2	1.05超-1.10以下	383.4 超 401.7 以下	46		234
B2 -	1.10超-1.15以下	401.7 超 419.9 以下	41		249
B1	1.15超-1.50以下	419.9 超 547.7 以下	177	15.7%	229
C	1.50超	547.7 超	114	10.1%	173
合計			1127	平均	280

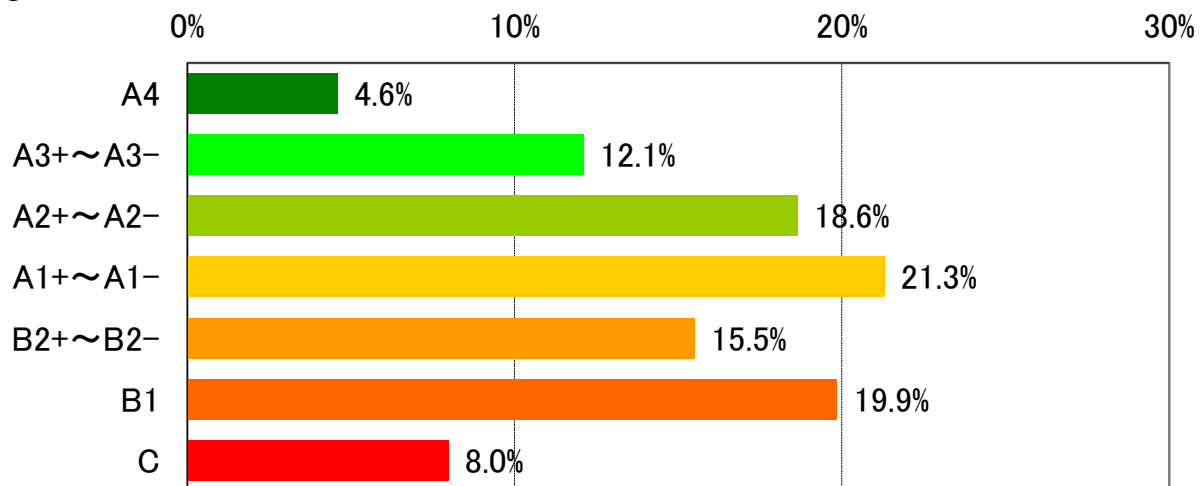
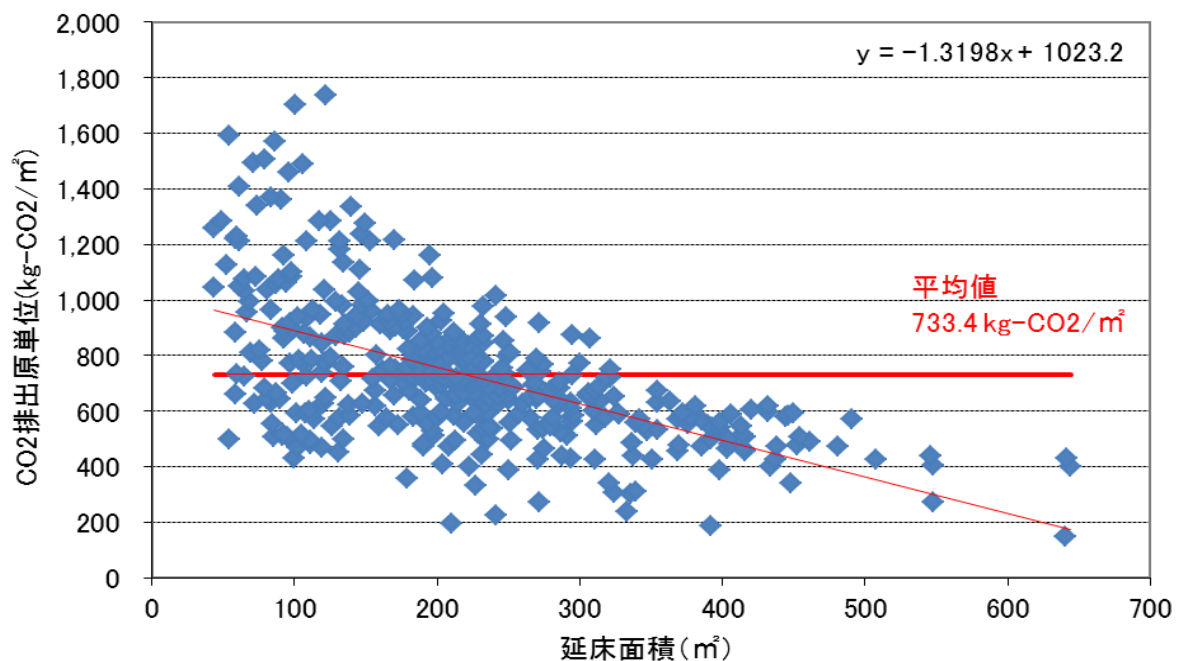
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	403.4 以下	19	4.6%	356
A3 +	0.55超-0.60以下	403.4 超 440.1 以下	13	12.1%	372
A3	0.60超-0.65以下	440.1 超 476.8 以下	15		308
A3 -	0.65超-0.70以下	476.8 超 513.4 以下	22		252
A2 +	0.70超-0.75以下	513.4 超 550.1 以下	23	18.6%	272
A2	0.75超-0.80以下	550.1 超 586.8 以下	31		289
A2 -	0.80超-0.85以下	586.8 超 623.4 以下	23		268
A1 +	0.85超-0.90以下	623.4 超 660.1 以下	36	21.3%	225
A1	0.90超-0.95以下	660.1 超 696.8 以下	23		224
A1 -	0.95超-1.00以下	696.8 超 733.4 以下	29		202
B2 +	1.00超-1.05以下	733.4 超 770.1 以下	23	15.5%	211
B2	1.05超-1.10以下	770.1 超 806.8 以下	25		184
B2 -	1.10超-1.15以下	806.8 超 843.5 以下	16		192
B1	1.15超-1.50以下	843.5 超 1100.1 以下	82	19.9%	153
C	1.50超	1100.1 超	33	8.0%	103
合計			413	平均	220

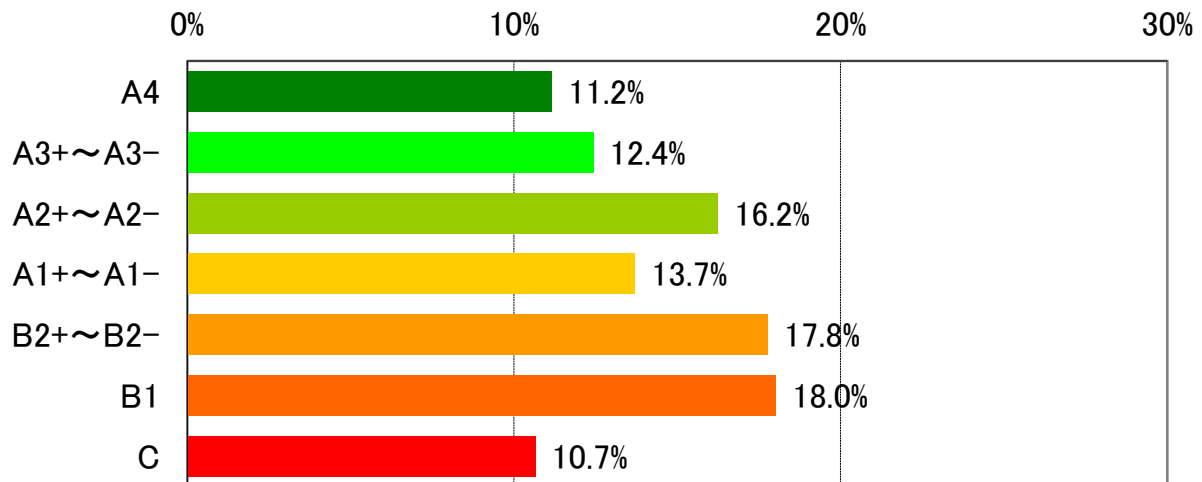
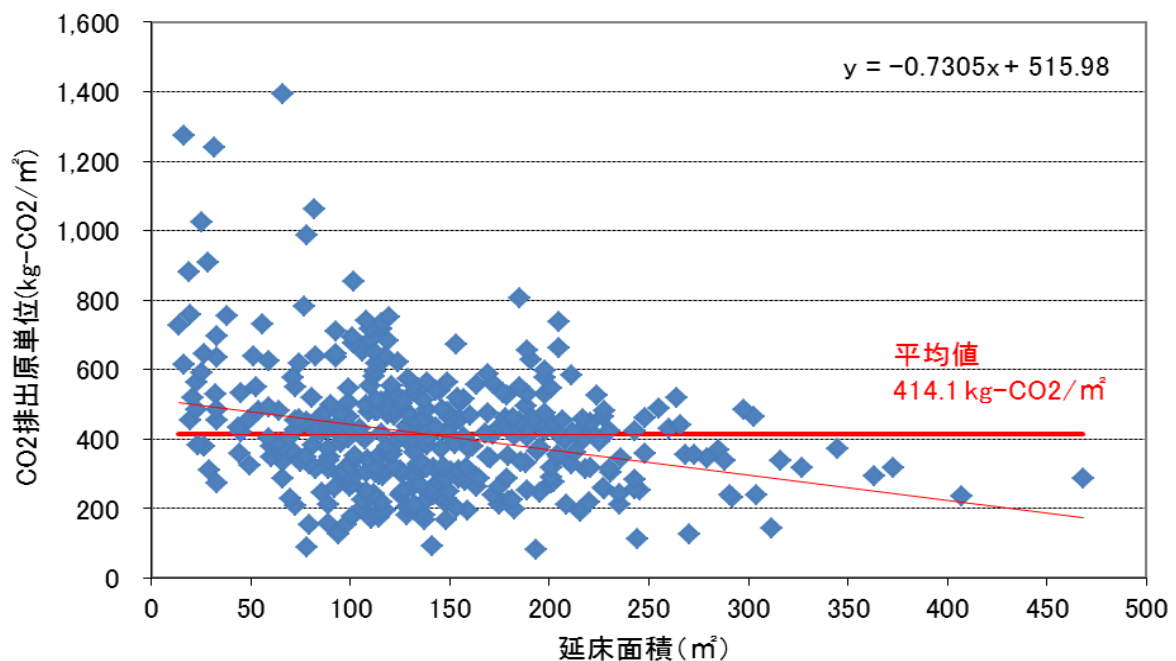
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	227.8 以下	44	11.2%	145
A3 +	0.55超-0.60以下	227.8 超 248.5 以下	18	12.4%	182
A3	0.60超-0.65以下	248.5 超 269.2 以下	15		161
A3 -	0.65超-0.70以下	269.2 超 289.9 以下	16		169
A2 +	0.70超-0.75以下	289.9 超 310.6 以下	18	16.2%	132
A2	0.75超-0.80以下	310.6 超 331.3 以下	26		160
A2 -	0.80超-0.85以下	331.3 超 352.0 以下	20		152
A1 +	0.85超-0.90以下	352.0 超 372.7 以下	19	13.7%	169
A1	0.90超-0.95以下	372.7 超 393.4 以下	16		104
A1 -	0.95超-1.00以下	393.4 超 414.1 以下	19		136
B2 +	1.00超-1.05以下	414.1 超 434.9 以下	27	17.8%	147
B2	1.05超-1.10以下	434.9 超 455.6 以下	23		134
B2 -	1.10超-1.15以下	455.6 超 476.3 以下	20		162
B1	1.15超-1.50以下	476.3 超 621.2 以下	71	18.0%	127
C	1.50超	621.2 超	42	10.7%	90
合計			394	平均	139

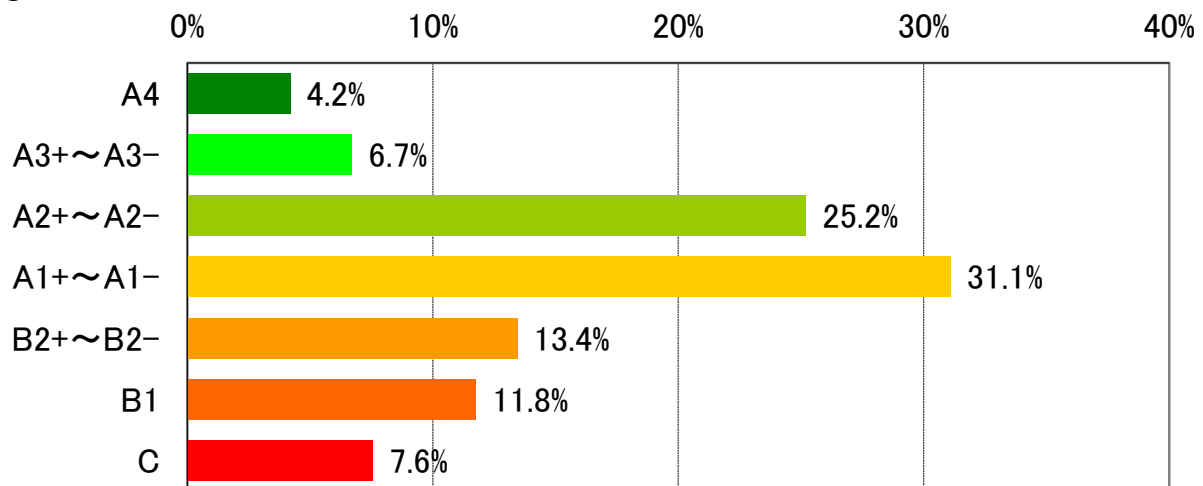
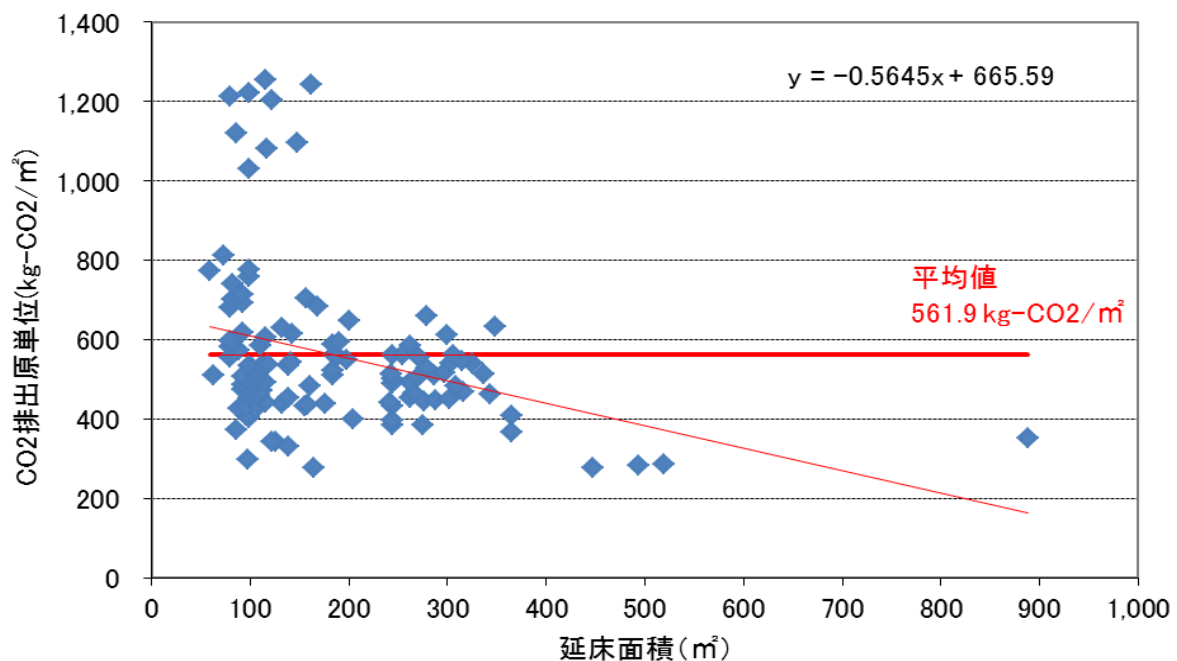
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	309.1 以下	5	4.2%	344
A3 +	0.55超-0.60以下	309.1 超 337.2 以下	1	6.7%	139
A3	0.60超-0.65以下	337.2 超 365.3 以下	3		378
A3 -	0.65超-0.70以下	365.3 超 393.4 以下	4		243
A2 +	0.70超-0.75以下	393.4 超 421.5 以下	5	25.2%	202
A2	0.75超-0.80以下	421.5 超 449.6 以下	13		167
A2 -	0.80超-0.85以下	449.6 超 477.7 以下	12		187
A1 +	0.85超-0.90以下	477.7 超 505.8 以下	11	31.1%	182
A1	0.90超-0.95以下	505.8 超 533.9 以下	13		186
A1 -	0.95超-1.00以下	533.9 超 561.9 以下	13		199
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 561.9 超 590.0 以下	7	13.4%	184
B2	1.05超-1.10以下	590.0 超 618.1 以下	7		143
B2 -	1.10超-1.15以下	618.1 超 646.2 以下	2		240
B1	1.15超-1.50以下	646.2 超 842.9 以下	14	11.8%	118
C	1.50超	842.9 超	9	7.6%	114
合計			119	平均	184

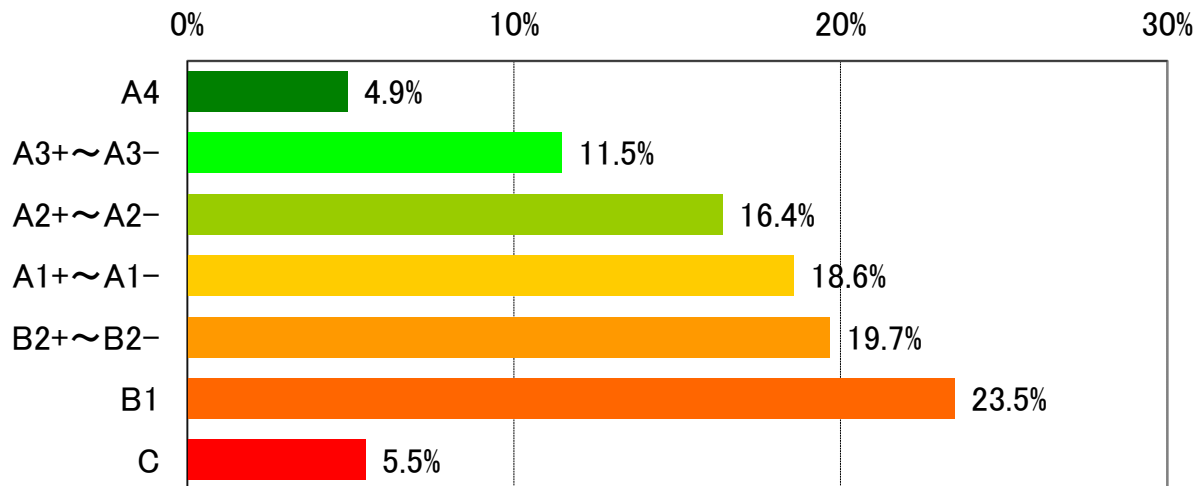
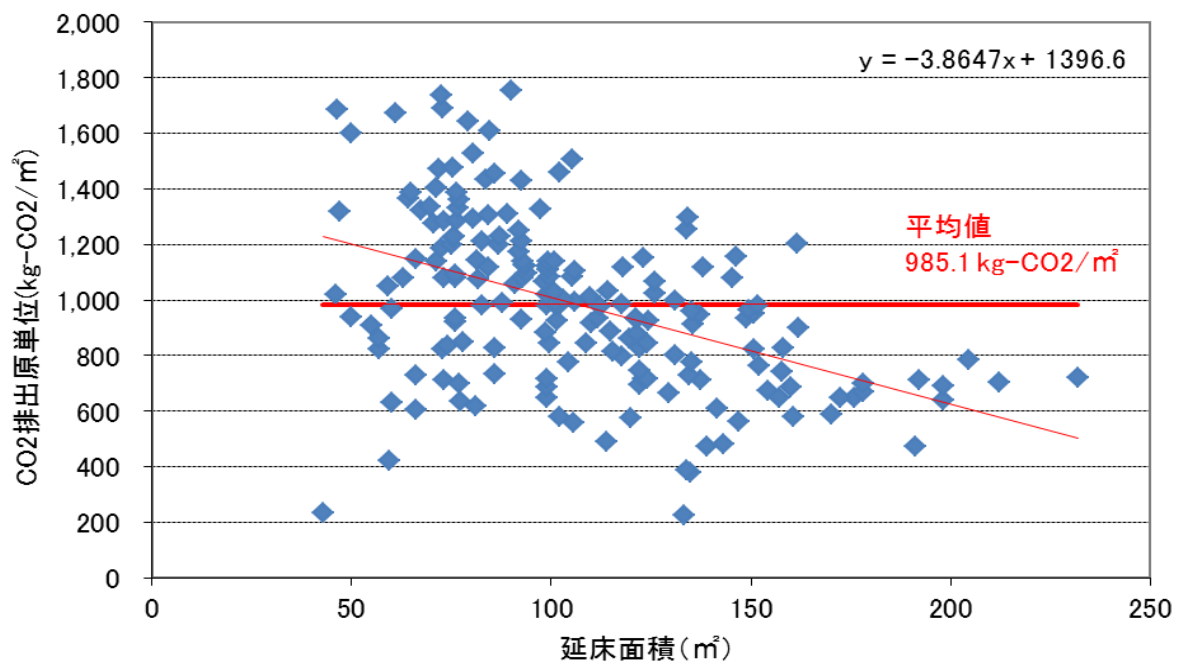
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	541.9 以下	9	4.9%	121
A3 +	0.55超-0.60以下	541.9 超 591.1 以下	6	11.5%	134
A3	0.60超-0.65以下	591.1 超 640.4 以下	5		85
A3 -	0.65超-0.70以下	640.4 超 689.6 以下	10		152
A2 +	0.70超-0.75以下	689.6 超 738.9 以下	15	16.4%	137
A2	0.75超-0.80以下	738.9 超 788.1 以下	6		146
A2 -	0.80超-0.85以下	788.1 超 837.4 以下	9		112
A1 +	0.85超-0.90以下	837.4 超 886.6 以下	9	18.6%	98
A1	0.90超-0.95以下	886.6 超 935.9 以下	14		111
A1 -	0.95超-1.00以下	935.9 超 985.1 以下	11		112
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 985.1 超 1034.4 以下	12	19.7%	103
B2	1.05超-1.10以下	1034.4 超 1083.7 以下	12		94
B2 -	1.10超-1.15以下	1083.7 超 1132.9 以下	12		100
B1	1.15超-1.50以下	1132.9 超 1477.7 以下	43	23.5%	87
C	1.50超	1477.7 超	10	5.5%	74
合計			183	平均	106

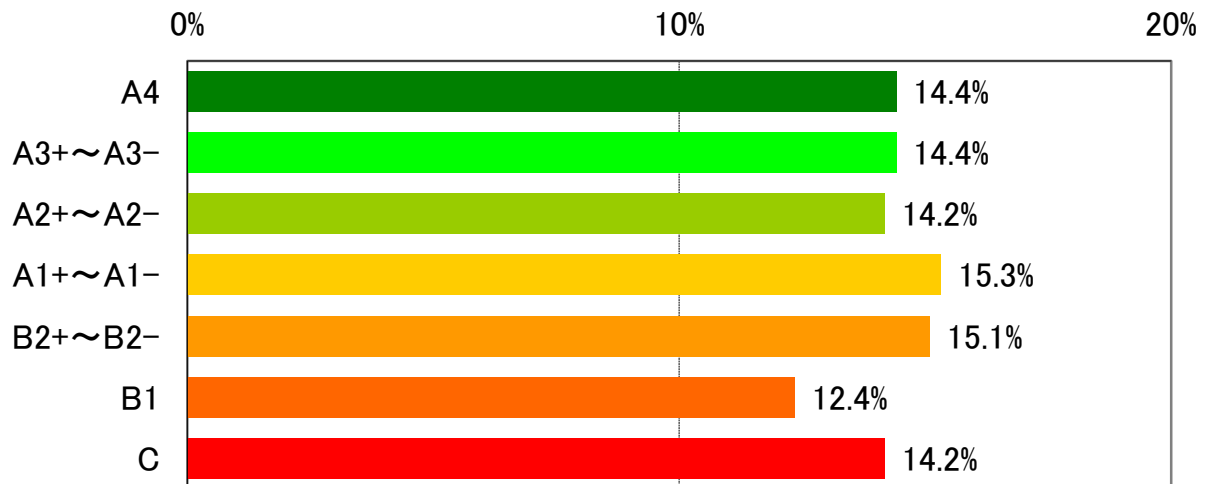
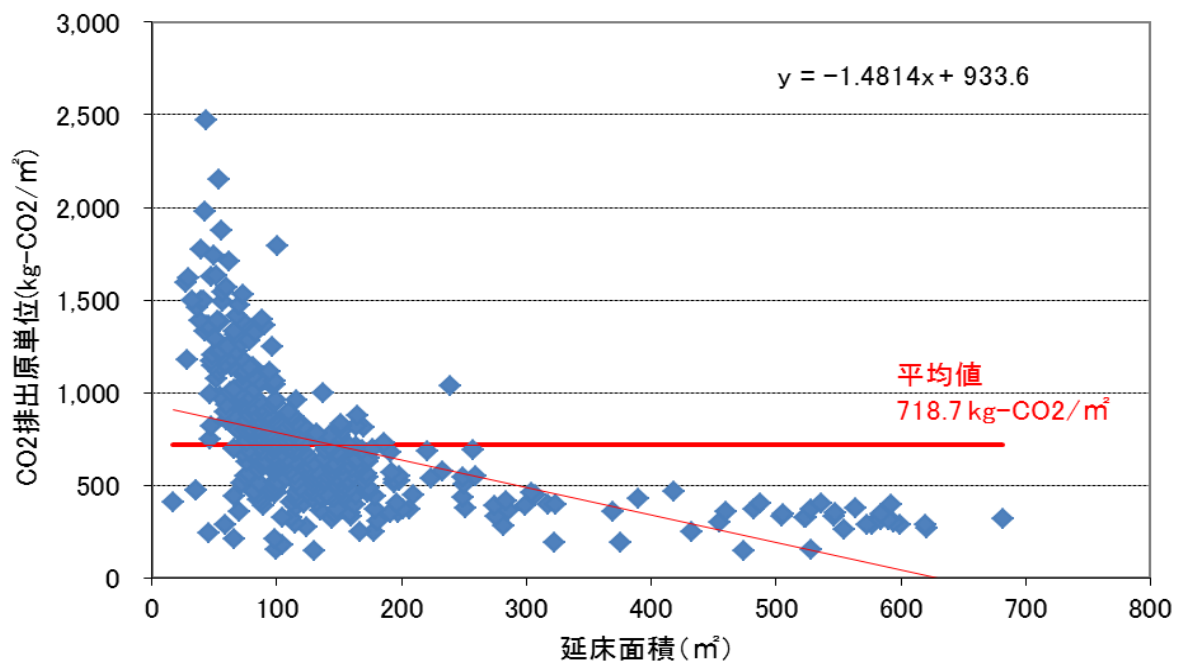
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	395.3 以下	63	14.4%	324
A3 +	0.55超-0.60以下	395.3 超 431.3 以下	16	14.4%	236
A3	0.60超-0.65以下	431.3 超 467.2 以下	27		160
A3 -	0.65超-0.70以下	467.2 超 503.1 以下	20		129
A2 +	0.70超-0.75以下	503.1 超 539.1 以下	22	14.2%	141
A2	0.75超-0.80以下	539.1 超 575.0 以下	18		150
A2 -	0.80超-0.85以下	575.0 超 610.9 以下	22		131
A1 +	0.85超-0.90以下	610.9 超 646.9 以下	28	15.3%	119
A1	0.90超-0.95以下	646.9 超 682.8 以下	16		109
A1 -	0.95超-1.00以下	682.8 超 718.7 以下	23		129
B2 +	1.00超-1.05以下	718.7 超 754.7 以下	27	15.1%	107
B2	1.05超-1.10以下	754.7 超 790.6 以下	18		109
B2 -	1.10超-1.15以下	790.6 超 826.6 以下	21		100
B1	1.15超-1.50以下	826.6 超 1078.1 以下	54	12.4%	90
C	1.50超	1078.1 超	62	14.2%	60
合計			437	平均	145

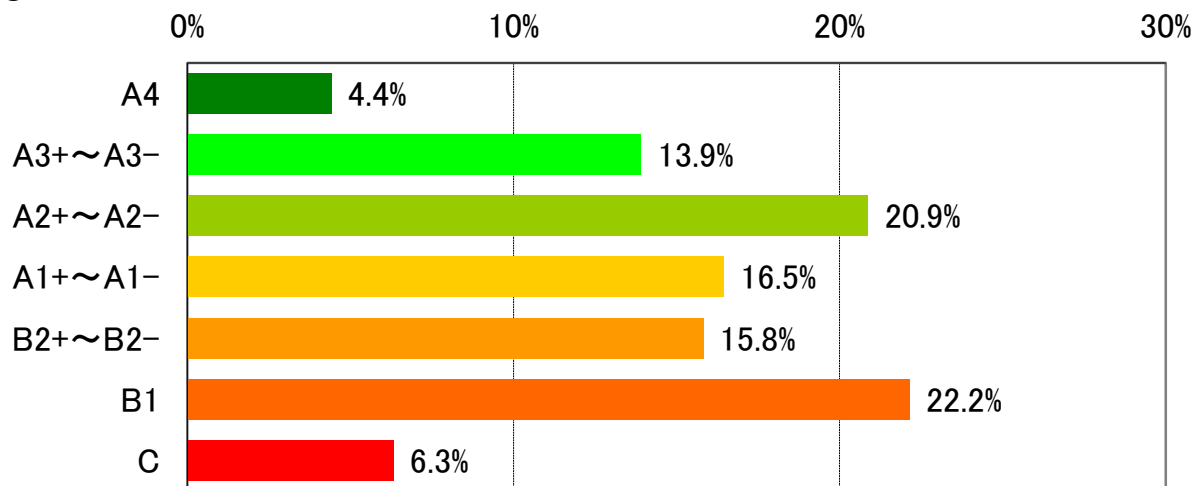
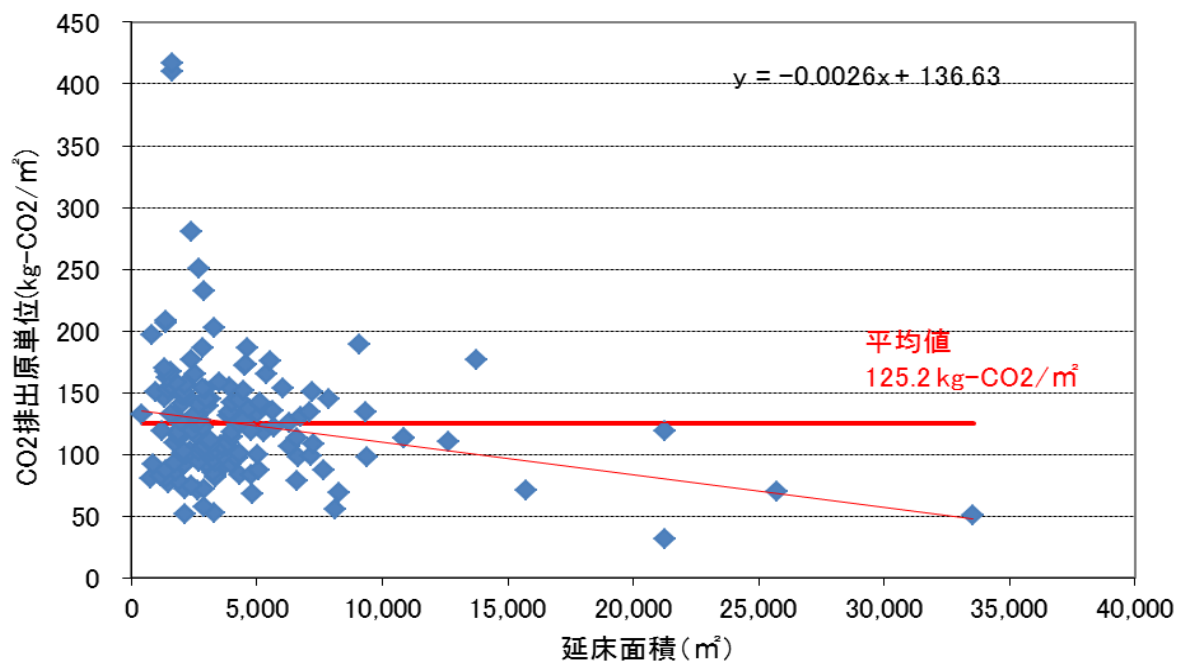
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	68.9 以下	7	4.4%	10873
A3 +	0.55超-0.60以下	68.9 超 75.2 以下	7	13.9%	8539
A3	0.60超-0.65以下	75.2 超 81.4 以下	5		2429
A3 -	0.65超-0.70以下	81.4 超 87.7 以下	10		3622
A2 +	0.70超-0.75以下	87.7 超 93.9 以下	10	20.9%	2756
A2	0.75超-0.80以下	93.9 超 100.2 以下	10		4839
A2 -	0.80超-0.85以下	100.2 超 106.5 以下	13		2954
A1 +	0.85超-0.90以下	106.5 超 112.7 以下	9	16.5%	5033
A1	0.90超-0.95以下	112.7 超 119.0 以下	14		5467
A1 -	0.95超-1.00以下	119.0 超 125.2 以下	3		4422
B2 +	1.00超-1.05以下	125.2 超 131.5 以下	9	15.8%	3698
B2	1.05超-1.10以下	131.5 超 137.8 以下	10		4407
B2 -	1.10超-1.15以下	137.8 超 144.0 以下	6		3676
B1	1.15超-1.50以下	144.0 超 187.8 以下	35	22.2%	3453
C	1.50超	187.8 超	10	6.3%	2716
合計			158	平均	4311

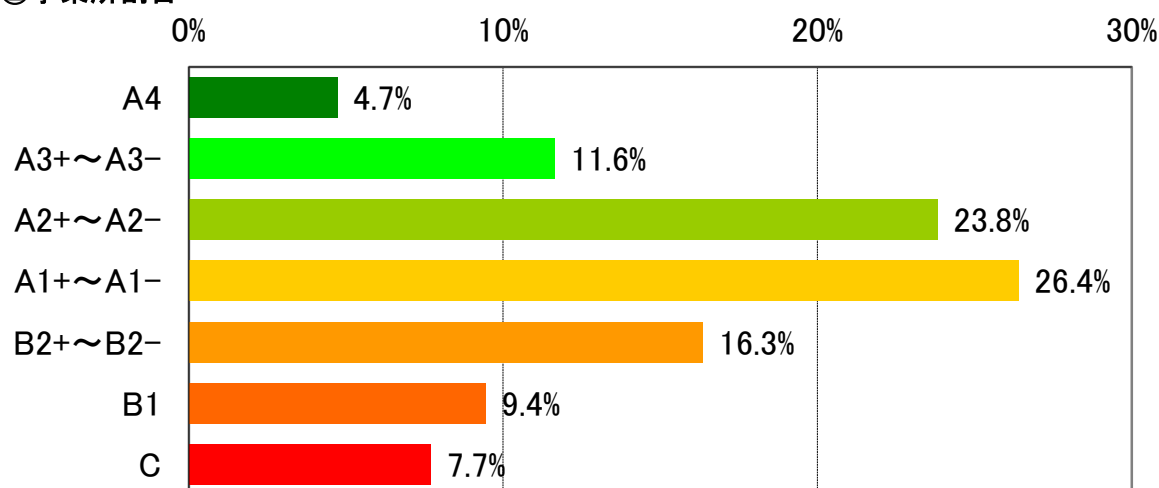
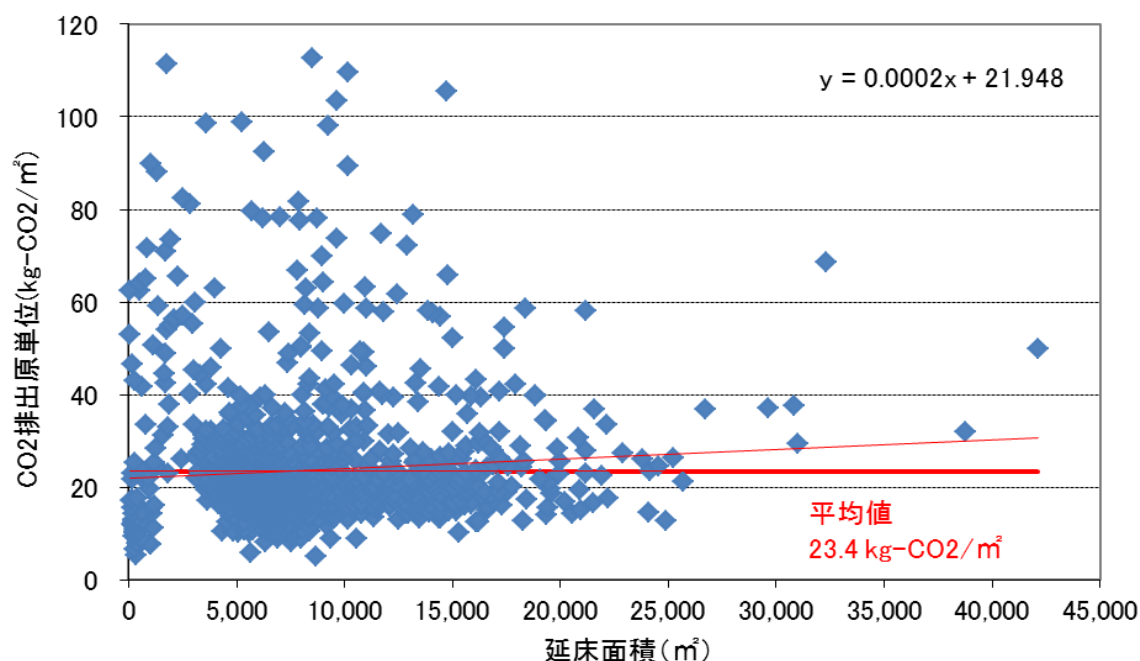
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)
A4	0.55以下	12.9 以下	84	4.7%	5576
A3 +	0.55超-0.60以下	12.9 超 14.1 以下	39	11.6%	8316
A3	0.60超-0.65以下	14.1 超 15.3 以下	66		8312
A3 -	0.65超-0.70以下	15.3 超 16.4 以下	102		7841
A2 +	0.70超-0.75以下	16.4 超 17.6 以下	117	23.8%	7217
A2	0.75超-0.80以下	17.6 超 18.8 以下	138		7385
A2 -	0.80超-0.85以下	18.8 超 19.9 以下	169		7134
A1 +	0.85超-0.90以下	19.9 超 21.1 以下	176	26.4%	7078
A1	0.90超-0.95以下	21.1 超 22.3 以下	173		6852
A1 -	0.95超-1.00以下	22.3 超 23.4 以下	121		6742
B2 +	1.00超-1.05以下	23.4 超 24.6 以下	126	16.3%	6838
B2	1.05超-1.10以下	24.6 超 25.8 以下	109		6992
B2 -	1.10超-1.15以下	25.8 超 27.0 以下	56		7271
B1	1.15超-1.50以下	27.0 超 35.1 以下	168	9.4%	7950
C	1.50超	35.1 超	137	7.7%	9098
合計			1781	平均	7339

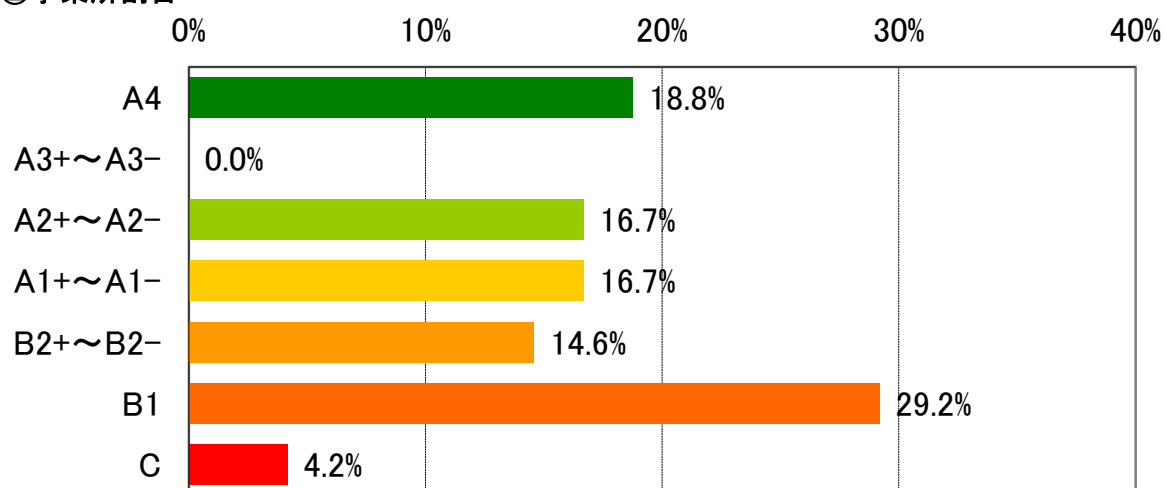
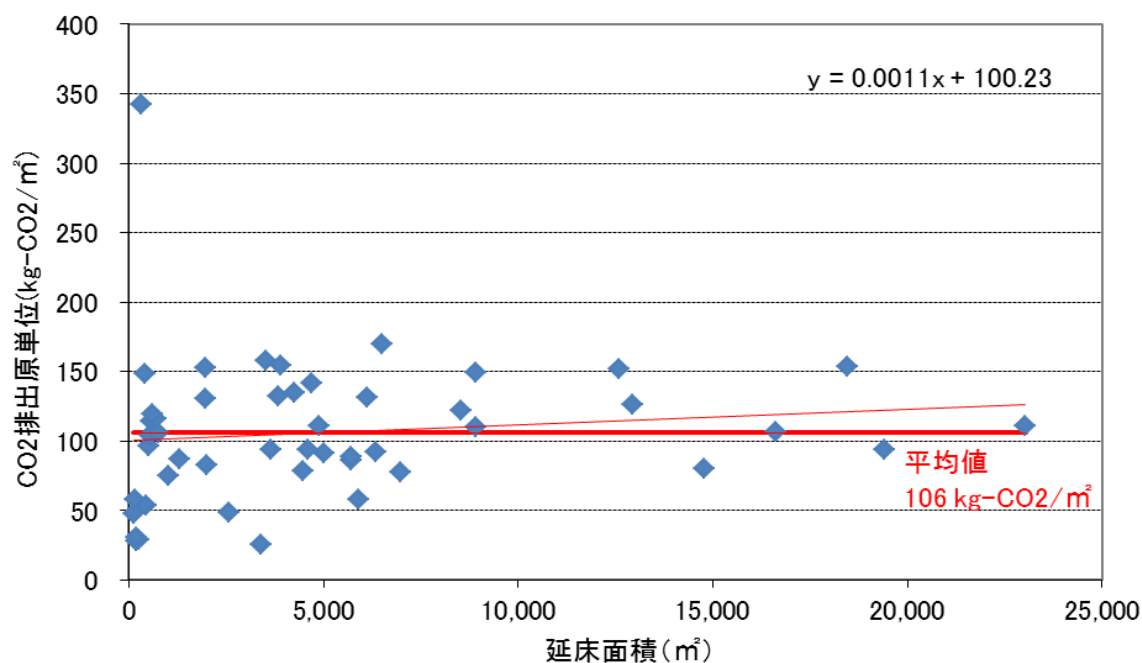
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	58.3 以下	9	18.8%	1469
A3 +	0.55超-0.60以下	58.3 超 63.6 以下	0	0.0%	0
A3	0.60超-0.65以下	63.6 超 68.9 以下	0		0
A3 -	0.65超-0.70以下	68.9 超 74.2 以下	0		0
A2 +	0.70超-0.75以下	74.2 超 79.5 以下	3	16.7%	4152
A2	0.75超-0.80以下	79.5 超 84.8 以下	2		8384
A2 -	0.80超-0.85以下	84.8 超 90.1 以下	3		4246
A1 +	0.85超-0.90以下	90.1 超 95.4 以下	5	16.7%	7796
A1	0.90超-0.95以下	95.4 超 100.7 以下	1		500
A1 -	0.95超-1.00以下	100.7 超 106.0 以下	2		656
B2 +	1.00超-1.05以下	106.0 超 111.3 以下	4	14.6%	13365
B2	1.05超-1.10以下	111.3 超 116.6 以下	2		638
B2 -	1.10超-1.15以下	116.6 超 121.9 以下	1		602
B1	1.15超-1.50以下	121.9 超 159.0 以下	14	29.2%	6580
C	1.50超	159.0 超	2	4.2%	3405
合計			48	平均	5213

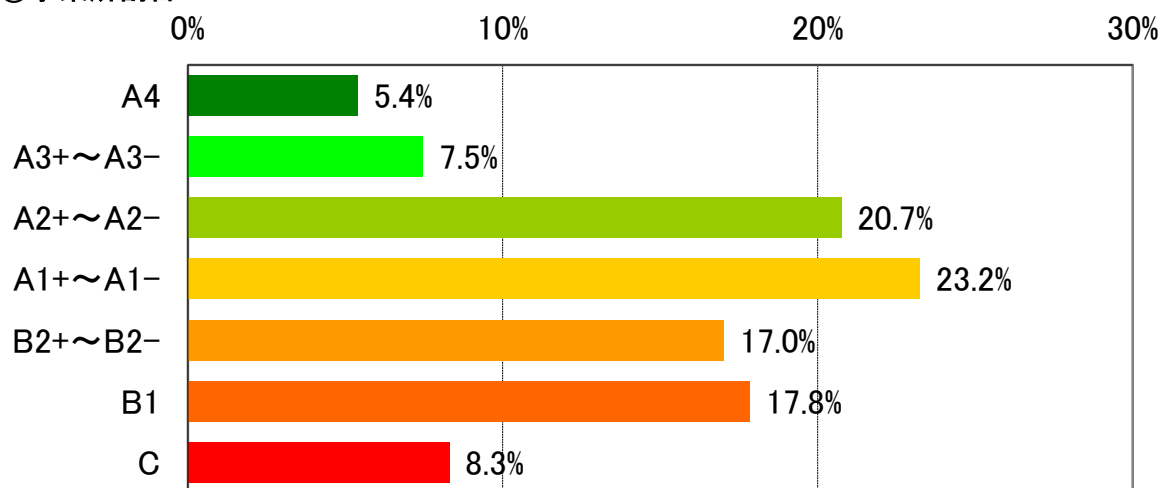
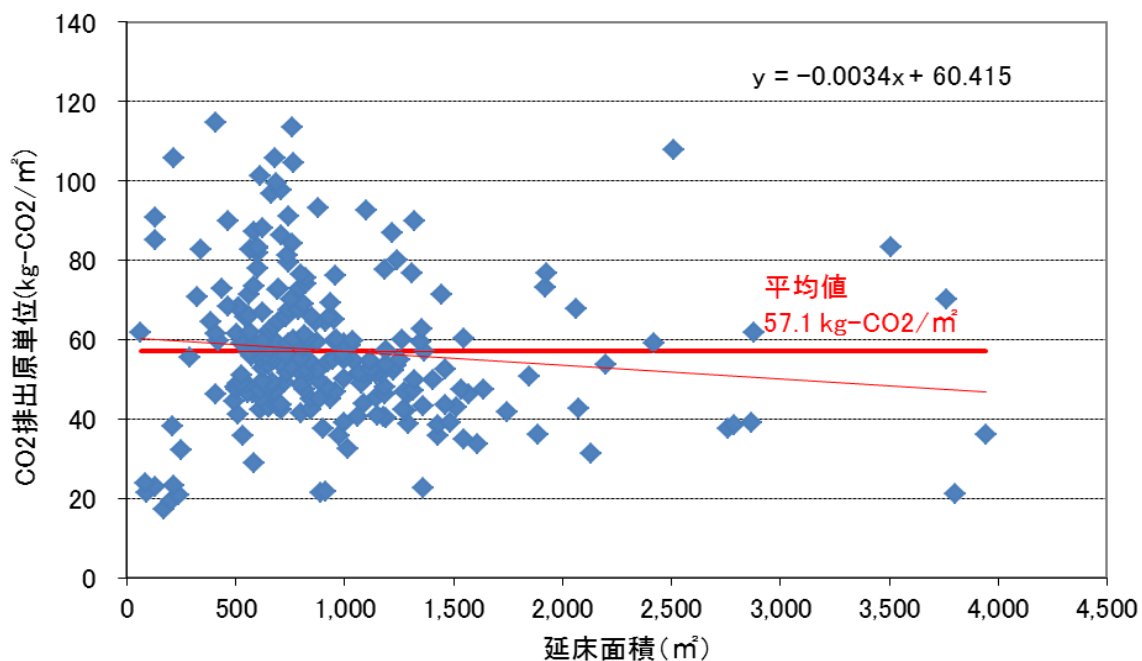
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	31.5 以下	13	5.4%	832
A3 +	0.55超-0.60以下	31.5 超 34.3 以下	3	7.5%	956
A3	0.60超-0.65以下	34.3 超 37.2 以下	6		1719
A3 -	0.65超-0.70以下	37.2 超 40.0 以下	9		1637
A2 +	0.70超-0.75以下	40.0 超 42.9 以下	15	20.7%	1106
A2	0.75超-0.80以下	42.9 超 45.7 以下	12		908
A2 -	0.80超-0.85以下	45.7 超 48.6 以下	23		898
A1 +	0.85超-0.90以下	48.6 超 51.4 以下	16	23.2%	903
A1	0.90超-0.95以下	51.4 超 54.3 以下	21		1039
A1 -	0.95超-1.00以下	54.3 超 57.1 以下	19		833
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 57.1 超 60.0 以下	21	17.0%	865
B2	1.05超-1.10以下	60.0 超 62.9 以下	13		971
B2 -	1.10超-1.15以下	62.9 超 65.7 以下	7		774
B1	1.15超-1.50以下	65.7 超 85.7 以下	43	17.8%	939
C	1.50超	85.7 超	20	8.3%	789
合計			241	平均	960

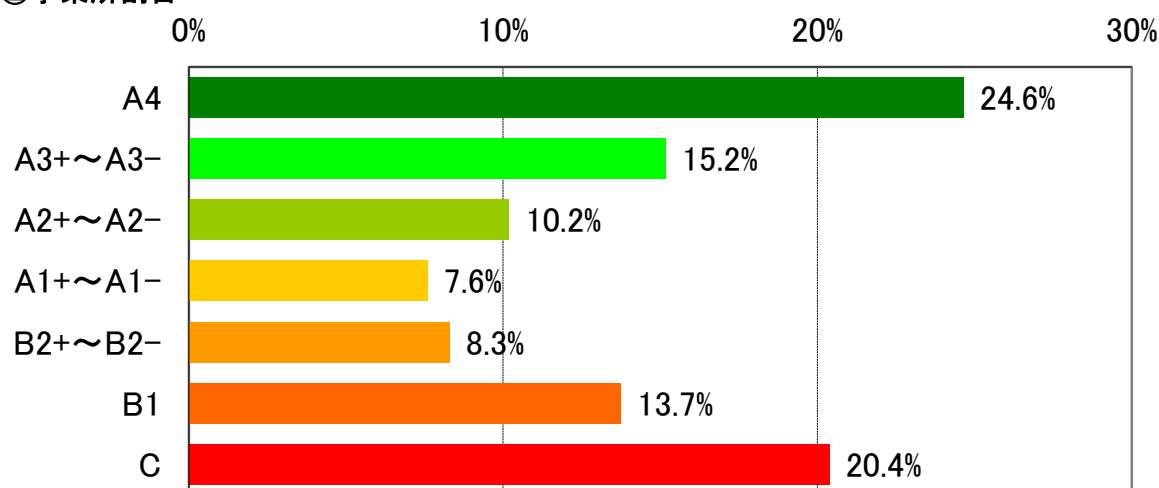
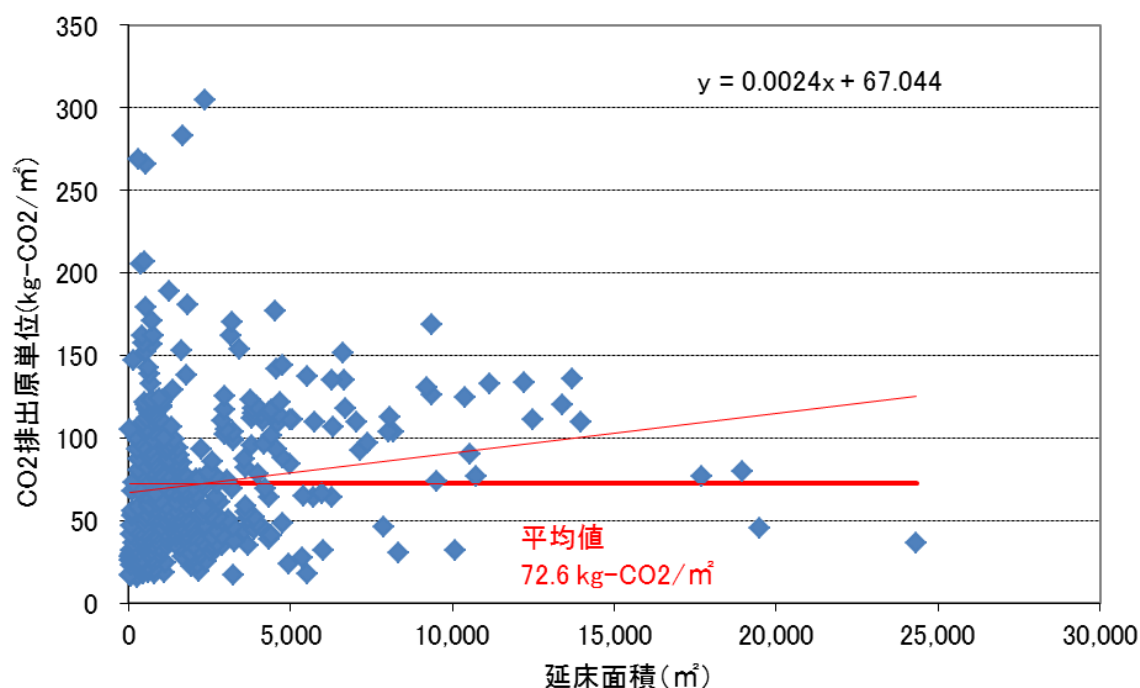
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /m ²)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(m ²)
A4	0.55以下	40.0 以下	104	24.6%	1645
A3 +	0.55超-0.60以下	40.0 超 43.6 以下	26	15.2%	1345
A3	0.60超-0.65以下	43.6 超 47.2 以下	20		3192
A3 -	0.65超-0.70以下	47.2 超 50.9 以下	18		1976
A2 +	0.70超-0.75以下	50.9 超 54.5 以下	22	10.2%	1602
A2	0.75超-0.80以下	54.5 超 58.1 以下	13		1419
A2 -	0.80超-0.85以下	58.1 超 61.8 以下	8		1629
A1 +	0.85超-0.90以下	61.8 超 65.4 以下	10	7.6%	3328
A1	0.90超-0.95以下	65.4 超 69.0 以下	13		1419
A1 -	0.95超-1.00以下	69.0 超 72.6 以下	9		2189
B2 +	1.00超-1.05以下	72.6 超 76.3 以下	13	8.3%	2145
B2	1.05超-1.10以下	76.3 超 79.9 以下	12		3762
B2 -	1.10超-1.15以下	79.9 超 83.5 以下	10		3034
B1	1.15超-1.50以下	83.5 超 108.9 以下	58	13.7%	2395
C	1.50超	108.9 超	86	20.4%	3467
合計			422	平均	2332

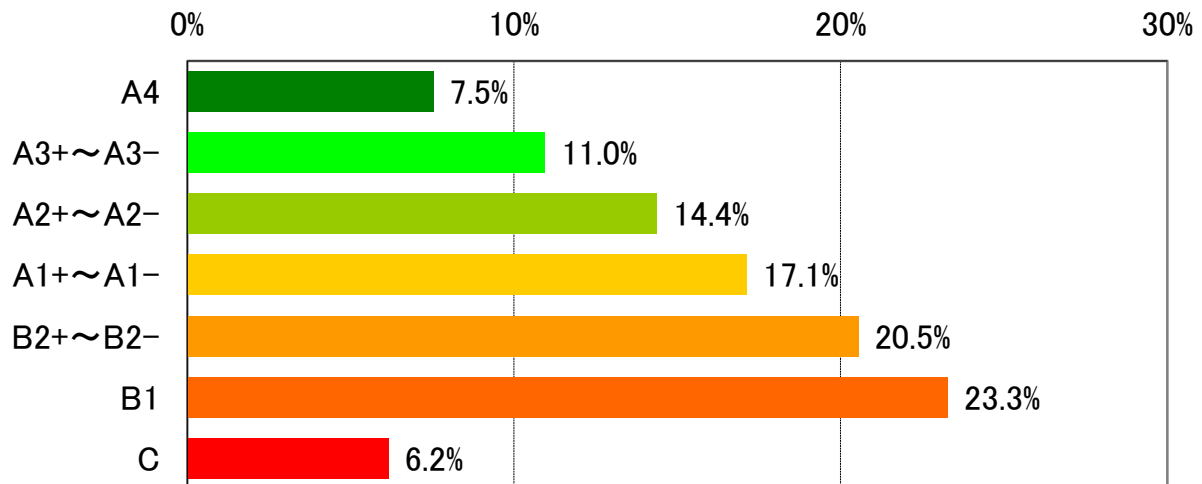
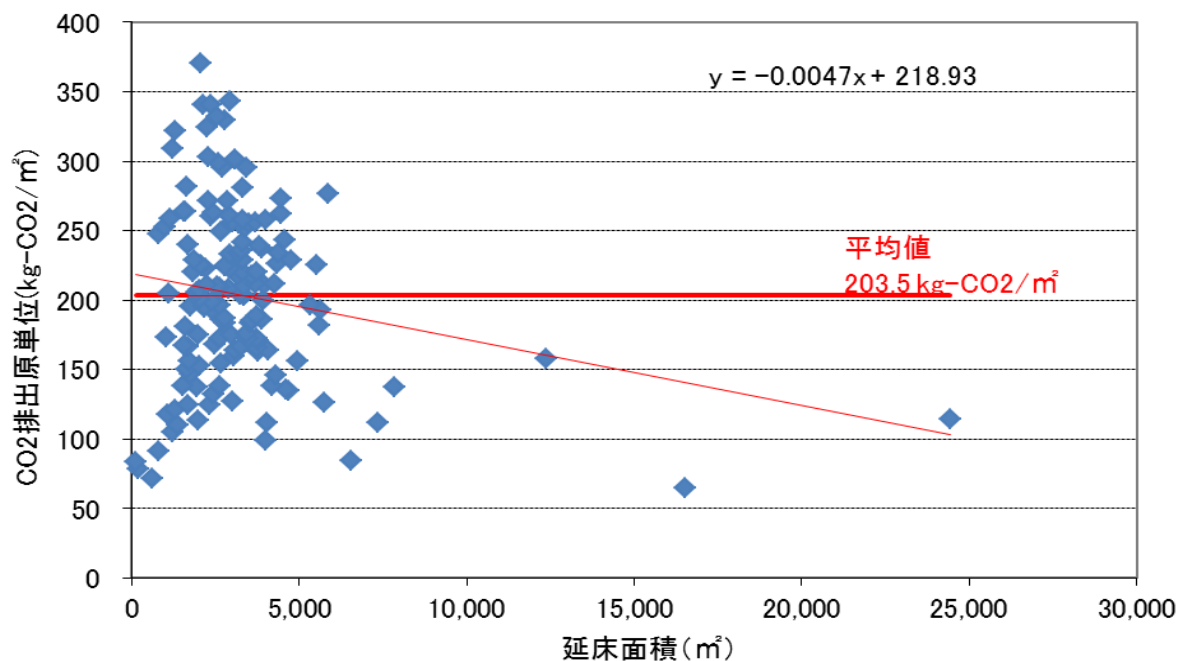
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	112.0 以下	11	7.5%	3885
A3 +	0.55超-0.60以下	112.0 超 122.1 以下	4	11.0%	7199
A3	0.60超-0.65以下	122.1 超 132.3 以下	5		3033
A3 -	0.65超-0.70以下	132.3 超 142.5 以下	7		3915
A2 +	0.70超-0.75以下	142.5 超 152.7 以下	3	14.4%	2559
A2	0.75超-0.80以下	152.7 超 162.8 以下	7		4363
A2 -	0.80超-0.85以下	162.8 超 173.0 以下	11		3045
A1 +	0.85超-0.90以下	173.0 超 183.2 以下	6	17.1%	2772
A1	0.90超-0.95以下	183.2 超 193.4 以下	9		3449
A1 -	0.95超-1.00以下	193.4 超 203.5 以下	10		2914
B2 +	1.00超-1.05以下	203.5 超 213.7 以下	12	20.5%	2825
B2	1.05超-1.10以下	213.7 超 223.9 以下	7		2964
B2 -	1.10超-1.15以下	223.9 超 234.1 以下	11		3386
B1	1.15超-1.50以下	234.1 超 305.3 以下	34	23.3%	2944
C	1.50超	305.3 超	9	6.2%	2174
合計			146	平均	3248

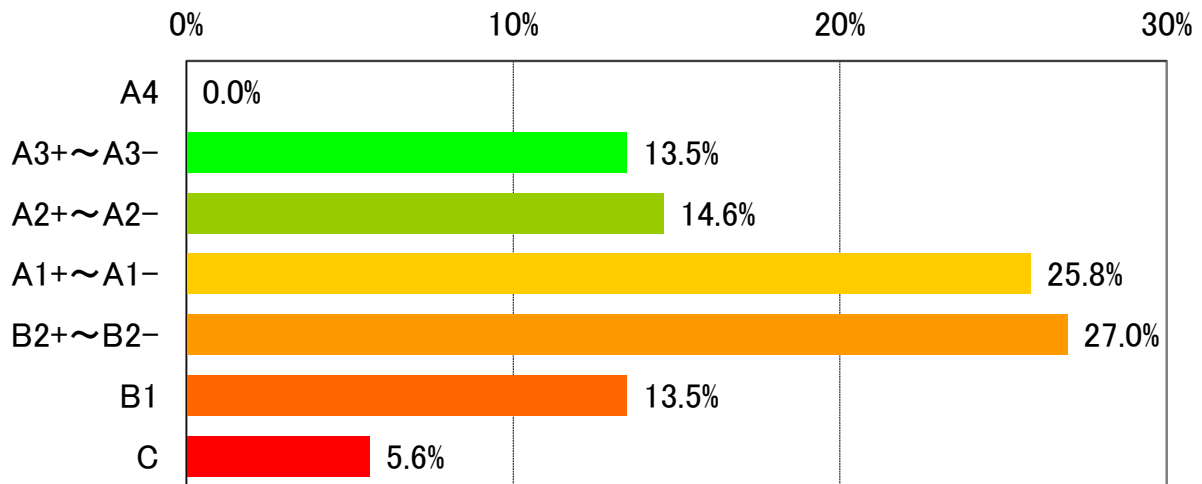
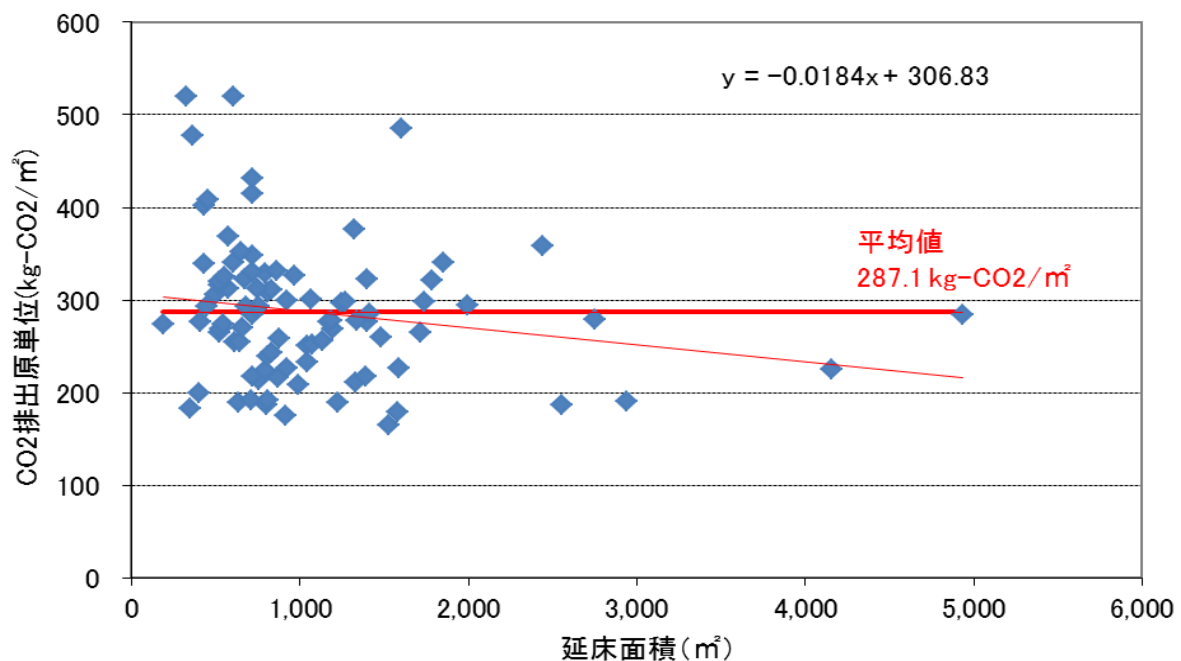
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	158.0 以下	0	0.0%	0
A3 +	0.55超-0.60以下	158.0 超 172.3 以下	1	13.5%	1524
A3	0.60超-0.65以下	172.3 超 186.7 以下	4		912
A3 -	0.65超-0.70以下	186.7 超 201.0 以下	7		1324
A2 +	0.70超-0.75以下	201.0 超 215.4 以下	3	14.6%	1024
A2	0.75超-0.80以下	215.4 超 229.7 以下	7		1490
A2 -	0.80超-0.85以下	229.7 超 244.1 以下	3		895
A1 +	0.85超-0.90以下	244.1 超 258.4 以下	5	25.8%	902
A1	0.90超-0.95以下	258.4 超 272.8 以下	7		996
A1 -	0.95超-1.00以下	272.8 超 287.1 以下	11		1459
B2 +	1.00超-1.05以下	287.1 超 301.5 以下	10	27.0%	1086
B2	1.05超-1.10以下	301.5 超 315.9 以下	5		691
B2 -	1.10超-1.15以下	315.9 超 330.2 以下	9		881
B1	1.15超-1.50以下	330.2 超 430.7 以下	12	13.5%	921
C	1.50超	430.7 超	5	5.6%	722
合計			89	平均	1068

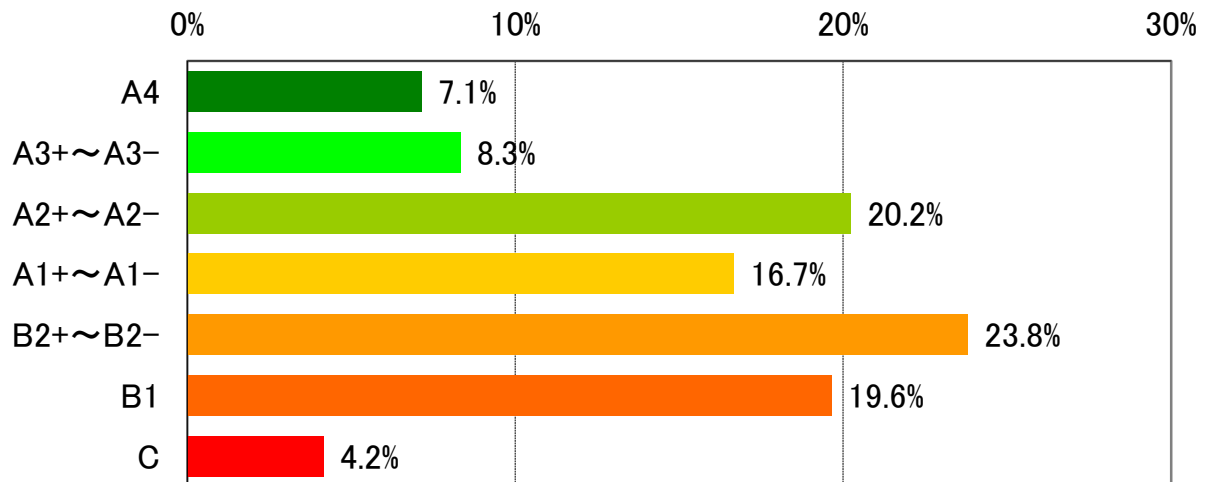
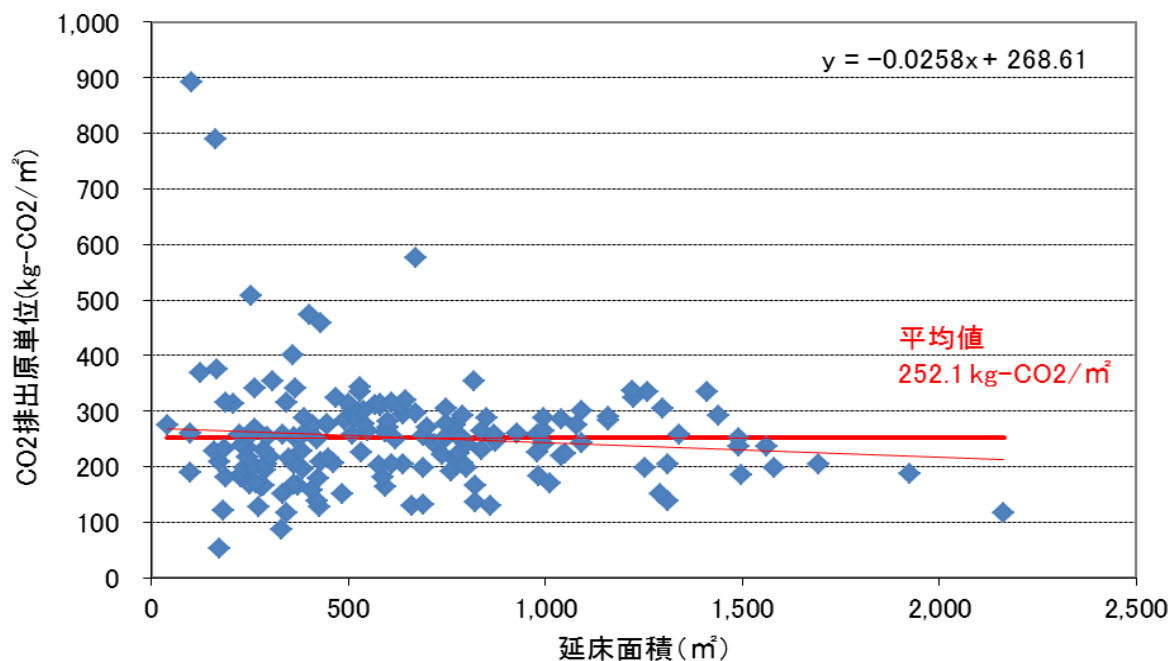
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	138.7 以下	12	7.1%	612
A3 +	0.55超-0.60以下	138.7 超 151.3 以下	3	8.3%	709
A3	0.60超-0.65以下	151.3 超 163.9 以下	2		850
A3 -	0.65超-0.70以下	163.9 超 176.5 以下	9		472
A2 +	0.70超-0.75以下	176.5 超 189.1 以下	8	20.2%	758
A2	0.75超-0.80以下	189.1 超 201.7 以下	12		574
A2 -	0.80超-0.85以下	201.7 超 214.3 以下	14		623
A1 +	0.85超-0.90以下	214.3 超 226.9 以下	9	16.7%	680
A1	0.90超-0.95以下	226.9 超 239.5 以下	9		598
A1 -	0.95超-1.00以下	239.5 超 252.1 以下	10		854
B2 +	1.00超-1.05以下	252.1 超 264.8 以下	20	23.8%	608
B2	1.05超-1.10以下	264.8 超 277.4 以下	10		551
B2 -	1.10超-1.15以下	277.4 超 290.0 以下	10		774
B1	1.15超-1.50以下	290.0 超 378.2 以下	33	19.6%	661
C	1.50超	378.2 超	7	4.2%	340
合計			168	平均	635

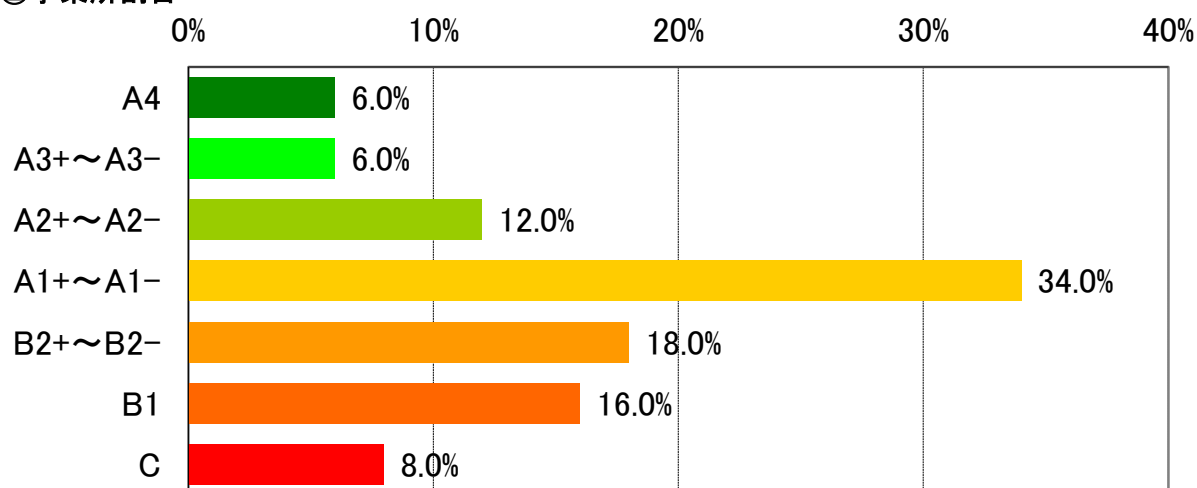
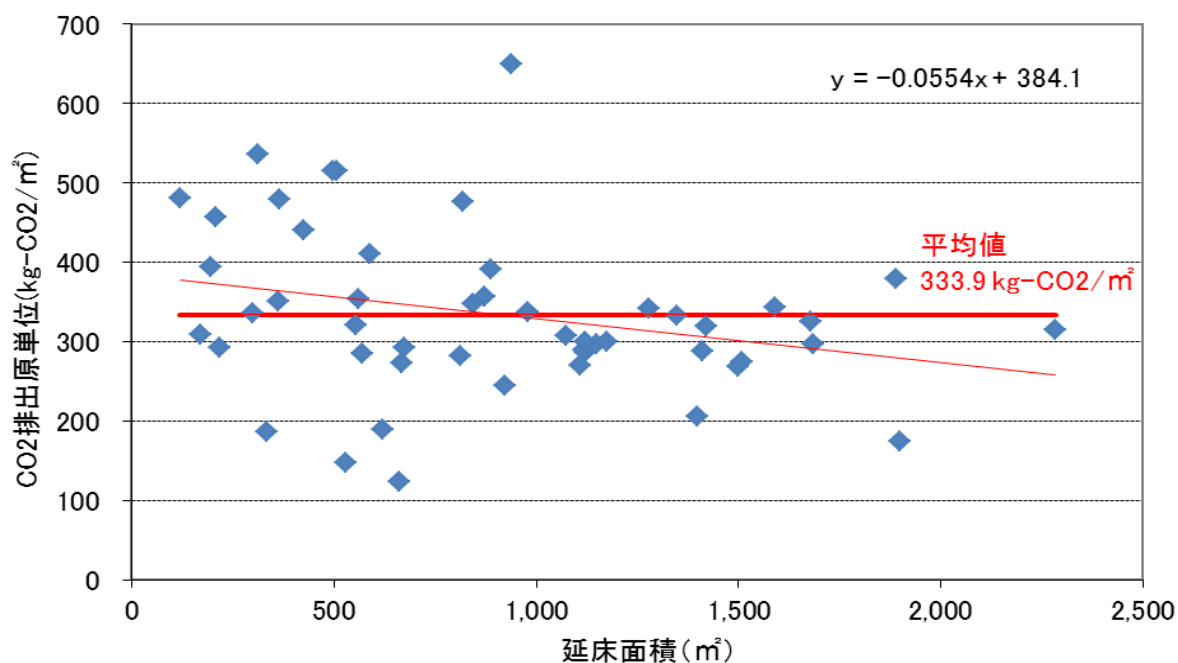
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	183.7 以下	3	6.0%	1031
A3 +	0.55超-0.60以下	183.7 超 200.4 以下	2	6.0%	476
A3	0.60超-0.65以下	200.4 超 217.1 以下	1		1398
A3 -	0.65超-0.70以下	217.1 超 233.8 以下	0		0
A2 +	0.70超-0.75以下	233.8 超 250.5 以下	1	12.0%	924
A2	0.75超-0.80以下	250.5 超 267.2 以下	0		0
A2 -	0.80超-0.85以下	267.2 超 283.9 以下	5		1119
A1 +	0.85超-0.90以下	283.9 超 300.6 以下	9	34.0%	1007
A1	0.90超-0.95以下	300.6 超 317.3 以下	4		1176
A1 -	0.95超-1.00以下	317.3 超 333.9 以下	4		1250
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 333.9 超 350.6 以下	6	18.0%	892
B2	1.05超-1.10以下	350.6 超 367.3 以下	2		716
B2 -	1.10超-1.15以下	367.3 超 384.0 以下	1		1890
B1	1.15超-1.50以下	384.0 超 500.9 以下	8	16.0%	451
C	1.50超	500.9 超	4	8.0%	564
合計			50	平均	905

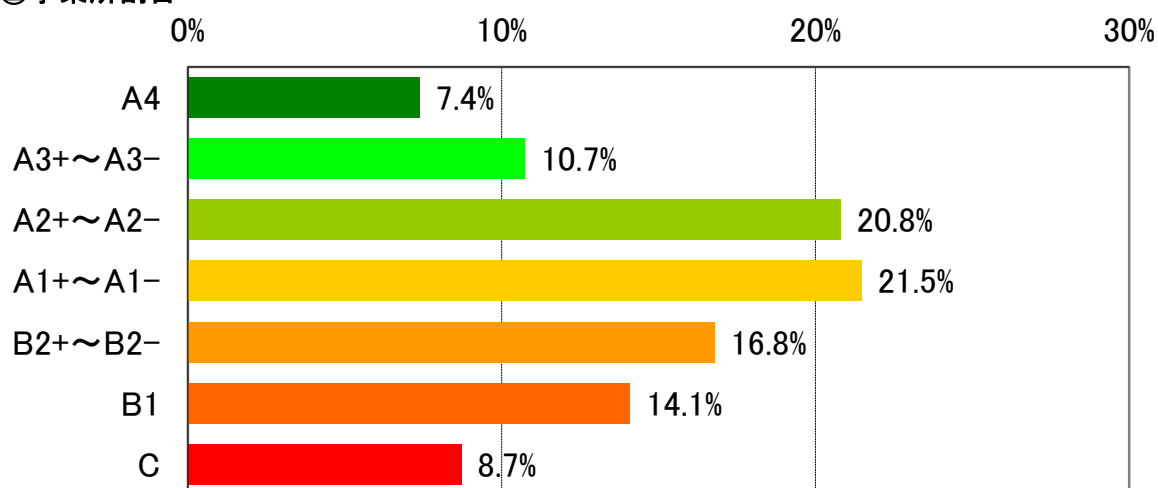
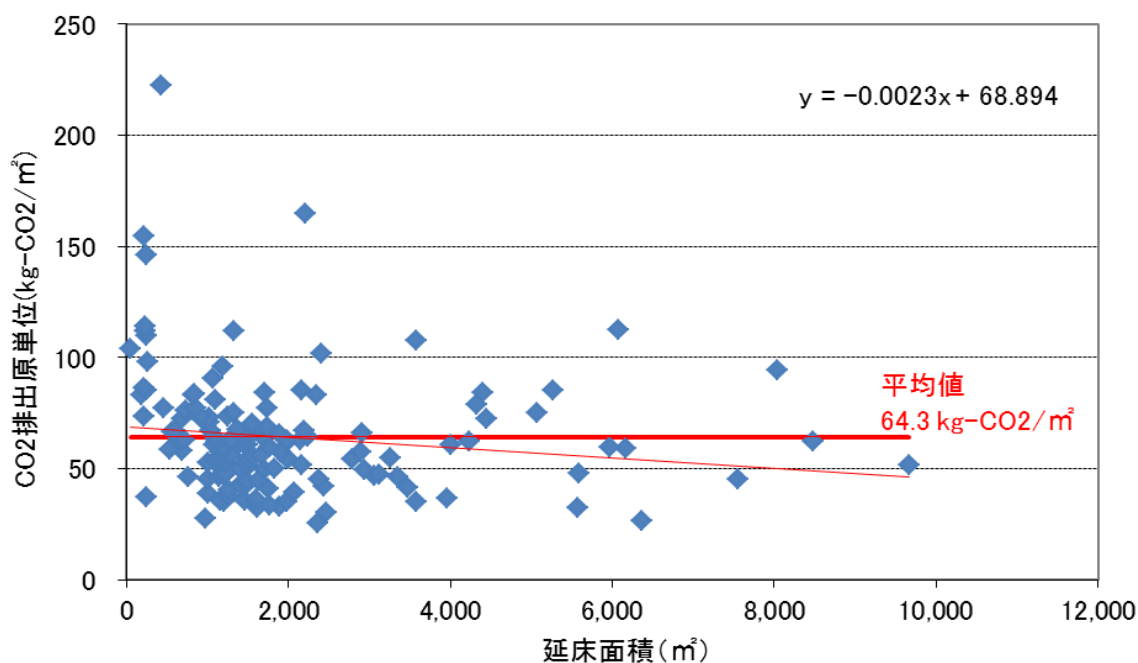
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	35.4 以下	11	7.4%	2703
A3 +	0.55超-0.60以下	35.4 超 38.6 以下	6	10.7%	1612
A3	0.60超-0.65以下	38.6 超 41.8 以下	5		1915
A3 -	0.65超-0.70以下	41.8 超 45.1 以下	5		1690
A2 +	0.70超-0.75以下	45.1 超 48.3 以下	11	20.8%	2761
A2	0.75超-0.80以下	48.3 超 51.5 以下	6		3173
A2 -	0.80超-0.85以下	51.5 超 54.7 以下	14		1534
A1 +	0.85超-0.90以下	54.7 超 57.9 以下	9	21.5%	1731
A1	0.90超-0.95以下	57.9 超 61.1 以下	10		2475
A1 -	0.95超-1.00以下	61.1 超 平均値 64.3 以下	13		2143
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 64.3 超 67.6 以下	12	16.8%	1560
B2	1.05超-1.10以下	67.6 超 70.8 以下	5		1593
B2 -	1.10超-1.15以下	70.8 超 74.0 以下	8		1312
B1	1.15超-1.50以下	74.0 超 96.5 以下	21	14.1%	2097
C	1.50超	96.5 超	13	8.7%	1345
合計			149	平均	1981

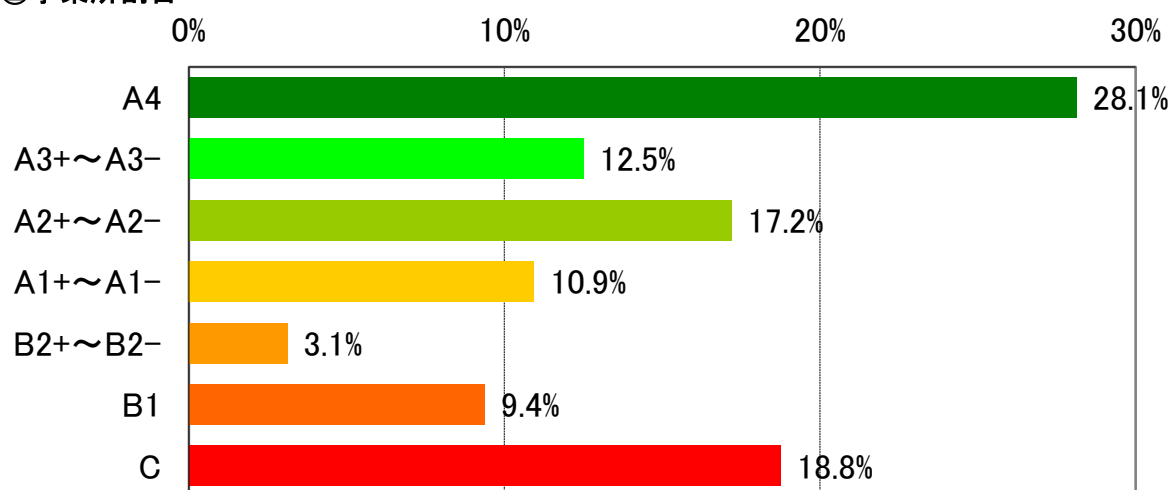
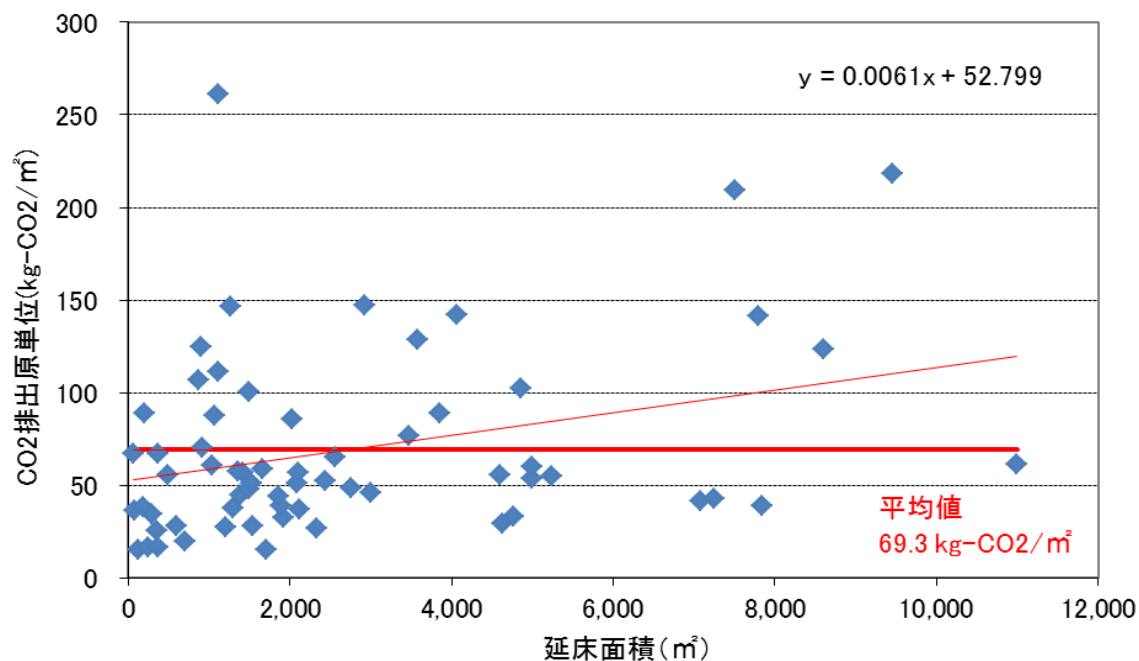
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	38.2 以下	18	28.1%	1358
A3 +	0.55超-0.60以下	38.2 超 41.6 以下	3	12.5%	5606
A3	0.60超-0.65以下	41.6 超 45.1 以下	3		3498
A3 -	0.65超-0.70以下	45.1 超 48.6 以下	2		2241
A2 +	0.70超-0.75以下	48.6 超 52.0 以下	3	17.2%	2123
A2	0.75超-0.80以下	52.0 超 55.5 以下	3		4220
A2 -	0.80超-0.85以下	55.5 超 59.0 以下	5		1987
A1 +	0.85超-0.90以下	59.0 超 62.4 以下	4	10.9%	4668
A1	0.90超-0.95以下	62.4 超 65.9 以下	1		2562
A1 -	0.95超-1.00以下	65.9 超 平均値 69.3 以下	2		216
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 69.3 超 72.8 以下	1	3.1%	911
B2	1.05超-1.10以下	72.8 超 76.3 以下	0		0
B2 -	1.10超-1.15以下	76.3 超 79.7 以下	1		3475
B1	1.15超-1.50以下	79.7 超 104.0 以下	6	9.4%	2249
C	1.50超	104.0 超	12	18.8%	4097
合計			64	平均	2717

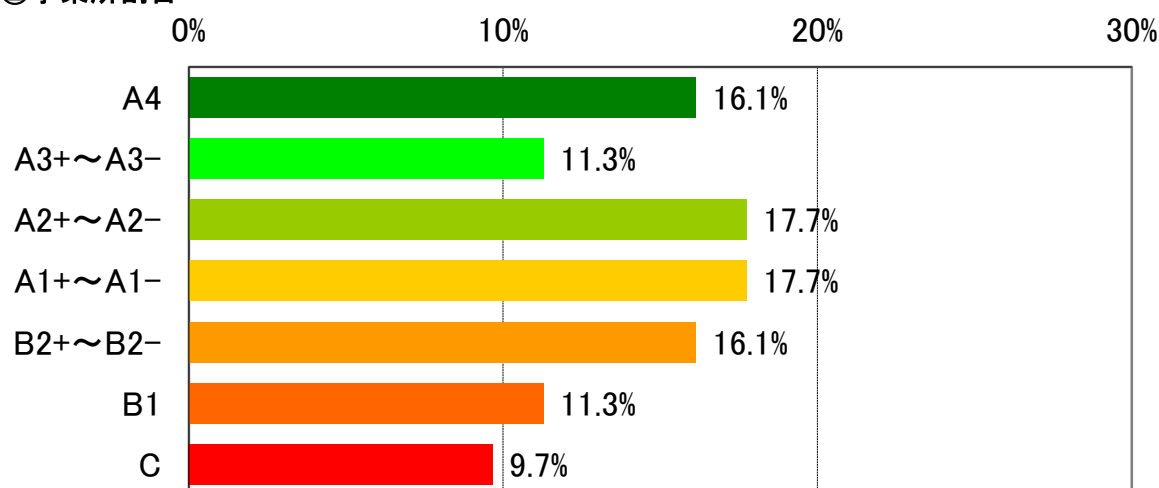
②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図

①自己評価指標(ベンチマーク)

レンジ	平均値に対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲	事業所数	事業所数の割合	平均延床面積(㎡)
A4	0.55以下	30.1 以下	10	16.1%	1857
A3 +	0.55超-0.60以下	30.1 超 32.8 以下	1	11.3%	2843
A3	0.60超-0.65以下	32.8 超 35.5 以下	4		1115
A3 -	0.65超-0.70以下	35.5 超 38.3 以下	2		4080
A2 +	0.70超-0.75以下	38.3 超 41.0 以下	2	17.7%	1605
A2	0.75超-0.80以下	41.0 超 43.7 以下	6		12596
A2 -	0.80超-0.85以下	43.7 超 46.5 以下	3		19158
A1 +	0.85超-0.90以下	46.5 超 49.2 以下	3	17.7%	1686
A1	0.90超-0.95以下	49.2 超 51.9 以下	7		10757
A1 -	0.95超-1.00以下	51.9 超 54.6 以下	1		6219
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 54.6 超 57.4 以下	3	16.1%	4425
B2	1.05超-1.10以下	57.4 超 60.1 以下	2		9124
B2 -	1.10超-1.15以下	60.1 超 62.8 以下	5		16703
B1	1.15超-1.50以下	62.8 超 81.9 以下	7	11.3%	10476
C	1.50超	81.9 超	6	9.7%	6169
合計			62	平均	7778

②事業所割合

③CO₂排出原単位の散布図