

(様式-1)


(平成30年6月22日作成)

# 事務処理フロー図

事務名 保安検査(充填設備)

作成部署 多摩環境事務所管理課液化石油ガス担当 電話042-525-4772

《事務処理フロー図》

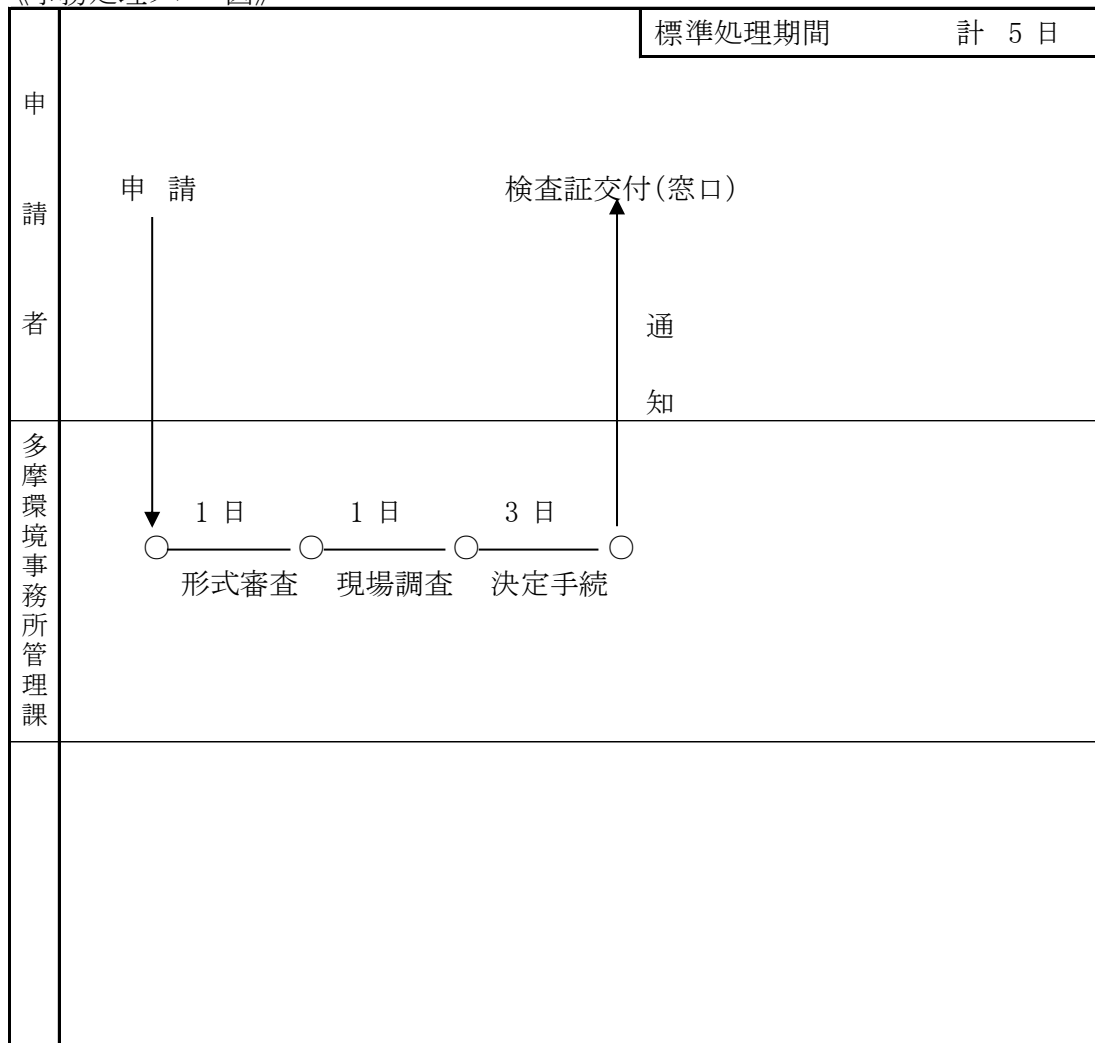

《事務処理フロー図の説明》

項番	項目	説明
1	形式審査	提出された申請書に記載漏れがないかどうか、添付書類がそろっているかどうかを審査します。
2	現場調査	保安検査(充填設備)申請について現地調査を行い、申請書に記載されている現状について確認します。 根拠法令:液化石油ガス法第37条の6
3	決定手続	検査の諾否について、管理課長が決定します。
4	検査証交付	申請者に通知します。