


# 事務処理フロー図

作成部署 環境局多摩環境事務所廃棄物対策課審査担当 電話 042-528-2693

事務名 一般廃棄物処理施設の使用前検査

《事務処理フロー図》

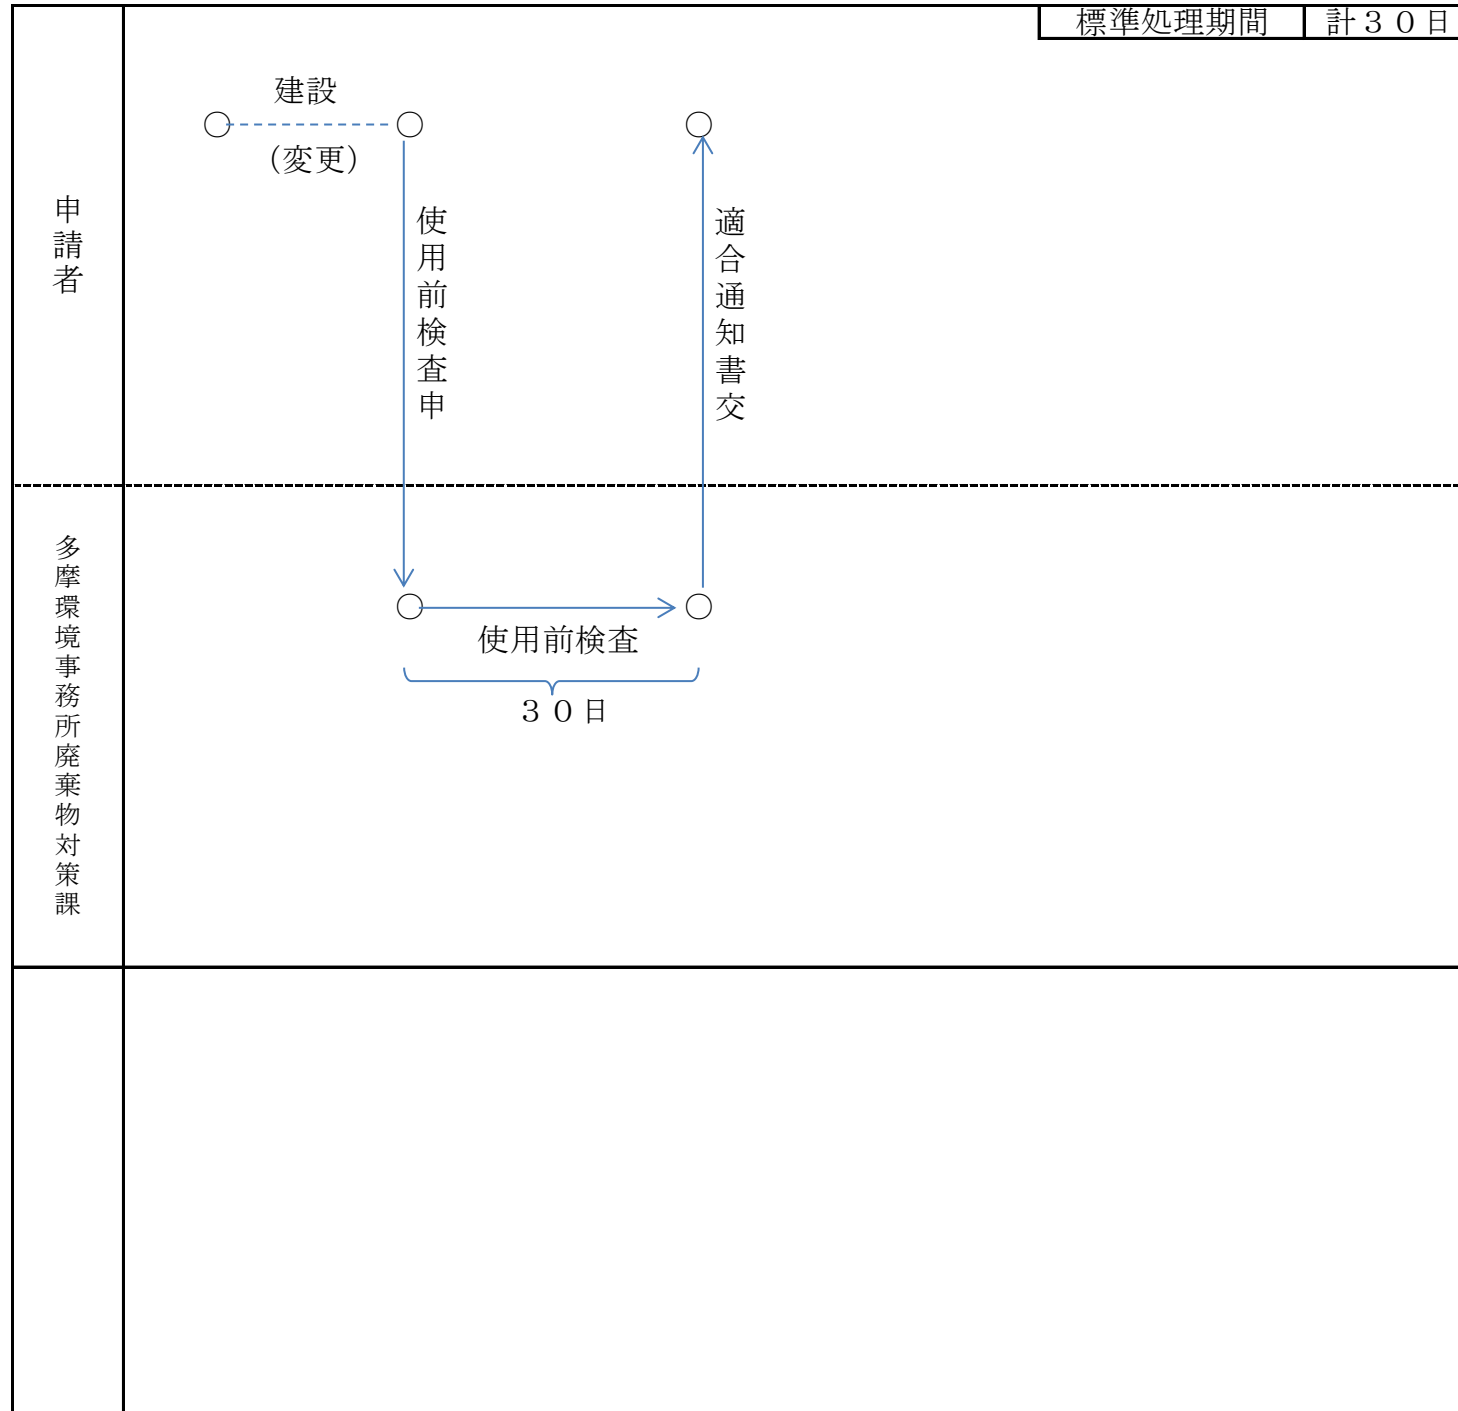

《事務処理フロー図の説明》

番号	項目	説明
1	使用前検査申請	設置(変更)した施設が、基準に適合しているかどうかの検査を(申請者が)受けるための申請です。
2	適合通知書交付	使用前検査を行った結果、建設(変更)した施設が基準に適合している場合、申請者に通知書を交付します。
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		