NOF 芝ビル

名 称:NOF 芝ビル

所 在 地:港区芝4丁目2番3号

施 工:大成建設·梅垣組共同企業体 設 計:株式会社 久米建築事務所 事業者等:三井住友信託銀行株式会社

野村不動産投資顧問株式会社

竣 工:1991年3月

建物構造:SRC造 地上7階 地下1階


延床面積:11,425.20m²



建物外観写真 (NOF芝ビル)

CO₂排出実績

平成 26 年度 620t床面積あたりの CO_2 排出原単位 $(620t/11,425.20m^2) \times 1,000$ = 54.2kg $-CO_2/$ m 2

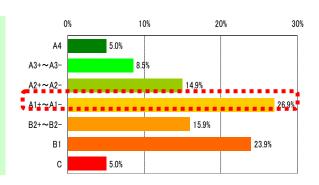

テナントビル(オフィス系、準大規模)のベンチマーク(2012年度実績版)

※(延床面積 10,000m²以上、20,000m²未満)

レンジ	平均値に 対する比率	CO ₂ 排出原単位(kg-CO ₂ /㎡)の範囲				事業所 数	事業所 数 の割合	平均 延床面積 (㎡)
A4	0.55以下			32.8	以下	10	5.0%	13061
A3 +	0.55超-0.60以下	32.8	超	35.8	以下	5		14108
A3	0.60超-0.65以下	35.8	超	38.8	以下	7	8.5%	13770
A3 -	0.65超-0.70以下	38.8	超	41.8	以下	5		11952
A2 +	0.70超-0.75以下	41.8	超	44.7	以下	9		11890
A2	0.75超-0.80以下	44.7	超	47.7	以下	10	14.9%	14068
A2 -	0.80超-0.85以下	47.7	超	50.7	以下	11		14794
A1 +	0.85超-0.90以下	50.7	超	53.7	以下	18		13933
A1	0.90超-0.95以下	53.7	詔	56.7	以下	17	26.9%	14284
A1 -	0.95超-1.00以下	56.7	超	平均値 59.6	以下	19		14168
B2 +	1.00超-1.05以下	平均値 59.6	超	62.6	以下	15		14081
B2	1.05超-1.10以下	62.6	超	65.6	以下	13	15.9%	14004
B2 -	1.10超-1.15以下	65.6	超	68.6	以下	4		13488
B1	1.15超-1.50以下	68.6	超	89.4	以下	48	23.9%	14434
С	1.50超	89.4	超			10	5.0%	13881
					合計	201	平均	13977

CO₂排出原単位 54.2kg-CO₂/m²は、都のテナントビル (オフィス系、準大規模)ベンチマークレンジでは、「A1」と なる二酸化炭素排出の少ないビルです。

省エネルギー対策の取り組み状況

- プロパティ・マネジャーや管理会社、テナントと一体となって運用対策を 推進し、エネルギー使用量の削減を継続している。
- 更新時期を迎えた設備を順次高効率機器へ更新し、エネルギー使用量を削減している。
 - ・設備導入での対策高効率パッケージ空調機へ更新 照明器具の LED 化
 - ・運用での対策 事務用機器を業務終了時に停止 便座ヒーターの温度の季節別設定 ランプ等の定期的な清掃・交換 空調フィルターの清掃・点検



【廊下 LED 照明】



【駐車場 LED 照明】

• 管理面

管理会社よりテナントへ照明等の省エネを促し、テナントも積極的に省エネに取り組んでいる。



CO2 排出量の推移2010 年度に比べ、2014 年度は 29%削減 着実に削減傾向にある

エネルギーデータの把握による省エネの推進

エネルギー管理システムを導入し、事業所ごとにエネルギー使用量を毎月入力し、全社のエネルギー使用量を集計・把握して省エネ活動に活用している。異常値等あればテナントにヒアリングを実施し、アドバイスを行っている。