

諮問第 450 号

大田区羽田空港の温泉動力の装置について

申請概要

申請者 羽田エアポート都市開発株式会社
目 的 温浴施設へ供給（浴用）
申請地 大田区羽田空港二丁目

□ 掘削工事の経緯

平成 30 年 1 月 4 日 掘削許可処分
平成 30 年 11 月 15 日 掘削工事完了

□ 温泉井戸概要

深 度 1500 メートル
泉 温 31.5 °C
泉 質 含ヨウ素-ナトリウム-塩化物強塩温泉

□ 申請する動力

出 力 3.7 キロワット
吐出口断面積 13.58 平方センチメートル
吐 出 量 150 リットル／分

□ 揚湯量 145 立方メートル／日**□ 申請地の位置・概況、周辺の状況等（図 1～3 及び写真①、②）**

土 地 国有財産（申請者が定期借地）
申請地概況 羽田空港国際線駅ビル南西側、多摩川河口付近。敷地内で利用施設の入る建物を建設中。

既存源泉（半径 1km） なし
水道水源井戸等（半径 1km） なし
湧 水（半径 1km） なし

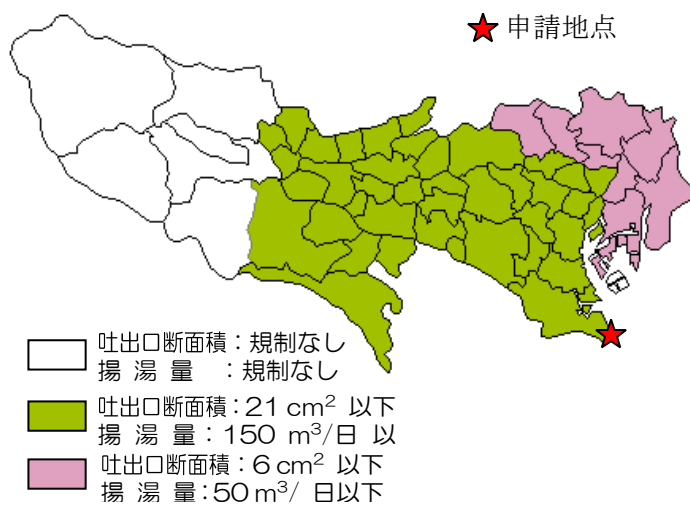


図1 申請地（広域図）



図2 周囲 1 km 付近の様子

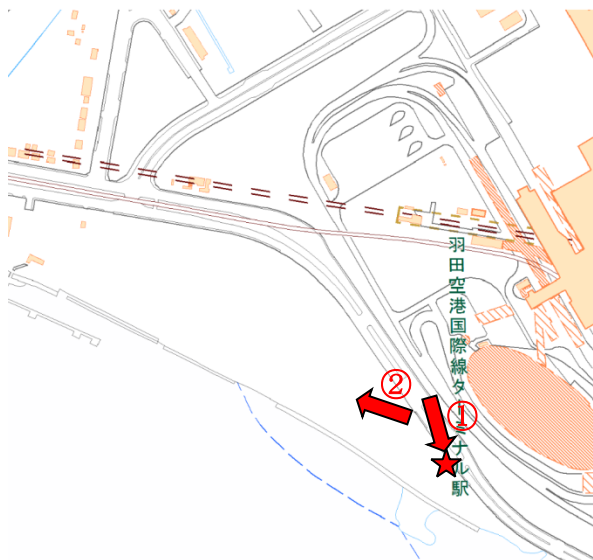


図3 詳細図（撮影方向）



①申請地点



②申請地点周辺

諮問第 453 号

板橋区若木の温泉動力の装置について

申請概要

申請者 高田浴場有限会社
 目的 公衆浴場へ供給（浴用）
 申請地 板橋区若木地内

□ 掘削工事の経緯

既設の地下水井戸の分析の結果、温泉に該当した。

□ 温泉井戸概要

深 度 117 メートル
 泉 温 16.4 ℃
 泉 質 泉質名なし（メタけい酸の項により温泉適合）

□ 申請する動力

出 力 7.5 キロワット
 吐出口断面積 4.9 平方センチメートル
 吐 出 量 150 リットル／分

□ 揚湯量 40 立方メートル／日**□ 申請地の位置・概況、周辺の状況等（図 1～3 及び写真①～③）**

土 地 土地所有者からの土地使用の承諾あり。
 申請地概況 東武東上線東武練馬駅から東に約 700m。周辺は住宅のほか、事業所等が立地する。

既存源泉（半径 1km） あり（申請地から約 750m）
 水道水源井戸等（半径 1km） なし
 湧 水（半径 1km） なし

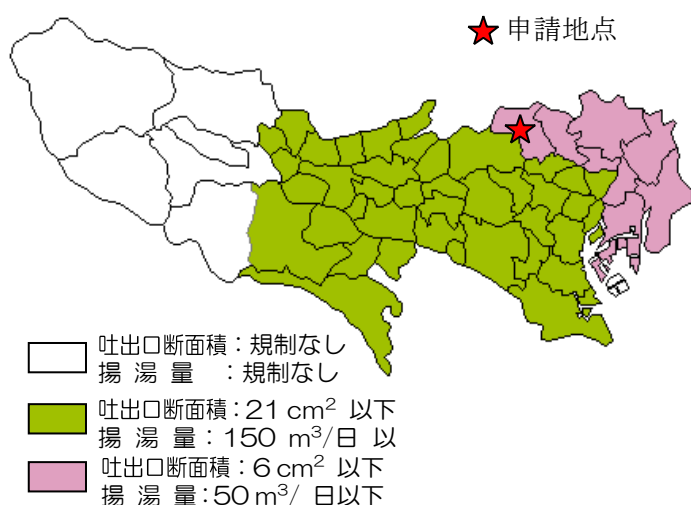


図1 申請地（広域図）

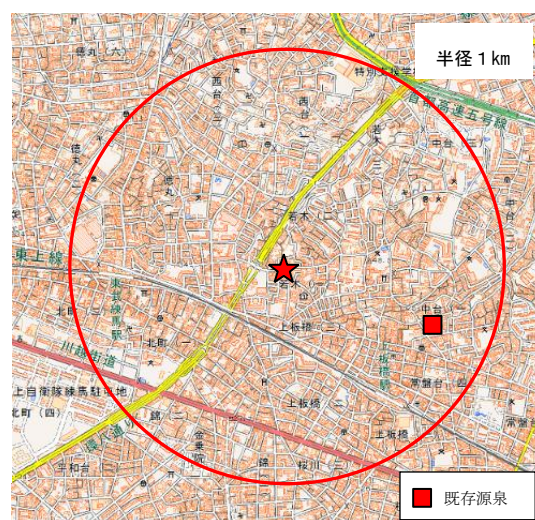


図2 周囲 1 km 付近の様子

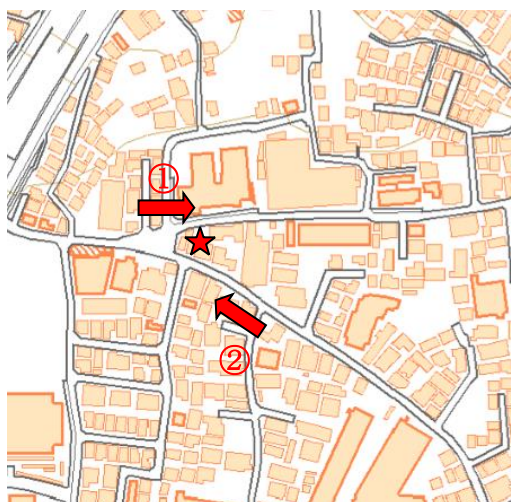


図3 詳細図（撮影方向）



①申請地点周辺



②申請地点周辺



③温泉井戸周辺状況

許可基準の適合状況及び温泉部会における 審議内容について

【諮問第 450 号 大田区羽田空港の温泉動力の装置について】

1 許可基準の適合状況

- (1) 温泉に係る地盤沈下防止対策及び適正利用について（参考資料 1-1）
→半径 1 0 0 0 メートル以内に既存温泉は存在しない
- (2) 温泉動力の装置の許可に係る審査基準（参考資料 1-2）
→吐出口断面積及び揚湯量は基準を満たす
- (3) 温泉掘削・動力許可に関わる井戸・湧水の取扱いについて（参考資料 1-3）
→半径 1 0 0 0 メートル以内に配慮を要する井戸や湧水は存在しない

2 温泉部会における審議内容(主な意見、質疑等)

- ・揚湯量や成分等に関するモニタリングを適切に実施すること

【諮問第 453 号 板橋区若木の温泉動力の装置について】

1 許可基準の適合状況

- (1) 温泉に係る地盤沈下防止対策及び適正利用について（参考資料 1-1）
→半径 200 メートル以内に既存温泉は存在しない
- (2) 温泉動力の装置の許可に係る審査基準（参考資料 1-2）
→吐出口断面積及び揚湯量は基準を満たす
- (3) 温泉掘削・動力許可に関わる井戸・湧水の取扱いについて（参考資料 1-3）
→半径 1 0 0 0 メートル以内に配慮を要する井戸や湧水は存在しない

2 温泉部会における審議内容(主な意見、質疑等)

- ・揚湯量や成分等に関するモニタリングを適切に実施すること

温泉に係る地盤沈下防止対策及び適正利用について

平成17年1月17日 東京都自然環境保全審議会 答申

1 温泉の許可基準

温泉動力の装置の許可に係る審査基準（平成10年7月1日付東京都告示第724号）（以下「審査基準」という。）の指定地域において、温泉を掘削する場合は、地盤沈下の防止及び源泉間の相互影響への配慮の観点から、既存源泉と新規源泉の深度を比較して深い方の深度に対応した下記の制限距離以上を既存源泉からとること。

掘削深度	制限距離
500mを超える	1,000m
200mを超え500m以下	500m
200m以下	200m

ただし、既存源泉がこれらの制限距離以内に存在する状況においても、既存源泉と新規源泉の揚湯量の合計が、審査基準に規定された量以下であることを確認できる書面を提出できる場合はこの限りでない。

2 個人利用に対する指導基準

（1）集合住宅での各戸給湯利用

源泉の一日あたりの揚湯量が、審査基準に規定された量を超えない範囲において、一世帯の一日あたりの揚湯量を0.5立方メートル以下とすること。

（2）戸建住宅での給湯利用

一日あたりの揚湯量を10立方メートル以下とし、浴槽容量及び利用実態に応じた適正な揚湯量とすること。

3 温泉に関する情報の収集及び適正管理の検討

（1）温泉を掘削しようとする者に対して、掘削地点の地質及び地下水に関する、更なる調査の実施と結果の報告を求めること。

（2）報告を受けた資料を整理、解析し、温泉の適正管理に関する検討を継続して行うこと。

温泉動力の装置の許可に係る審査基準

平成10年 7月 1日 (東京都告示第 724号)
最終改正 平成20年10月24日 (東京都告示第1339号)

地盤沈下防止の観点から、温泉法(昭和23年法律第125号)第11条第3項により準用する同法第4条第1項の規定に基づく動力装置の許可に係る審査基準を次のとおり定める。

指定地域		吐出口断面積	一日の揚湯量
1	墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 足立区 葛飾区 江戸川区	6平方センチメートル 以下	50立方メートル 以下
2	東京都の区域のうち、1に掲げる区域、八王子市の一部(一般国道411号線との交点以北の都道檜原あきる野線、その交点から一般国道20号線との交点(八王子市高尾町)までの都道八王子あきる野線、その交点から都道八王子町田線との交点までの一般国道20号線及びその交点以南の都道八王子町田線以西の区域)、青梅市、あきる野市、西多摩郡日の出町、同郡檜原村、同郡奥多摩町及び島しょ地区を除く区域	21平方センチメートル 以下	150立方メートル 以下

備考 揚湯の状況について、水量測定器及び水位計により確認できること。

温泉掘削・動力許可に関わる井戸・湧水の取扱いについて

平成20年9月9日 東京都自然環境保全審議会温泉部会決定

東京都自然環境保全審議会において審査を行う際、申請のあった地点の周囲の状況についての情報として活用するための井戸・湧水の取扱いについて、次のとおり整理する。

1 基本的な考え方

井戸、湧水があることについては、直ちに温泉法で規定されている温泉掘削が公益を害するおそれがあると認めることはできず、許可基準には抵触しない。

井戸、湧水の存在については、審査の参考として資料に記載するものである。

申請者が、許可申請時に周辺状況として必要な井戸、湧水を自ら把握するよう指導しているが、行政としても、申請者の内容を確認する上で、関係機関に照会する。

2 井戸

(1) 配慮を要する井戸

- ・申請地点の周囲1000m内にある水道事業体の水源井戸
- ・申請地点の周囲1000m内にある水道の供給を受けていない地域(未給水地域)内の生活の用に供する井戸

(2) 井戸の把握方法

申請地点に水道を供給する水道事業体に対し、文書で照会し、回答を求める。

3 湧水

(1) 配慮を要する湧水

- ・申請地点の周囲1000m内にある地域の環境の保全のため重要な役割をもつ湧水として、区市町村が地域指定又は判断している湧水

(2) 湧水の把握方法

配慮を要する湧水の有無について、区市町村に対し文書で照会し、回答を求める。

4 配慮を要する井戸、湧水への対応

(1) 温泉部会

申請された温泉掘削・動力許可が、配慮を要する井戸、湧水に対し影響を及ぼすおそれがあるか検討する。

(2) 申請者への指導

温泉部会の検討結果を踏まえ、申請者に対して、配慮を要する井戸、湧水の管理者等と温泉掘削・動力設置の情報及び井戸、湧水に対する影響の把握について話し合うよう指導し、その結果について報告を求める。