

資料編

資料編

1 項目別資料

1.1 騒音	資料編 1
1.2 振動	資料編 11
1.3 電波障害	資料編 21

1 項目別資料

1.1 騒音

表 1.1-1 騒音事後調査結果（地点 A 敷地境界北側）

調査日時：平成30年11月29日(木)8:00 ～ 11月30日(金)8:00 単位：dB

時間区分	時 間	LA5	LA50	LA95	LAeq	L Amax	L Amin
昼間	8 : 00	46	44	43	44.3	49	42
	9 : 00	48	46	43	45.8	50	42
	10 : 00	48	46	44	46.1	51	44
	11 : 00	48	45	43	45.4	49	43
	12 : 00	46	44	42	43.8	48	41
	13 : 00	47	45	43	45.0	49	42
	14 : 00	48	46	45	46.2	49	44
	15 : 00	46	44	43	44.6	49	42
	16 : 00	46	45	43	44.7	50	42
夕	17 : 00	46	44	43	44.3	49	42
	18 : 00	45	44	43	43.7	47	42
	19 : 00	44	43	42	43.0	46	41
	20 : 00	45	43	42	43.2	47	41
夜間	21 : 00	44	42	41	42.5	47	40
	22 : 00	44	42	41	42.0	46	40
	23 : 00	43	41	40	41.6	46	39
	0 : 00	43	41	40	41.3	47	39
	1 : 00	42	40	40	40.6	45	39
	2 : 00	42	40	40	40.4	45	39
	3 : 00	42	41	40	40.7	45	39
朝	4 : 00	42	41	40	40.7	44	39
	5 : 00	43	41	40	41.4	46	40
	6 : 00	44	42	41	42.4	46	41
時間区分 平均値	7 : 00	45	43	42	43.5	47	41
	朝 (6時～8時)	45	43	42	43	47	41
	昼 間 (8時～19時)	47	45	43	45	49	42
	夕 (19時～23時)	44	43	42	43	47	41
時間区分 平均値	夜 間 (23時～翌6時)	42	41	40	41	45	39

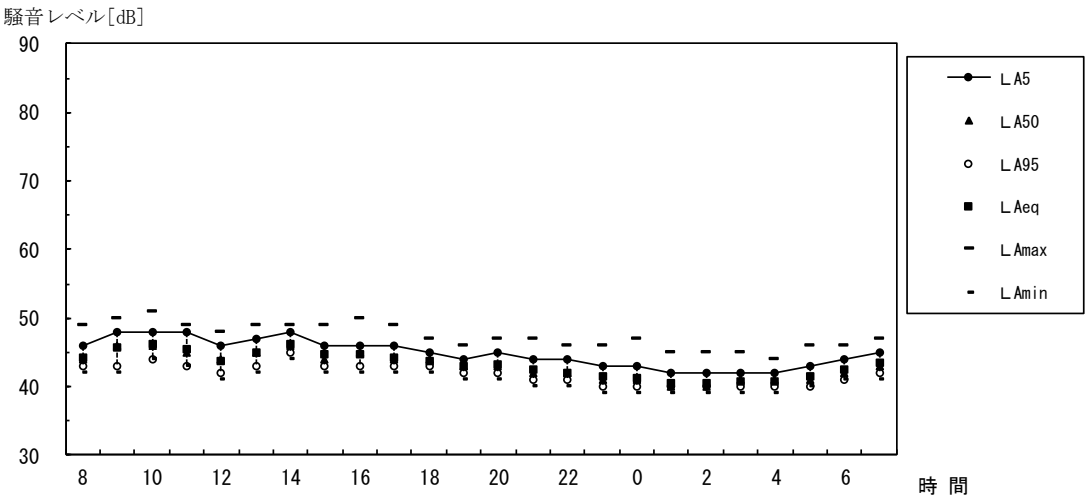


表 1.1-2 騒音事後調査結果（地点 B 敷地境界東側）

調査日時：平成30年11月29日(木)8:00 ～ 11月30日(金)8:00

単位：dB

時間区分	時 間	LA5	LA50	LA95	LAeq	LAmx	LAmin
昼間	8 : 00	47	44	41	44.3	49	40
	9 : 00	48	46	44	45.8	49	43
	10 : 00	48	46	44	46.1	50	42
	11 : 00	48	45	42	45.2	49	40
	12 : 00	48	45	41	45.2	51	39
	13 : 00	48	45	42	45.6	50	40
	14 : 00	48	45	43	45.3	49	40
	15 : 00	48	45	42	45.2	50	40
	16 : 00	47	45	43	45.3	49	41
	17 : 00	47	45	42	44.9	49	39
	18 : 00	45	42	39	42.5	47	38
夕	19 : 00	44	41	39	41.6	47	38
	20 : 00	43	40	38	40.4	46	37
	21 : 00	43	40	38	40.4	48	37
	22 : 00	42	40	38	40.6	45	37
夜間	23 : 00	41	39	37	39.1	44	36
	0 : 00	42	40	38	39.9	44	38
	1 : 00	41	40	38	39.6	45	37
	2 : 00	39	37	36	37.6	42	35
	3 : 00	40	39	37	39.1	42	36
	4 : 00	41	40	38	39.6	42	37
	5 : 00	42	41	39	40.6	44	38
朝	6 : 00	42	41	40	41.2	45	39
	7 : 00	44	41	40	41.4	45	39
時間区分 平均値	朝 (6時～8時)	43	41	40	41	45	39
	昼 間 (8時～19時)	47	45	42	45	49	40
	夕 (19時～23時)	43	40	38	41	47	37
	夜 間 (23時～翌6時)	41	39	38	39	43	37

騒音レベル[dB]

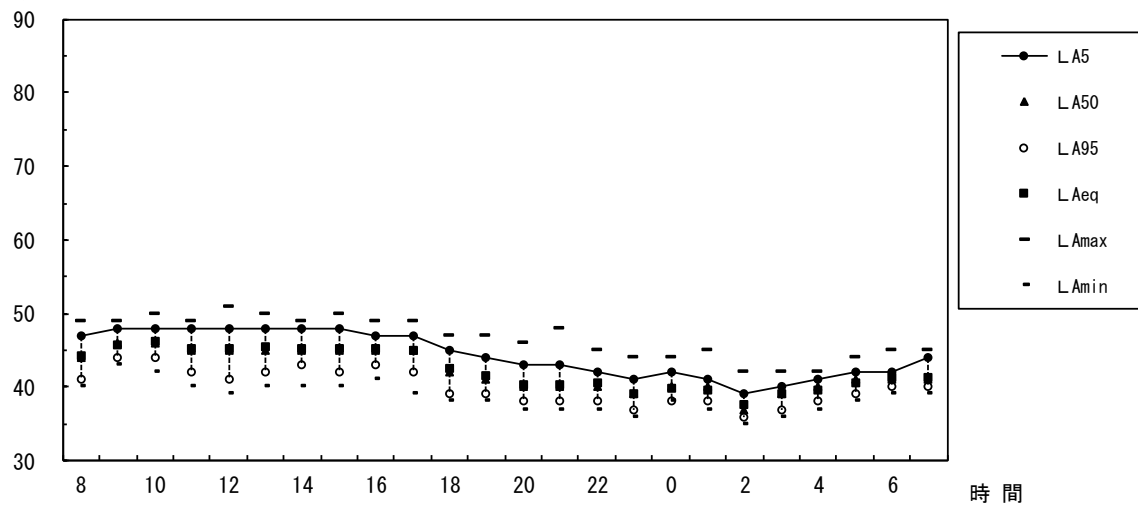


表 1.1-3 騒音事後調査結果（地点 C 敷地境界南側）

調査日時：平成30年11月29日(木)8:00 ～ 11月30日(金)8:00

単位：dB

時間区分	時 間	L A5	L A50	L A95	L Aeq	L Amax	L Amin
昼間	8 : 00	47	46	44	45.6	49	43
	9 : 00	48	47	45	46.9	49	44
	10 : 00	49	47	45	47.2	50	44
	11 : 00	47	45	44	45.5	49	43
	12 : 00	47	45	43	45.2	49	42
	13 : 00	48	46	44	46.0	50	43
	14 : 00	48	46	44	46.1	52	43
	15 : 00	48	46	45	46.3	51	44
	16 : 00	47	45	44	45.3	49	43
	17 : 00	46	45	44	44.6	48	43
	18 : 00	46	45	44	44.8	47	43
夕	19 : 00	45	44	43	43.7	46	42
	20 : 00	44	43	42	43.0	45	41
	21 : 00	44	43	42	42.7	45	41
	22 : 00	43	43	42	42.7	45	41
夜間	23 : 00	43	42	41	42.3	46	41
	0 : 00	44	43	42	42.6	45	41
	1 : 00	43	43	42	42.5	45	41
	2 : 00	43	42	41	42.4	45	41
	3 : 00	43	42	41	42.4	45	41
	4 : 00	45	44	42	43.7	46	42
	5 : 00	44	43	42	43.3	46	41
朝	6 : 00	44	43	42	42.8	46	41
	7 : 00	44	43	42	43.1	48	42
時間区分 平均値	朝 (6時～8時)	44	43	42	43	47	42
	昼 間 (8時～19時)	47	46	44	46	49	43
	夕 (19時～23時)	44	43	42	43	45	41
	夜 間 (23時～翌6時)	44	43	42	43	45	41

騒音レベル[dB]

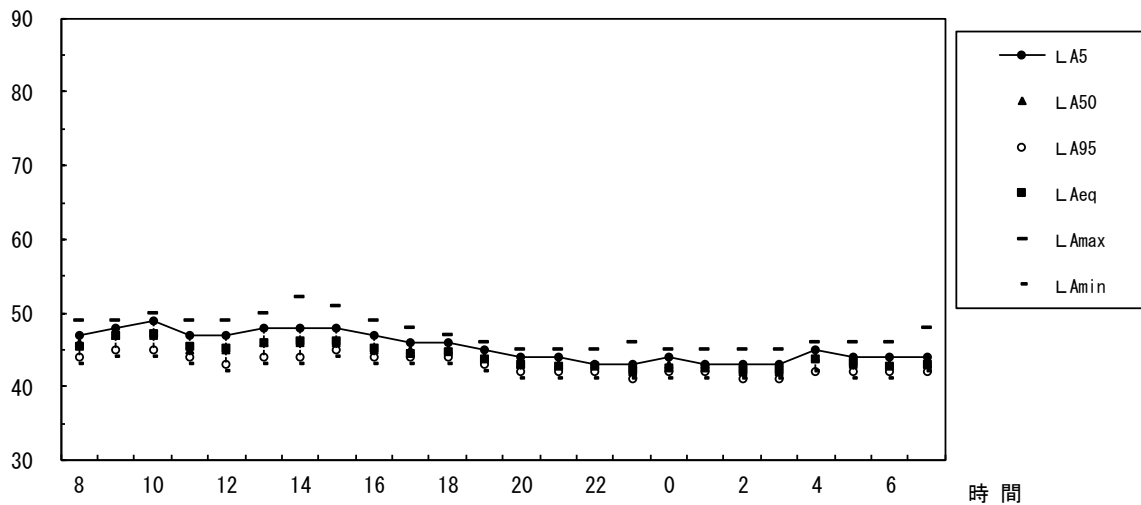


表 1.1-4 騒音事後調査結果（地点 D 敷地境界西側）

調査日時：平成30年11月29日（木）8:00 ～ 11月30日（金）8:00

単位：dB

時間区分	時 間	L A5	L A50	L A95	L Aeq	L Amax	L Amin
昼間	8 : 00	62	56	52	57.7	71	49
	9 : 00	63	59	56	59.7	72	54
	10 : 00	62	59	55	59.1	69	53
	11 : 00	62	57	53	58.1	70	50
	12 : 00	61	57	53	58.1	67	51
	13 : 00	62	59	53	59.1	72	52
	14 : 00	63	60	55	60.6	75	53
	15 : 00	63	60	54	60.2	68	52
	16 : 00	62	57	54	58.8	72	52
	17 : 00	62	57	54	58.1	71	52
	18 : 00	62	56	53	58.2	77	51
	19 : 00	60	55	52	56.7	72	48
夕	20 : 00	61	56	51	57.0	69	45
	21 : 00	61	57	48	57.1	66	45
	22 : 00	61	56	49	56.8	69	47
夜間	23 : 00	61	56	49	57.5	73	47
	0 : 00	61	55	47	56.4	71	42
	1 : 00	61	55	41	56.8	73	39
	2 : 00	62	56	49	57.4	68	47
	3 : 00	61	54	40	56.6	66	38
	4 : 00	63	56	48	58.3	69	46
	5 : 00	63	57	44	58.3	68	40
朝	6 : 00	61	57	51	57.8	71	49
	7 : 00	60	56	49	56.6	71	44
時間区分 平均値	朝 (6時～8時)	61	57	50	57	71	47
	昼 間 (8時～20時)	62	58	54	59	71	51
	夕 (20時～23時)	61	56	49	57	68	46
	夜 間 (23時～翌6時)	62	56	45	57	70	43

騒音レベル[dB]

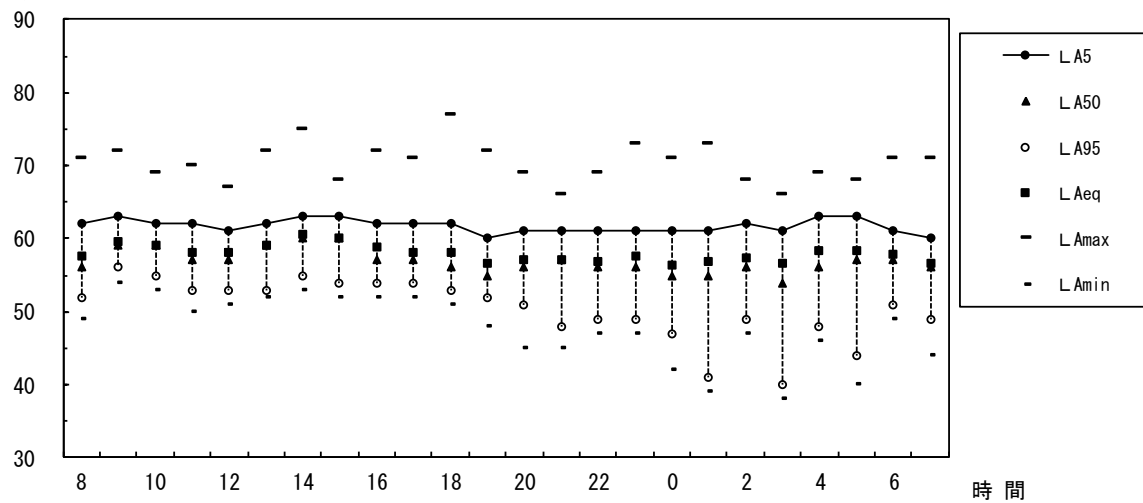


表 1.1-5 騒音事後調査結果（地点１ トヨタカローラ(株)高井戸店前）

調査日時：平成29年11月7日(火)7:00 ～ 11月8日(水)7:00

単位：dB

時間区分	時 間	L Aeq	L A5	L A50	L A95	L Amax	L Amin
昼間	7 :00 ～ 8 :00	66.9	71	64	59	91	56
	8 :00 ～ 9 :00	66.0	70	64	59	82	56
	9 :00 ～ 10 :00	66.5	71	64	60	85	56
	10 :00 ～ 11 :00	67.2	72	65	60	85	57
	11 :00 ～ 12 :00	67.2	72	65	59	83	56
	12 :00 ～ 13 :00	67.0	72	65	59	83	54
	13 :00 ～ 14 :00	67.9	73	66	57	87	54
	14 :00 ～ 15 :00	68.0	73	66	57	87	53
	15 :00 ～ 16 :00	67.7	72	66	57	83	53
	16 :00 ～ 17 :00	67.3	72	66	57	86	53
	17 :00 ～ 18 :00	66.4	71	64	58	83	55
	18 :00 ～ 19 :00	66.0	70	64	57	88	53
	19 :00 ～ 20 :00	66.8	71	65	56	90	50
	20 :00 ～ 21 :00	66.8	71	65	55	86	49
	21 :00 ～ 22 :00	67.1	72	64	54	90	45
夜間	22 :00 ～ 23 :00	66.7	72	63	53	90	47
	23 :00 ～ 0 :00	65.3	71	61	48	84	44
	0 :00 ～ 1 :00	66.3	72	63	49	87	41
	1 :00 ～ 2 :00	65.4	71	62	48	80	41
	2 :00 ～ 3 :00	66.7	72	63	48	88	40
	3 :00 ～ 4 :00	67.2	73	63	51	83	43
	4 :00 ～ 5 :00	68.3	74	64	49	83	41
	5 :00 ～ 6 :00	68.5	74	66	55	82	45
昼間	6 :00 ～ 7 :00	66.6	71	64	59	89	55
時間区分 平均値	昼間 (6時～22時)	67	72	65	58	86	53
	夜間 (22時～翌6時)	67	72	63	50	85	43

騒音レベル[dB]

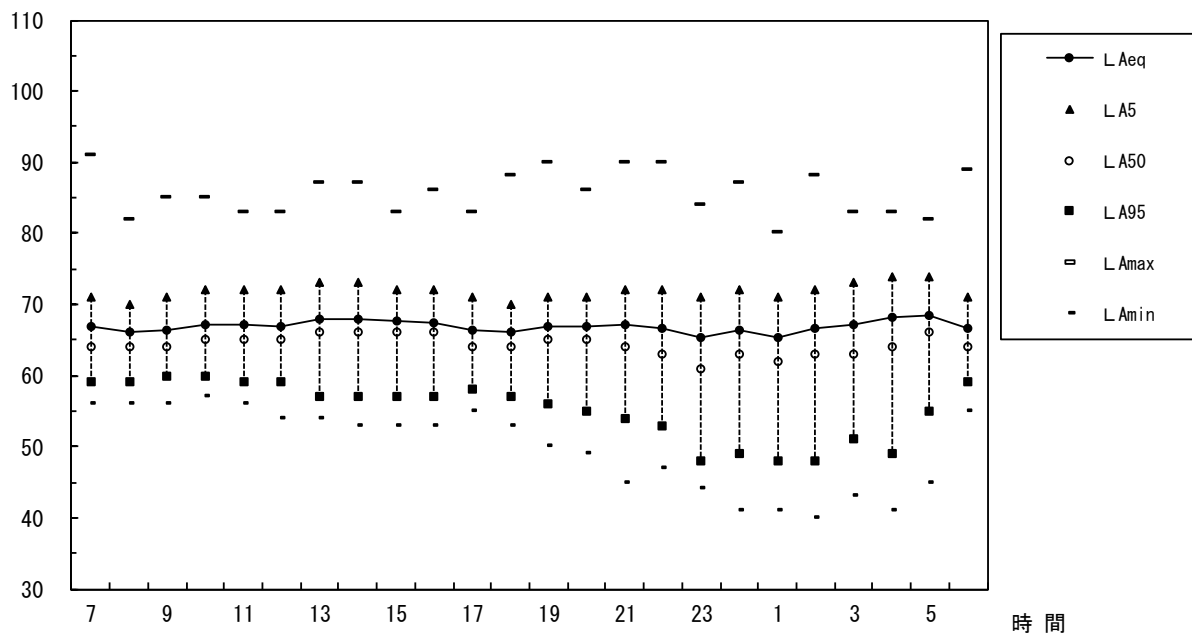


表 1.1-6 騒音事後調査結果（地点2 スエヒロ館駐車場前（旧オートバックス第二駐車場前））

調査日時：平成29年11月7日(火)7:00～11月8日(水)7:00

単位：dB

時間区分	時 間	L Aeq	L A5	L A50	L A95	L Amax	L Amin
昼間	7:00～8:00	68.5	74	65	56	87	44
	8:00～9:00	67.4	73	64	55	86	46
	9:00～10:00	67.6	74	63	50	86	45
	10:00～11:00	67.5	74	64	50	83	44
	11:00～12:00	67.4	73	63	50	88	42
	12:00～13:00	66.8	73	62	49	87	44
	13:00～14:00	66.9	73	63	49	82	43
	14:00～15:00	67.2	73	63	51	90	45
	15:00～16:00	66.3	72	62	50	82	45
	16:00～17:00	65.9	72	62	52	83	45
	17:00～18:00	65.6	71	62	52	82	45
	18:00～19:00	65.8	72	62	49	81	45
	19:00～20:00	65.8	72	61	48	84	43
	20:00～21:00	66.0	72	60	47	90	42
	21:00～22:00	65.8	72	58	45	87	41
夜間	22:00～23:00	65.3	72	56	44	83	40
	23:00～0:00	66.0	73	55	43	87	37
	0:00～1:00	64.8	72	55	43	83	37
	1:00～2:00	65.3	73	52	42	84	38
	2:00～3:00	65.4	72	52	42	84	36
	3:00～4:00	66.3	73	51	42	89	37
	4:00～5:00	66.8	74	52	42	88	37
	5:00～6:00	67.3	74	55	44	89	38
昼間	6:00～7:00	68.6	74	63	48	89	44
時間区分 平均値	昼間 (6時～22時)	67	73	62	50	85	44
	夜間 (22時～翌6時)	66	73	54	43	86	38

騒音レベル[dB]

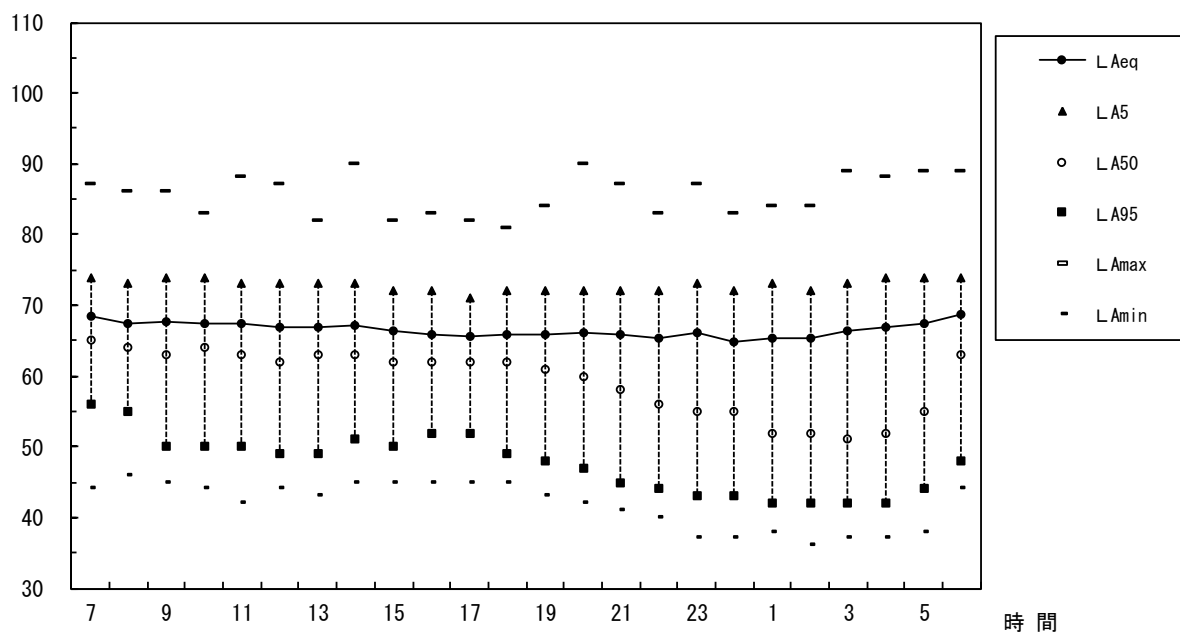


表 1.1-7 騒音事後調査結果（地点3 生産緑地前）

調査日時：平成29年11月7日(火)7:00～11月8日(水)7:00

単位：dB

時間区分	時 間	L Aeq	L A5	L A50	L A95	L Amax	L Amin
昼間	7:00～8:00	69.9	76	65	57	88	53
	8:00～9:00	69.6	75	65	58	88	48
	9:00～10:00	70.0	76	65	54	85	47
	10:00～11:00	69.9	76	65	54	89	45
	11:00～12:00	69.3	75	65	54	89	47
	12:00～13:00	69.7	75	65	53	87	45
	13:00～14:00	68.5	74	65	53	88	45
	14:00～15:00	68.9	75	65	53	83	48
	15:00～16:00	70.0	76	66	54	84	46
	16:00～17:00	69.8	75	66	54	85	46
	17:00～18:00	70.1	76	67	55	90	46
	18:00～19:00	69.9	75	66	52	88	44
	19:00～20:00	69.7	76	64	51	86	43
	20:00～21:00	68.8	75	61	48	85	42
	21:00～22:00	69.0	76	60	47	88	43
夜間	22:00～23:00	67.9	75	59	48	88	43
	23:00～0:00	67.6	74	58	48	91	42
	0:00～1:00	66.8	74	58	47	86	43
	1:00～2:00	67.7	75	59	49	86	43
	2:00～3:00	66.6	74	57	46	85	40
	3:00～4:00	65.8	73	56	46	83	42
	4:00～5:00	65.9	73	56	46	87	42
	5:00～6:00	67.0	74	58	49	86	43
昼間	6:00～7:00	67.6	75	60	49	86	43
時間区分 平均値	昼間 (6時～22時)	69	75	64	53	87	46
	夜間 (22時～翌6時)	67	74	58	47	87	42

騒音レベル[dB]

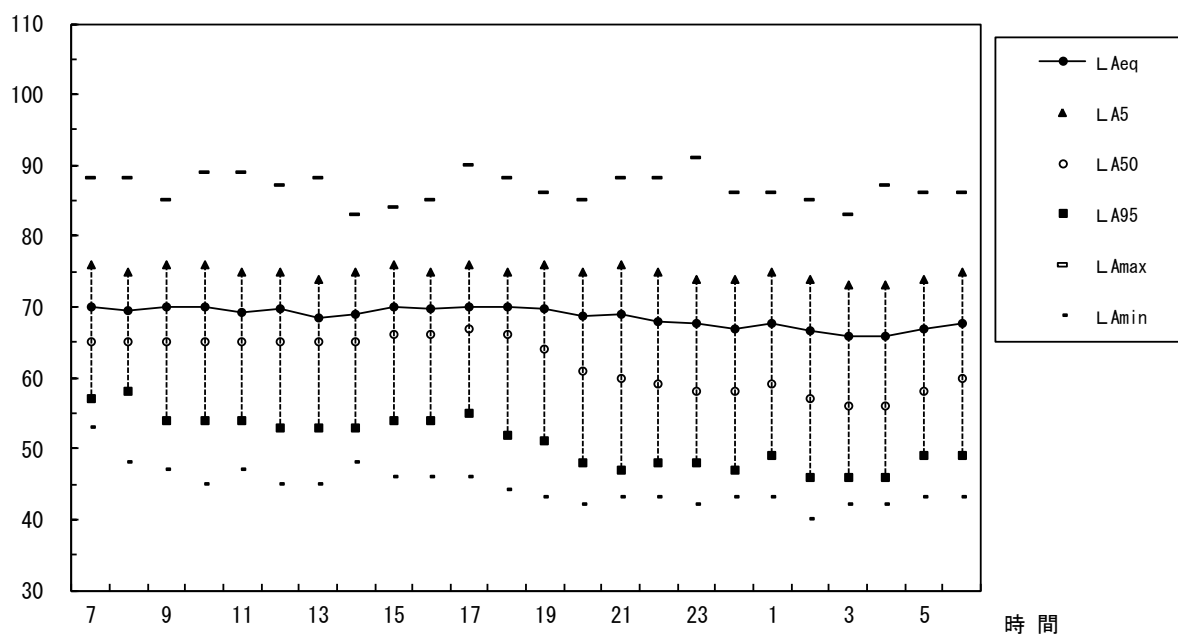


表 1.1-8 騒音事後調査結果（地点4 高井戸市民センター入口付近）

調査日時：平成29年11月7日(火)7:00 ～ 11月8日(水)7:00

単位：dB

時間区分	時 間	L Aeq	L A5	L A50	L A95	L Amax	L Amin
昼間	7 :00 ～ 8 :00	67.3	71	65	58	90	52
	8 :00 ～ 9 :00	66.4	71	65	58	86	53
	9 :00 ～ 10 :00	67.0	71	65	59	85	53
	10 :00 ～ 11 :00	66.6	71	65	59	82	55
	11 :00 ～ 12 :00	66.8	71	65	59	83	56
	12 :00 ～ 13 :00	66.4	71	65	59	80	52
	13 :00 ～ 14 :00	67.3	72	66	58	81	52
	14 :00 ～ 15 :00	67.6	72	66	58	83	50
	15 :00 ～ 16 :00	66.8	71	65	58	81	52
	16 :00 ～ 17 :00	65.6	70	64	58	81	54
	17 :00 ～ 18 :00	65.4	70	64	58	81	55
	18 :00 ～ 19 :00	65.2	70	63	58	84	54
	19 :00 ～ 20 :00	66.5	71	65	57	82	49
	20 :00 ～ 21 :00	66.8	71	65	52	83	45
	21 :00 ～ 22 :00	66.7	72	64	50	86	45
夜間	22 :00 ～ 23 :00	66.6	72	64	49	84	43
	23 :00 ～ 0 :00	66.3	72	63	47	85	43
	0 :00 ～ 1 :00	66.2	72	63	45	84	41
	1 :00 ～ 2 :00	66.1	72	62	44	81	39
	2 :00 ～ 3 :00	66.1	72	62	43	84	39
	3 :00 ～ 4 :00	67.3	73	63	43	81	40
	4 :00 ～ 5 :00	68.1	74	65	44	87	40
	5 :00 ～ 6 :00	68.5	73	67	49	82	42
昼間	6 :00 ～ 7 :00	66.6	71	65	57	86	53
時間区分 平均値	昼間 (6時～22時)	67	71	65	57	83	52
	夜間 (22時～翌6時)	67	73	64	46	84	41

騒音レベル[dB]

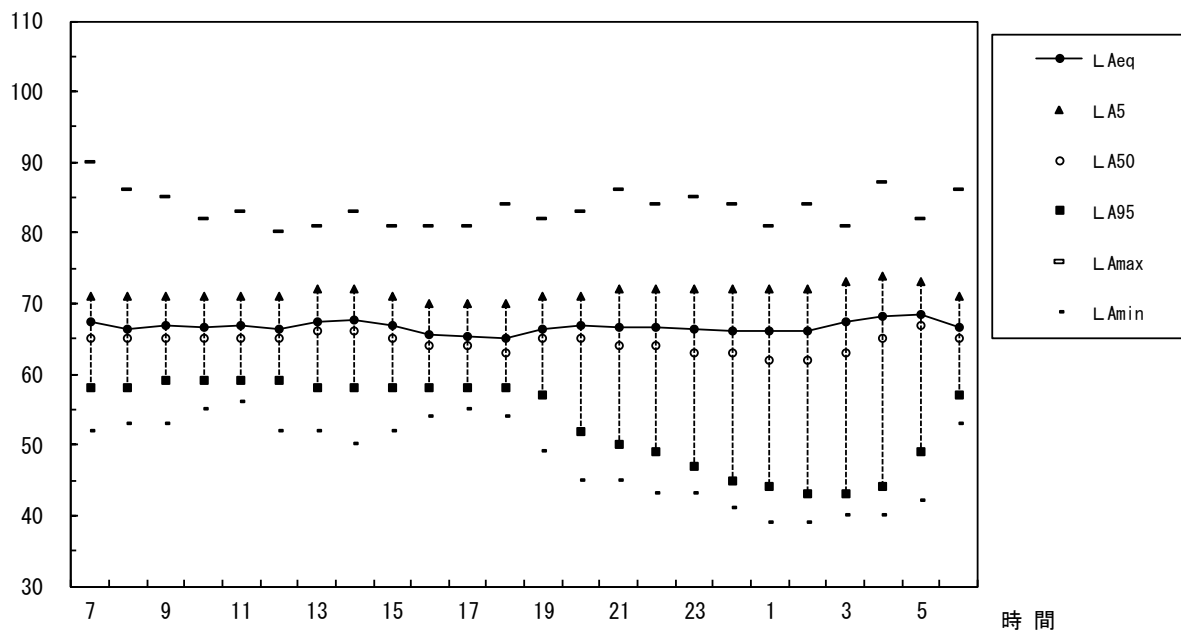


表 1.1-9 騒音事後調査結果（地点 5 ヤマト運輸 高井戸宅急便センター前）

調査日時：平成29年11月7日(火)7:00 ～ 11月8日(水)7:00

単位：dB

時間区分	時 間	L Aeq	L A5	L A50	L A95	L Amax	L Amin
昼間	7 :00 ～ 8 :00	69.0	74	67	54	86	46
	8 :00 ～ 9 :00	70.0	74	69	62	91	53
	9 :00 ～ 10 :00	67.7	73	66	55	83	48
	10 :00 ～ 11 :00	67.5	73	66	55	82	46
	11 :00 ～ 12 :00	67.5	72	65	56	83	46
	12 :00 ～ 13 :00	67.1	72	65	55	85	45
	13 :00 ～ 14 :00	67.4	72	65	55	87	45
	14 :00 ～ 15 :00	67.3	72	65	56	82	47
	15 :00 ～ 16 :00	66.9	72	65	56	85	48
	16 :00 ～ 17 :00	66.2	71	64	55	79	47
	17 :00 ～ 18 :00	67.1	72	65	56	85	49
	18 :00 ～ 19 :00	66.7	72	65	55	84	44
	19 :00 ～ 20 :00	66.7	72	64	51	89	44
	20 :00 ～ 21 :00	65.1	71	62	49	83	42
	21 :00 ～ 22 :00	65.0	71	61	45	87	39
夜間	22 :00 ～ 23 :00	64.3	70	58	43	84	38
	23 :00 ～ 0 :00	63.5	70	56	42	86	37
	0 :00 ～ 1 :00	63.4	70	57	42	78	37
	1 :00 ～ 2 :00	63.8	70	57	43	79	37
	2 :00 ～ 3 :00	63.4	70	55	40	85	35
	3 :00 ～ 4 :00	63.8	71	55	41	78	38
	4 :00 ～ 5 :00	64.1	71	54	41	85	38
	5 :00 ～ 6 :00	66.4	73	61	47	86	40
昼間	6 :00 ～ 7 :00	68.3	73	66	53	86	42
時間区分 平均値	昼間 (6時～22時)	67	72	65	54	85	46
	夜間 (22時～翌6時)	64	71	57	42	83	38

騒音レベル[dB]

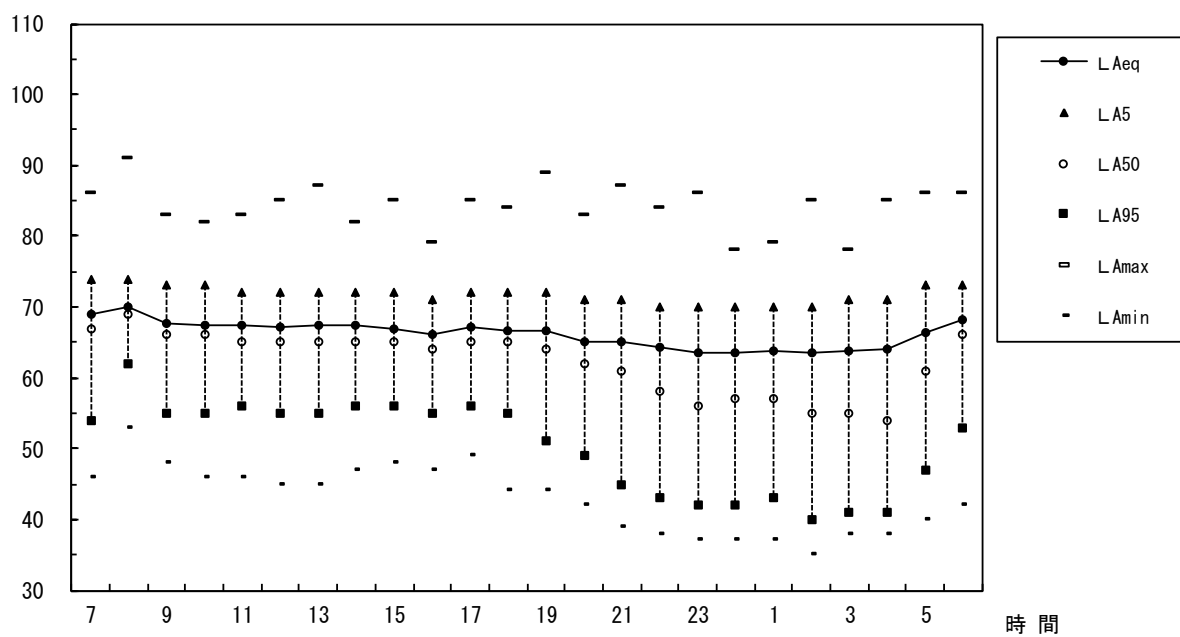



表 1.1-10 騒音事後調査結果（地点 6 杉並障害者福祉会館）

調査日時：平成29年11月7日(火)7:00 ～ 11月8日(水)7:00

単位：dB

時間区分	時 間	L Aeq	L A5	L A50	L A95	L Amax	L Amin
昼間	7 :00 ～ 8 :00	64.0	70	60	49	86	44
	8 :00 ～ 9 :00	64.7	70	62	51	80	44
	9 :00 ～ 10 :00	64.1	70	60	50	83	46
	10 :00 ～ 11 :00	63.5	69	60	49	81	45
	11 :00 ～ 12 :00	63.6	69	59	49	83	44
	12 :00 ～ 13 :00	63.7	69	59	48	88	43
	13 :00 ～ 14 :00	62.5	68	58	47	79	43
	14 :00 ～ 15 :00	63.2	69	59	48	80	44
	15 :00 ～ 16 :00	63.2	69	59	48	81	42
	16 :00 ～ 17 :00	62.5	68	59	48	84	43
	17 :00 ～ 18 :00	62.6	68	59	50	85	44
	18 :00 ～ 19 :00	62.2	68	58	48	81	44
	19 :00 ～ 20 :00	61.4	68	55	46	80	42
	20 :00 ～ 21 :00	60.8	67	53	45	85	42
	21 :00 ～ 22 :00	60.1	67	51	44	83	42
夜間	22 :00 ～ 23 :00	58.8	65	49	43	82	41
	23 :00 ～ 0 :00	59.3	65	48	43	82	40
	0 :00 ～ 1 :00	57.1	64	47	42	77	40
	1 :00 ～ 2 :00	58.3	65	48	42	77	40
	2 :00 ～ 3 :00	57.7	65	47	42	76	40
	3 :00 ～ 4 :00	56.2	63	46	41	74	39
	4 :00 ～ 5 :00	57.9	65	48	42	79	39
	5 :00 ～ 6 :00	59.9	67	50	44	84	39
昼間	6 :00 ～ 7 :00	61.9	68	55	45	83	42
時間区分 平均値	昼間 (6時～22時)	63	69	58	48	83	43
	夜間 (22時～翌6時)	58	65	48	42	79	40

騒音レベル[dB]

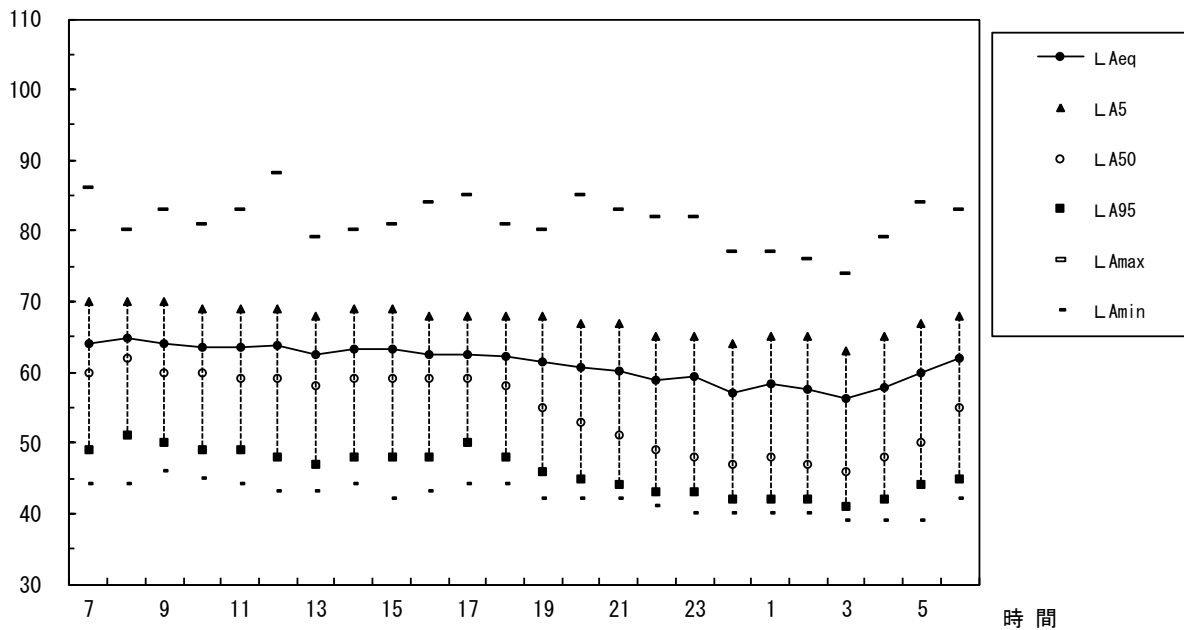

1.2 振動

表 1.2-1 振動事後調査結果（地点 A 敷地境界北側）

調査日時：平成30年11月29日(木)8:00 ～ 11月30日(金)8:00

単位：dB

時間区分	時 間	L10	L50	L90	Lmax	Lmin
昼間	8 : 00	30	29	28	31	27
	9 : 00	30	29	28	31	26
	10 : 00	29	28	28	31	27
	11 : 00	29	29	28	31	27
	12 : 00	29	28	28	31	27
	13 : 00	29	28	28	31	27
	14 : 00	30	29	28	31	27
	15 : 00	30	29	28	31	27
	16 : 00	29	29	28	31	27
	17 : 00	29	29	28	31	27
	18 : 00	29	29	28	31	27
夜間	19 : 00	29	29	28	31	27
	20 : 00	30	29	28	31	27
	21 : 00	29	28	28	31	27
	22 : 00	30	29	28	31	27
	23 : 00	29	29	28	30	27
	0 : 00	29	29	28	31	27
	1 : 00	29	28	28	30	27
	2 : 00	29	28	28	30	27
	3 : 00	29	29	28	31	27
	4 : 00	29	29	28	31	27
	5 : 00	29	29	28	31	28
	6 : 00	29	29	28	31	27
	7 : 00	30	29	28	31	28
時間区分 平均値	昼 間 (8時～19時)	29	29	28	31	27
	夜 間 (19時～翌8時)	29	29	28	31	27

振動レベル[dB]

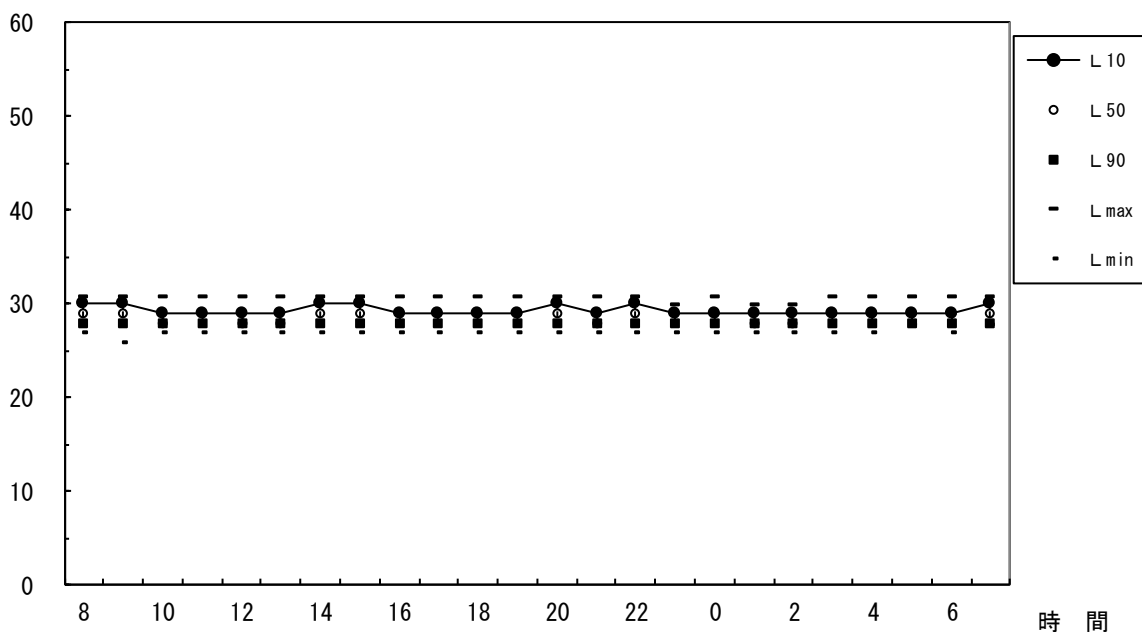


表 1.2-2 振動事後調査結果（地点 B 敷地境界東側）

調査日時：平成30年11月29日(木)8:00 ～ 11月30日(金)8:00

単位：dB

時間区分	時 間	L 10	L 50	L 90	L max	L min
昼間	8 : 00	29	26	25	32	23
	9 : 00	30	28	26	32	23
	10 : 00	30	28	26	32	25
	11 : 00	30	28	26	32	23
	12 : 00	29	27	25	34	22
	13 : 00	30	27	25	31	22
	14 : 00	29	27	26	32	23
	15 : 00	30	27	25	33	23
	16 : 00	29	27	25	31	23
	17 : 00	28	26	24	30	21
	18 : 00	28	25	23	30	21
夜間	19 : 00	28	26	24	31	22
	20 : 00	27	25	23	30	21
	21 : 00	27	25	23	30	21
	22 : 00	27	25	23	31	21
	23 : 00	26	24	23	29	21
	0 : 00	27	25	23	30	22
	1 : 00	26	24	22	29	21
	2 : 00	26	24	23	31	21
	3 : 00	26	24	23	30	21
	4 : 00	27	25	23	31	22
	5 : 00	27	25	23	31	21
	6 : 00	27	25	24	30	22
	7 : 00	28	26	24	31	22
時間区分 平均値	昼 間 (8時～19時)	29	27	25	32	23
	夜 間 (19時～翌8時)	27	25	23	30	21

振動レベル[dB]

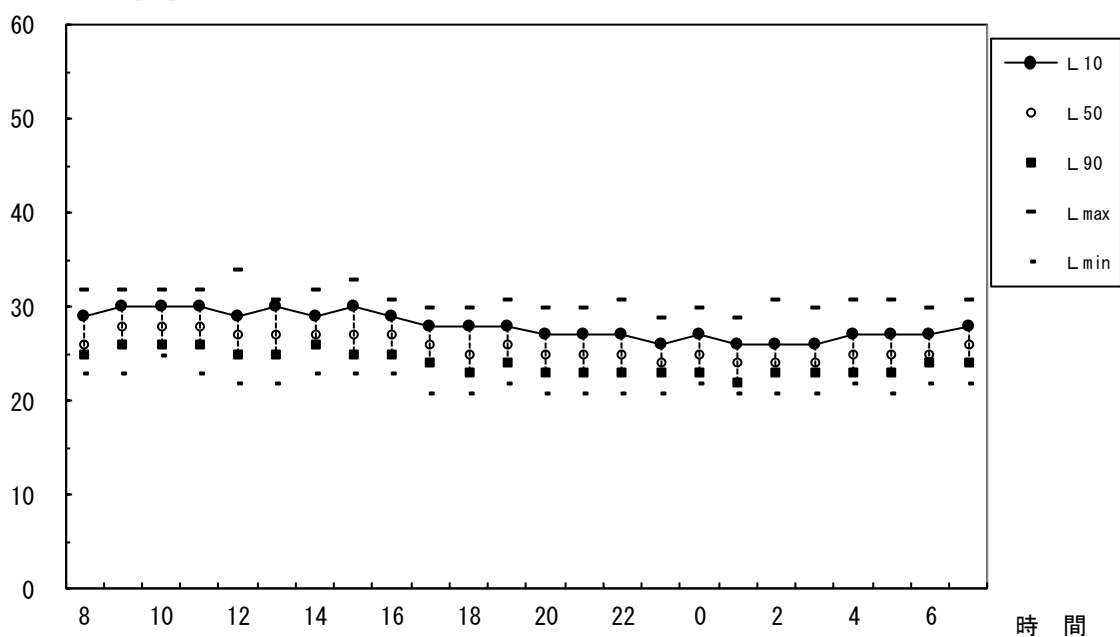


表 1.2-3 振動事後調査結果（地点 C 敷地境界南側）

調査日時：平成30年11月29日(木)8:00 ～ 11月30日(金)8:00

単位：dB

時間区分	時 間	L 10	L 50	L 90	L max	L min
昼間	8 : 00	34	33	32	35	30
	9 : 00	34	33	32	35	31
	10 : 00	34	33	32	36	31
	11 : 00	35	33	32	36	31
	12 : 00	34	33	32	35	31
	13 : 00	34	33	32	35	31
	14 : 00	34	33	32	36	31
	15 : 00	34	33	32	35	31
	16 : 00	34	33	32	35	31
	17 : 00	34	33	32	35	31
	18 : 00	33	32	32	35	31
夜間	19 : 00	34	32	32	35	31
	20 : 00	34	33	32	35	31
	21 : 00	34	32	32	35	31
	22 : 00	34	33	32	35	31
	23 : 00	34	33	32	35	31
	0 : 00	34	32	32	35	31
	1 : 00	33	32	32	35	30
	2 : 00	34	33	32	35	31
	3 : 00	34	33	32	35	30
	4 : 00	34	33	32	36	31
	5 : 00	35	33	32	37	30
	6 : 00	34	33	32	36	31
	7 : 00	34	33	32	36	30
時間区分 平均値	昼 間 (8時～19時)	34	33	32	35	31
	夜 間 (19時～翌8時)	34	33	32	35	31

振動レベル[dB]

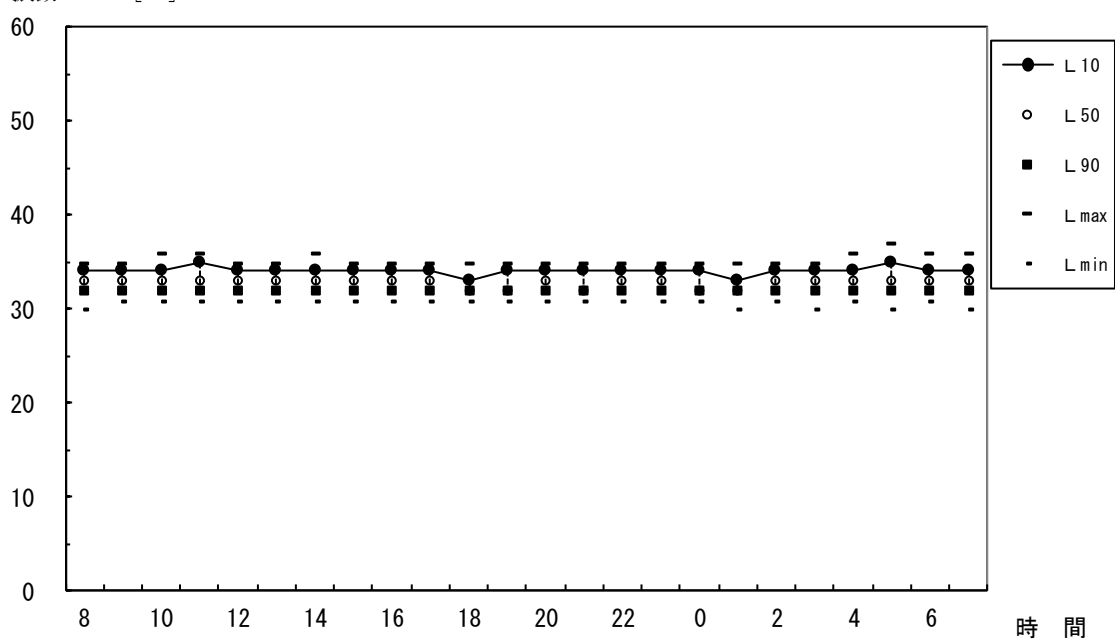


表 1.2-4 振動事後調査結果（地点 D 敷地境界西側）

調査日時：平成30年11月29日(木)8:00 ～ 11月30日(金)8:00

単位：dB

時間区分	時 間	L 10	L 50	L 90	L max	L min
昼間	8 : 00	29	25	23	38	20
	9 : 00	30	26	23	46	20
	10 : 00	32	28	24	37	21
	11 : 00	31	26	23	35	21
	12 : 00	30	26	23	34	21
	13 : 00	33	29	24	38	20
	14 : 00	30	26	23	36	21
	15 : 00	30	26	23	34	20
	16 : 00	29	25	22	33	20
	17 : 00	30	27	24	33	23
	18 : 00	27	24	21	34	19
	19 : 00	28	23	21	35	18
夜間	20 : 00	31	25	21	37	19
	21 : 00	30	23	19	36	16
	22 : 00	29	23	19	36	15
	23 : 00	30	22	17	37	15
	0 : 00	30	22	17	37	15
	1 : 00	31	22	17	38	14
	2 : 00	32	23	16	37	15
	3 : 00	32	22	16	40	14
	4 : 00	34	23	17	40	15
	5 : 00	34	27	18	41	16
	6 : 00	31	26	20	41	17
	7 : 00	30	26	22	37	18
時間区分 平均値	昼 間 (8時～20時)	30	26	23	36	20
	夜 間 (20時～翌8時)	31	24	18	38	16

振動レベル[dB]

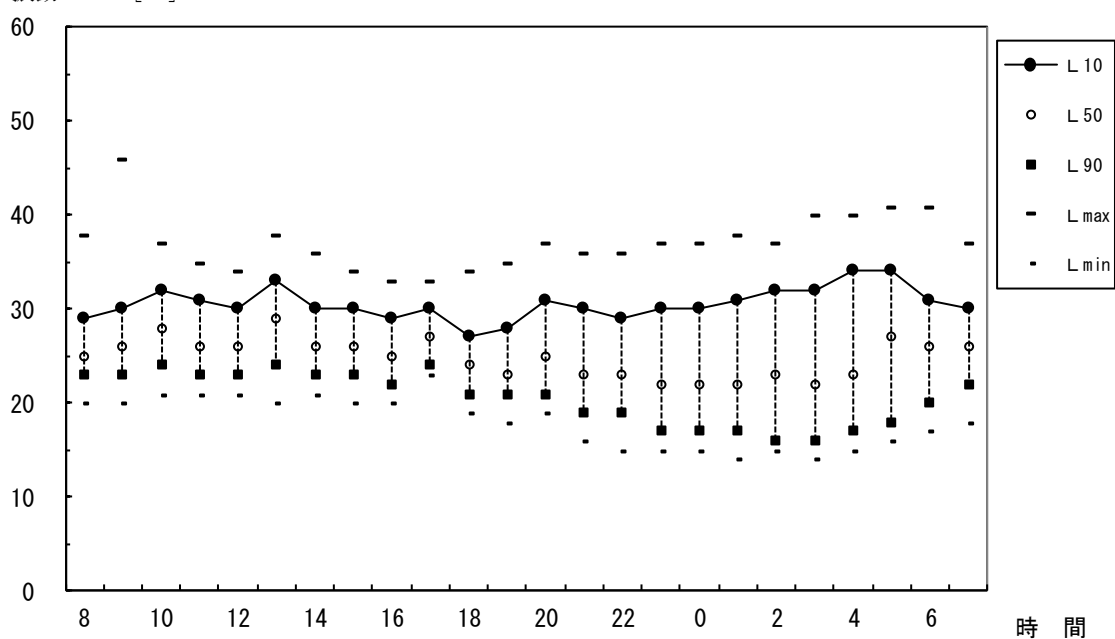


表 1.2-5 振動事後調査結果（地点１ トヨタカローラ(株)高井戸店前）

調査日時：平成29年11月7日(火)7:00 ～ 11月8日(水)7:00

単位：dB

時間区分	時 間	L10	L50	L90	Lmax	Lmin
夜間	7:00 ～ 8:00	48	41	35	56	29
昼間	8:00 ～ 9:00	47	41	36	60	32
	9:00 ～ 10:00	52	46	40	63	35
	10:00 ～ 11:00	53	46	39	59	34
	11:00 ～ 12:00	53	47	38	65	32
	12:00 ～ 13:00	55	48	40	65	28
	13:00 ～ 14:00	55	45	33	68	27
	14:00 ～ 15:00	55	46	34	64	27
	15:00 ～ 16:00	54	45	34	69	28
	16:00 ～ 17:00	51	43	34	65	25
	17:00 ～ 18:00	54	43	33	65	28
	18:00 ～ 19:00	47	40	34	56	27
夜間	19:00 ～ 20:00	52	42	29	60	24
	20:00 ～ 21:00	55	43	33	63	26
	21:00 ～ 22:00	56	41	30	68	22
	22:00 ～ 23:00	54	40	31	68	20
	23:00 ～ 0:00	53	38	25	63	21
	0:00 ～ 1:00	54	41	26	65	18
	1:00 ～ 2:00	54	43	27	63	17
	2:00 ～ 3:00	57	44	28	67	20
	3:00 ～ 4:00	59	49	31	69	22
	4:00 ～ 5:00	58	47	25	65	18
	5:00 ～ 6:00	58	49	30	67	18
	6:00 ～ 7:00	55	47	39	63	30
時間区分 平均値	昼 間 (8時～19時)	52	45	36	64	29
	夜 間 (19時～8時)	55	43	30	64	22

振動レベル[dB]

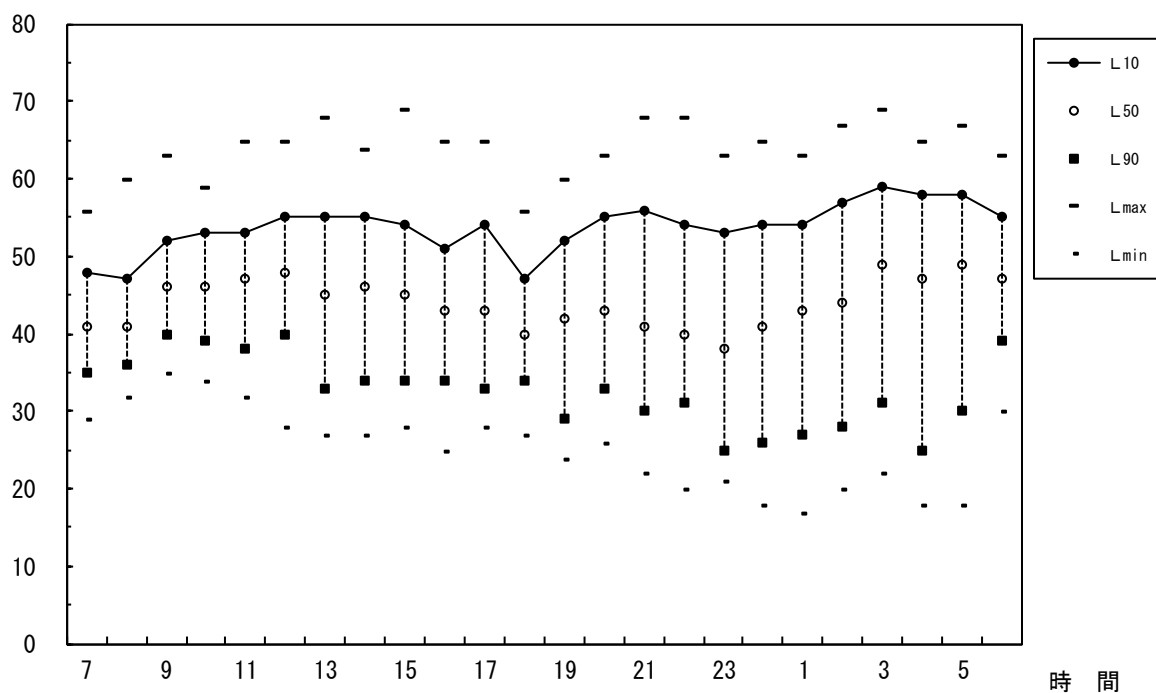


表 1.2-6 振動事後調査結果（地点 2 スエヒロ館駐車場前（旧オートバックス第二駐車場前）

調査日時：平成29年11月7日(火)7:00 ～ 11月8日(水)7:00

単位：dB

時間区分	時 間	L10	L50	L90	Lmax	Lmin
夜間	7:00 ～ 8:00	48	39	30	59	25
昼間	8:00 ～ 9:00	47	40	34	56	32
	9:00 ～ 10:00	47	39	34	62	30
	10:00 ～ 11:00	47	37	28	58	24
	11:00 ～ 12:00	48	39	31	57	28
	12:00 ～ 13:00	45	35	29	56	23
	13:00 ～ 14:00	46	37	31	55	29
	14:00 ～ 15:00	48	39	33	60	27
	15:00 ～ 16:00	49	39	33	65	27
	16:00 ～ 17:00	47	38	30	56	25
	17:00 ～ 18:00	44	37	30	54	20
	18:00 ～ 19:00	46	38	28	56	23
夜間	19:00 ～ 20:00	45	38	29	57	25
	20:00 ～ 21:00	44	37	32	54	19
	21:00 ～ 22:00	44	34	24	62	18
	22:00 ～ 23:00	43	35	25	54	18
	23:00 ～ 0:00	42	31	22	55	16
	0:00 ～ 1:00	42	31	22	56	14
	1:00 ～ 2:00	43	28	19	54	14
	2:00 ～ 3:00	43	30	19	62	14
	3:00 ～ 4:00	45	31	20	61	15
	4:00 ～ 5:00	43	29	20	61	14
	5:00 ～ 6:00	44	30	23	59	15
	6:00 ～ 7:00	45	32	27	64	22
時間区分 平均値	昼 間 (8時～19時)	47	38	31	58	26
	夜 間 (19時～8時)	44	33	24	58	18

振動レベル[dB]

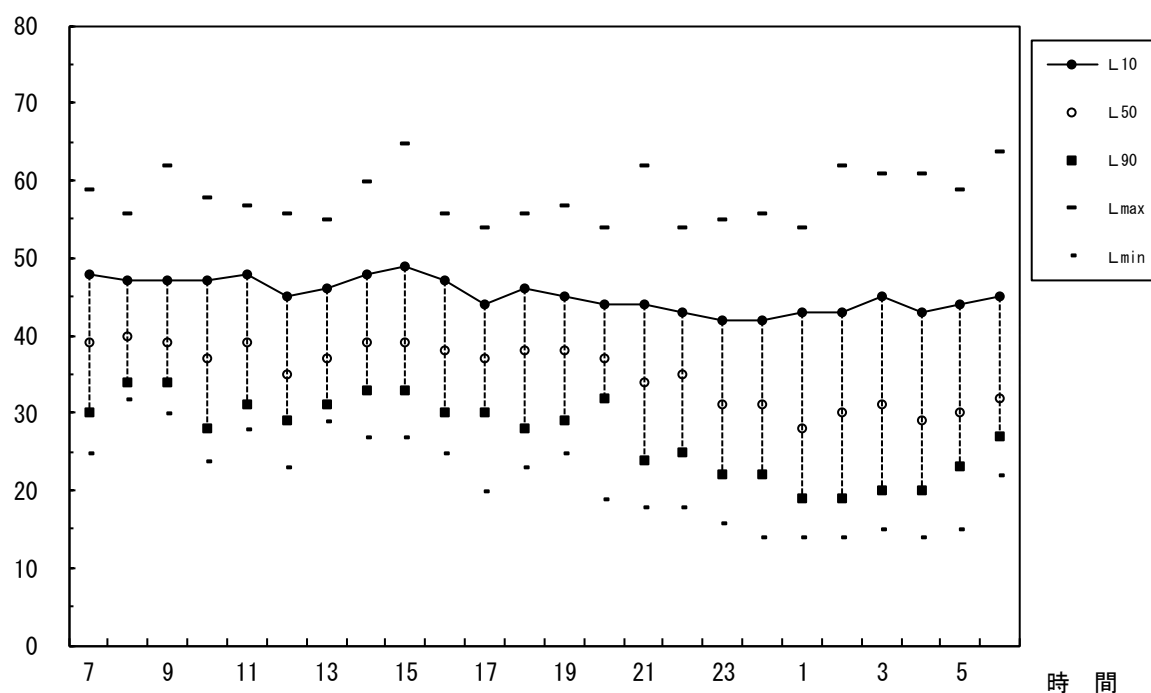


表 1.2-7 振動事後調査結果（地点3 生産緑地前）

調査日時：平成29年11月7日(火)7:00 ～ 11月8日(水)7:00

単位：dB

時間区分	時 間	L10	L50	L90	Lmax	Lmin
夜間	7:00 ～ 8:00	49	42	33	57	26
昼間	8:00 ～ 9:00	49	41	35	59	30
	9:00 ～ 10:00	50	41	32	60	23
	10:00 ～ 11:00	51	41	32	59	26
	11:00 ～ 12:00	53	41	30	63	23
	12:00 ～ 13:00	52	41	32	63	26
	13:00 ～ 14:00	51	40	31	64	25
	14:00 ～ 15:00	48	41	32	61	27
	15:00 ～ 16:00	50	41	31	61	25
	16:00 ～ 17:00	51	41	31	61	26
	17:00 ～ 18:00	51	43	32	65	23
	18:00 ～ 19:00	49	42	31	60	24
夜間	19:00 ～ 20:00	48	38	29	63	23
	20:00 ～ 21:00	48	37	28	62	20
	21:00 ～ 22:00	47	37	28	60	21
	22:00 ～ 23:00	46	32	24	64	19
	23:00 ～ 0:00	44	33	25	62	19
	0:00 ～ 1:00	43	31	22	56	16
	1:00 ～ 2:00	45	32	21	62	17
	2:00 ～ 3:00	41	28	20	58	16
	3:00 ～ 4:00	41	28	21	55	18
	4:00 ～ 5:00	44	31	21	62	17
	5:00 ～ 6:00	44	29	22	59	19
	6:00 ～ 7:00	49	35	25	61	19
時間区分 平均値	昼 間 (8時～19時)	50	41	32	61	25
	夜 間 (19時～8時)	45	33	25	60	19

振動レベル[dB]

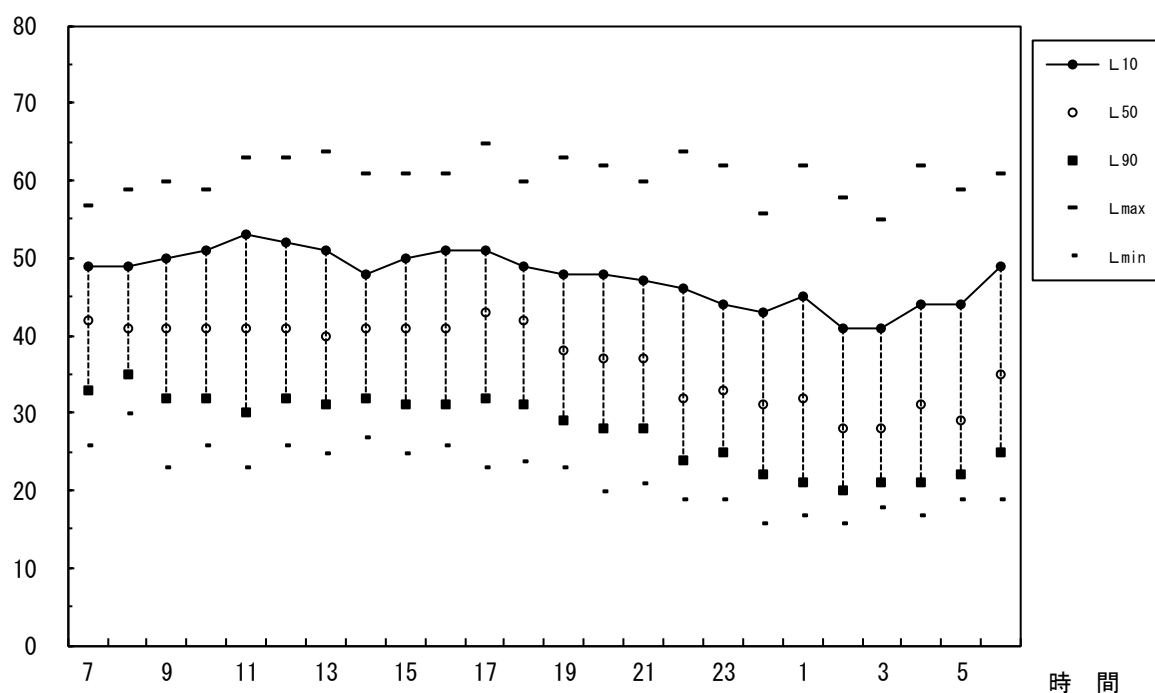


表 1.2-8 振動事後調査結果（地点4 高井戸市民センター入口付近）

調査日時：平成29年11月7日(火)7:00～11月8日(水)7:00

単位：dB

時間区分	時 間	L10	L50	L90	Lmax	Lmin
夜間	7:00～8:00	47	40	33	55	26
昼間	8:00～9:00	48	42	37	57	32
	9:00～10:00	48	42	33	55	28
	10:00～11:00	47	41	35	52	30
	11:00～12:00	48	41	34	55	30
	12:00～13:00	47	41	34	58	27
	13:00～14:00	50	42	34	60	26
	14:00～15:00	51	43	35	56	25
	15:00～16:00	49	42	34	57	26
	16:00～17:00	48	39	32	55	27
	17:00～18:00	44	37	31	52	29
	18:00～19:00	44	37	32	52	26
	19:00～20:00	47	39	32	58	27
夜間	20:00～21:00	50	39	31	59	23
	21:00～22:00	50	38	27	60	22
	22:00～23:00	50	39	29	58	22
	23:00～0:00	49	36	23	59	19
	0:00～1:00	48	36	23	60	18
	1:00～2:00	51	36	20	59	17
	2:00～3:00	50	34	18	62	14
	3:00～4:00	53	36	18	62	15
	4:00～5:00	53	41	18	59	14
	5:00～6:00	54	44	21	65	16
	6:00～7:00	48	41	31	54	27
時間区分 平均値	昼 間 (8時～20時)	48	41	34	56	28
	夜 間 (20時～翌8時)	50	38	24	59	19

振動レベル[dB]

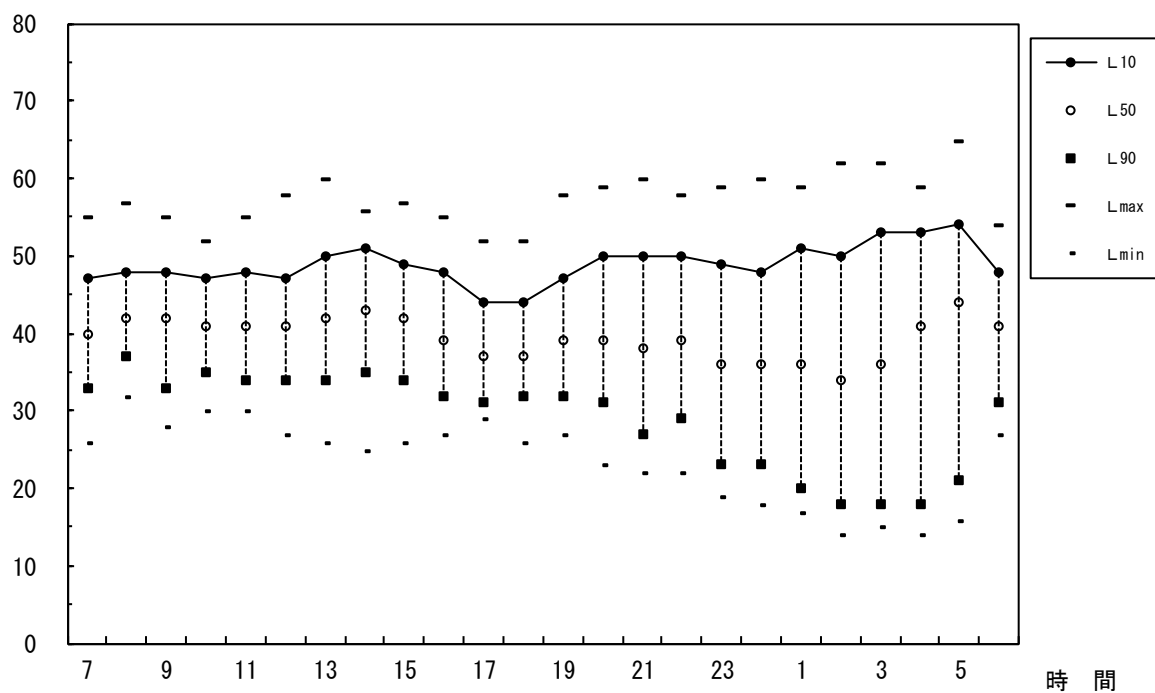


表 1.2-9 振動事後調査結果（地点5 ヤマト運輸 高井戸宅急便センター前）

調査日時：平成29年11月7日(火)7:00 ～ 11月8日(水)7:00

単位：dB

時間区分	時 間	L10	L50	L90	Lmax	Lmin
夜間	7 :00 ～ 8 :00	50	42	32	57	27
昼間	8 :00 ～ 9 :00	50	45	42	57	41
	9 :00 ～ 10 :00	48	41	34	58	28
	10 :00 ～ 11 :00	51	42	34	64	27
	11 :00 ～ 12 :00	51	41	33	60	25
	12 :00 ～ 13 :00	50	38	32	59	25
	13 :00 ～ 14 :00	48	41	37	57	31
	14 :00 ～ 15 :00	49	41	34	58	28
	15 :00 ～ 16 :00	47	39	33	57	26
	16 :00 ～ 17 :00	47	39	33	55	27
	17 :00 ～ 18 :00	47	40	34	58	27
	18 :00 ～ 19 :00	47	40	34	57	26
夜間	19 :00 ～ 20 :00	46	38	31	59	23
	20 :00 ～ 21 :00	41	34	27	51	22
	21 :00 ～ 22 :00	43	35	28	54	23
	22 :00 ～ 23 :00	40	32	24	52	19
	23 :00 ～ 0 :00	40	31	23	52	18
	0 :00 ～ 1 :00	38	30	23	51	17
	1 :00 ～ 2 :00	45	33	21	56	16
	2 :00 ～ 3 :00	41	30	22	54	17
	3 :00 ～ 4 :00	43	29	21	65	15
	4 :00 ～ 5 :00	44	29	22	58	17
	5 :00 ～ 6 :00	50	35	28	60	24
	6 :00 ～ 7 :00	50	44	36	57	29
時間区分 平均値	昼 間 (8時～19時)	49	41	35	58	28
	夜 間 (19時～8時)	44	34	26	56	21

レベル[dB]

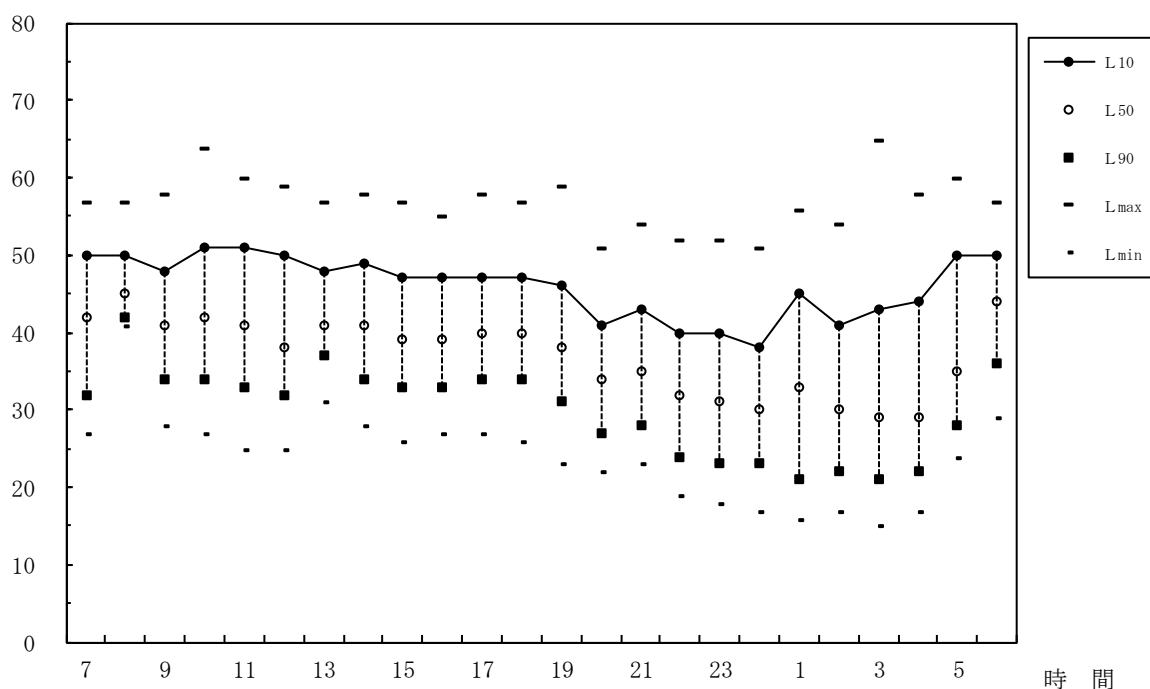



表 1.2-10 振動事後調査結果（地点 6 杉並障害者福祉会館）

調査日時：平成29年11月7日(火)7:00 ～ 11月8日(水)7:00

単位：dB

時間区分	時 間	L10	L50	L90	Lmax	Lmin
夜間	7:00 ～ 8:00	48	37	29	60	24
昼間	8:00 ～ 9:00	47	37	29	60	23
	9:00 ～ 10:00	49	38	29	63	26
	10:00 ～ 11:00	46	35	29	60	26
	11:00 ～ 12:00	50	39	30	63	24
	12:00 ～ 13:00	49	36	28	61	25
	13:00 ～ 14:00	46	34	28	59	23
	14:00 ～ 15:00	50	38	29	64	23
	15:00 ～ 16:00	46	37	29	57	24
	16:00 ～ 17:00	47	36	28	61	22
	17:00 ～ 18:00	46	36	28	59	23
	18:00 ～ 19:00	46	35	28	62	24
夜間	19:00 ～ 20:00	46	35	25	64	20
	20:00 ～ 21:00	42	32	25	58	21
	21:00 ～ 22:00	40	32	23	60	19
	22:00 ～ 23:00	38	30	22	51	18
	23:00 ～ 0:00	39	28	21	56	17
	0:00 ～ 1:00	37	25	19	54	16
	1:00 ～ 2:00	38	27	19	51	16
	2:00 ～ 3:00	38	28	20	57	15
	3:00 ～ 4:00	41	31	22	54	16
	4:00 ～ 5:00	38	29	20	57	16
	5:00 ～ 6:00	38	29	22	51	18
	6:00 ～ 7:00	39	28	23	56	19
時間区分 平均値	昼 間 (8時～19時)	47	36	29	61	24
	夜 間 (19時～8時)	40	30	22	56	18

振動レベル[dB]

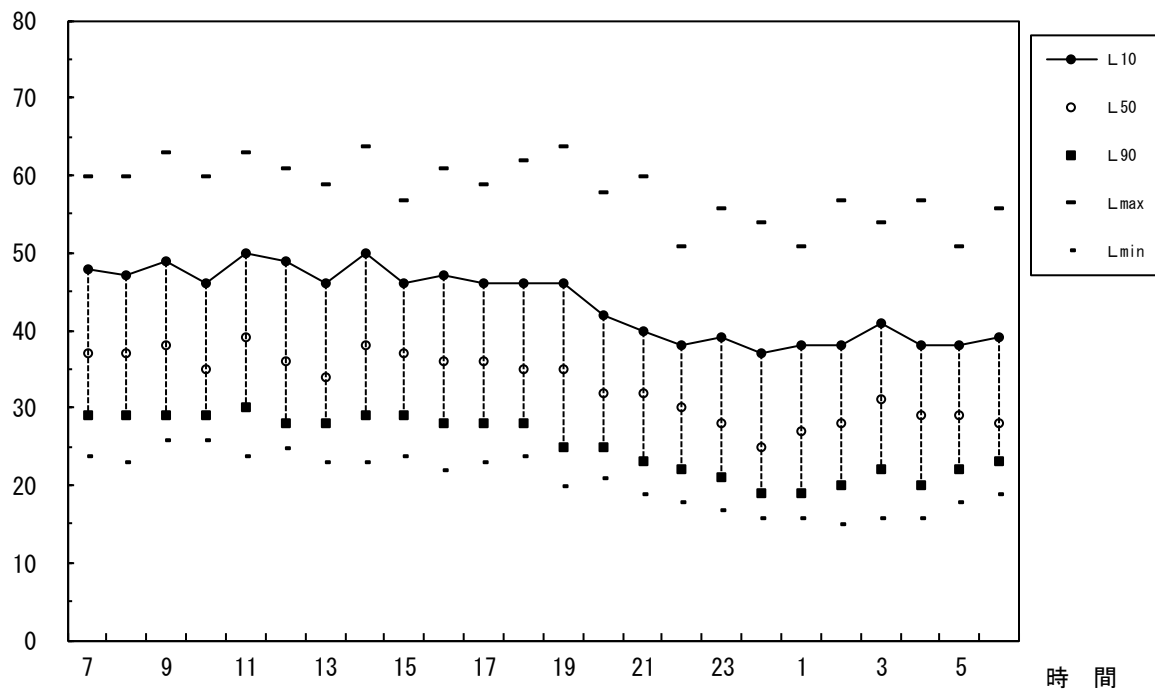

1.3 電波障害

表 1.3-1 電波受信状況の調査結果の比較
(東京局 (東京スカイツリー))

調査地点	調査項目	東京局（東京スカイツリー）								備考 アンテナ高（m）など
		NHK 総合		NHK 教育		日本 テレビ		TBS テレビ		
		27ch		26ch		25ch		22ch		
		事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	
1	端子電圧	57.2	58.5	58.0	60.4	58.7	61.6	60.7	59.7	受信 アンテナ高 10m
	画像評価	○	○	○	○	○	○	○	○	
	等価 CN 比	23.859	24.651	27.579	25.393	25.899	30.042	31.535	29.453	
	BER	7.9E-5	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	
	品質評価	C	A	A	A	A	A	A	A	
2	端子電圧	60.2	61.3	62.9	64.1	61.7	66.6	60.9	68.2	〃
	画像評価	○	○	○	○	○	○	○	○	
	等価 CN 比	29.549	31.233	30.388	32.089	27.993	32.043	29.719	32.853	
	BER	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	
	品質評価	A	A	A	A	A	A	A	A	
3	端子電圧	60.8	61.9	63.6	64.0	65.1	66.4	57.4	64.1	〃
	画像評価	○	○	○	○	○	○	○	○	
	等価 CN 比	31.481	31.507	31.671	32.247	31.143	32.871	30.180	32.375	
	BER	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	
	品質評価	A	A	A	A	A	A	A	A	
4	端子電圧	63.2	61.1	65.5	60.5	64.7	61.6	60.2	61.0	〃
	画像評価	○	○	○	○	○	○	○	○	
	等価 CN 比	32.490	51.560	32.704	32.397	32.765	30.485	32.408	32.481	
	BER	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	
	品質評価	A	A	A	A	A	A	A	A	
5	端子電圧	52.8	53.7	55.8	56.8	56.4	56.7	50.6	50.9	〃
	画像評価	○	○	○	○	○	○	○	○	
	等価 CN 比	30.223	30.544	31.793	31.332	31.704	31.655	29.289	26.366	
	BER	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	
	品質評価	A	A	A	A	A	A	A	A	
参考事項										
デジタル波の端子電圧（受信レベル）は 75Ω 終端値 [dB（μV）] で表示した。 画像評価は次の基準により評価した。 ○：良好に受信 △：ブロックノイズや画面フリーズが認められる ×：受信不能					品質評価は次の基準により評価した。 A：きわめて良好（画像評価○で、BER≤1E-8） B：良好（画像評価○で、1E-8<BER<1E-5） C：おおむね良好（画像評価○で、1E-5≤BER≤2E-4） D：不良（画像評価○ではあるが BER>2E-4、または画像評価△） E：受信不能（画像評価×）					

表 1.3-2 電波受信状況の調査結果の比較
(東京局 (東京スカイツリー))

調査地点	調査項目	東京局（東京スカイツリー）								備考 アンテナ高 (m) など
		フジ テレビ		テレビ 朝日		テレビ 東京		MX テレビ		
		21ch		24ch		23ch		16ch		
		事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	
1	端子電圧	60.7	60.1	59.9	61.2	61.8	61.7	53.8	49.4	受信 アンテナ高 10m
	画像評価	○	○	○	○	○	○	○	○	
	等価 CN 比	32.185	30.402	27.642	25.411	28.868	26.221	31.786	30.68	
	BER	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	
	品質評価	A	A	A	A	A	A	A	A	
2	端子電圧	62.1	68.5	59.5	66.9	56.8	67.3	54.1	60.3	〃
	画像評価	○	○	○	○	○	○	○	○	
	等価 CN 比	30.381	31.889	29.762	32.523	26.615	32.744	30.217	32.772	
	BER	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	3.5E-6	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	
	品質評価	A	A	A	A	B	A	A	A	
3	端子電圧	58.4	63.1	61.4	63.9	61.8	65.2	54.1	60.0	〃
	画像評価	○	○	○	○	○	○	○	○	
	等価 CN 比	29.544	32.010	31.054	32.159	30.551	32.657	29.277	32.512	
	BER	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	
	品質評価	A	A	A	A	A	A	A	A	
4	端子電圧	60.6	62.0	62.0	60.8	62.0	63.4	52.3	53.3	〃
	画像評価	○	○	○	○	○	○	○	○	
	等価 CN 比	32.511	32.218	32.738	31.569	32.490	32.458	31.914	32.013	
	BER	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	
	品質評価	A	A	A	A	A	A	A	A	
5	端子電圧	49.3	51.2	52.5	50.0	52.0	51.5	45.2	46.0	〃
	画像評価	○	○	○	○	○	○	○	○	
	等価 CN 比	28.439	25.767	29.495	29.091	26.346	26.622	28.883	26.420	
	BER	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	
	品質評価	A	A	A	A	A	A	A	A	
参考事項										
デジタル波の端子電圧（受信レベル）は 75Ω 終端値 [dB（μV）] で表示した。 画像評価は次の基準により評価した。 ○：良好に受信 △：ブロックノイズや画面フリーズが認められる ×：受信不能					品質評価は次の基準により評価した。 A：きわめて良好（画像評価○で、BER≤1E-8） B：良好（画像評価○で、1E-8<BER<1E-5） C：おおむね良好（画像評価○で、1E-5≤BER≤2E-4） D：不良（画像評価○ではあるが BER>2E-4、または画像評価△） E：受信不能（画像評価×）					

表 1.3-3 電波受信状況の調査結果の比較
(東京局 (東京スカイツリー))

調査 地点	調査 項目	東京局（東京スカイツリー）								備考 アンテナ高 （m）など
		NHK 総合		NHK 教育		日本 テレビ		TBS テレビ		
		27ch		26ch		25ch		22ch		
		事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	
6	端子電圧	52.7	55.0	54.6	55.1	57.6	59.3	60.3	59.8	受信 アンテナ高 10m
	画像評価	○	○	○	○	○	○	○	○	
	等価 CN 比	30.149	30.054	30.022	27.259	31.574	31.672	32.470	32.519	
	BER	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	
	品質評価	A	A	A	A	A	A	A	A	
7	端子電圧	69.4	72.1	72.6	74.2	74.0	75.0	70.6	72.5	〃
	画像評価	○	○	○	○	○	○	○	○	
	等価 CN 比	32.790	33.132	32.865	33.099	32.984	33.141	32.902	33.067	
	BER	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	
	品質評価	A	A	A	A	A	A	A	A	
8	端子電圧	57.9	62.4	60.4	63.4	61.4	64.4	52.2	55.2	〃
	画像評価	○	○	○	○	○	○	○	○	
	等価 CN 比	31.709	32.467	32.169	32.761	31.085	32.468	24.780	28.781	
	BER	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	1.2E-5	0.0E-0	
	品質評価	A	A	A	A	A	A	D	A	
9	端子電圧	77.9	80.5	80.9	82.8	82.2	83.4	78.8	80.4	〃
	画像評価	○	○	○	○	○	○	○	○	
	等価 CN 比	32.819	33.12	32.738	33.139	32.983	33.106	33.003	32.942	
	BER	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	
	品質評価	A	A	A	A	A	A	A	A	
10	端子電圧	66.0	69.8	68.3	71.6	67.6	72.3	69.4	70.0	〃
	画像評価	○	○	○	○	○	○	○	○	
	等価 CN 比	31.723	32.495	31.660	33.008	32.058	32.824	32.648	32.936	
	BER	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	
	品質評価	A	A	A	A	A	A	A	A	

参考事項

デジタル波の端子電圧 (受信レベル) は 75Ω 終端値
[dB (μV)] で表示した。
画像評価は次の基準により評価した。
○ : 良好に受信
△ : ブロックノイズや画面フリーズが認められる
× : 受信不能

品質評価は次の基準により評価した。
A : きわめて良好 (画像評価○で、BER ≤ 1E-8)
B : 良好 (画像評価○で、1E-8 < BER < 1E-5)
C : おおむね良好 (画像評価○で、1E-5 ≤ BER ≤ 2E-4)
D : 不良 (画像評価○ではあるが BER > 2E-4、または画像評価△)
E : 受信不能 (画像評価×)

表 1.3-4 電波受信状況の調査結果の比較
(東京局 (東京スカイツリー))

調査地点	調査項目	東京局（東京スカイツリー）								備考 アンテナ高 (m) など
		フジ テレビ		テレビ 朝日		テレビ 東京		MX テレビ		
		21ch		24ch		23ch		16ch		
		事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	
6	端子電圧	61.5	62.7	57.3	56.1	59.7	58.5	52.9	57.9	受信 アンテナ高 10m
	画像評価	○	○	○	○	○	○	○	○	
	等価 CN 比	32.844	32.681	31.714	31.006	32.235	31.363	32.383	32.732	
	BER	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	
	品質評価	A	A	A	A	A	A	A	A	
7	端子電圧	71.2	73.0	72.2	73.5	72.9	74.4	63.7	65.5	〃
	画像評価	○	○	○	○	○	○	○	○	
	等価 CN 比	33.080	33.057	32.933	33.009	32.928	33.029	32.782	33.044	
	BER	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	
	品質評価	A	A	A	A	A	A	A	A	
8	端子電圧	56.8	60.6	56.0	58.2	50.4	50.6	51.8	54.7	〃
	画像評価	○	○	○	○	○	○	○	○	
	等価 CN 比	29.834	31.434	24.779	29.389	24.157	25.836	30.901	31.69	
	BER	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	3.8E-5	3.3E-7	0.0E-0	0.0E-0	
	品質評価	A	A	A	A	C	B	A	A	
9	端子電圧	78.6	80.3	80.4	81.9	81.2	82.5	69.5	72.0	〃
	画像評価	○	○	○	○	○	○	○	○	
	等価 CN 比	32.974	32.954	33.003	33.046	33.066	33.252	32.899	33.120	
	BER	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	
	品質評価	A	A	A	A	A	A	A	A	
10	端子電圧	69.4	69.7	68.0	68.0	69.8	70.0	61.7	60.3	〃
	画像評価	○	○	○	○	○	○	○	○	
	等価 CN 比	32.929	32.843	32.828	32.934	32.676	32.450	32.735	32.651	
	BER	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	0.0E-0	
	品質評価	A	A	A	A	A	A	A	A	
参考事項										
デジタル波の端子電圧（受信レベル）は 75Ω 終端値 [dB（μV）] で表示した。 画像評価は次の基準により評価した。 ○：良好に受信 △：ブロックノイズや画面フリーズが認められる ×：受信不能					品質評価は次の基準により評価した。 A：きわめて良好（画像評価○で、BER≤1E-8） B：良好（画像評価○で、1E-8<BER<1E-5） C：おおむね良好（画像評価○で、1E-5≤BER≤2E-4） D：不良（画像評価○ではあるが BER>2E-4、または画像評価△） E：受信不能（画像評価×）					

表 1.3-5 電波受信状況の調査結果の比較
(東京局 (東京タワー))

調査 地点	調査 項目	放送 大学		調査 地点	調査 項目	放送 大学		備考 アンテナ高 (m) など
		28ch				28ch		
		事前	事後			事前	事後	
1	端子電圧	68.8	67.5	6	端子電圧	55.0	54.2	受信 アンテナ高 10m
	画像評価	○	○		画像評価	○	○	
	等価 CN 比	32.944	32.971		等価 CN 比	31.839	30.943	
	BER	—	0.0E-0		BER	—	0.0E-0	
	品質評価	—	A		品質評価	—	A	
2	端子電圧	49.4	49.8	7	端子電圧	47.2	51.4	〃
	画像評価	○	○		画像評価	○	○	
	等価 CN 比	29.678	27.074		等価 CN 比	26.765	30.347	
	BER	—	0.0E-0		BER	—	0.0E-0	
	品質評価	—	A		品質評価	—	A	
3	端子電圧	47.7	46.9	8	端子電圧	61.6	57.1	〃
	画像評価	○	○		画像評価	○	○	
	等価 CN 比	26.157	28.134		等価 CN 比	31.956	31.748	
	BER	—	2.0E-7		BER	—	0.0E-0	
	品質評価	—	B		品質評価	—	A	
4	端子電圧	67.7	70.1	9	端子電圧	64.5	58.7	〃
	画像評価	○	○		画像評価	○	○	
	等価 CN 比	32.864	32.707		等価 CN 比	32.630	32.675	
	BER	—	0.0E-0		BER	—	0.0E-0	
	品質評価	—	A		品質評価	—	A	
5	端子電圧	66.2	69.1	10	端子電圧	48.8	47.6	〃
	画像評価	○	○		画像評価	○	○	
	等価 CN 比	32.774	33.007		等価 CN 比	30.130	28.503	
	BER	—	0.0E-0		BER	—	0.0E-0	
	品質評価	—	A		品質評価	—	A	
参考事項								
デジタル波の端子電圧（受信レベル）は 75Ω 終端値 [dB（μV）] で表示した。 画像評価は次の基準により評価した。 ○：良好に受信 △：ブロックノイズや画面フリーズが認められる ×：受信不能					品質評価は次の基準により評価した。 A：きわめて良好（画像評価○で、BER≤1E-8） B：良好（画像評価○で、1E-8<BER<1E-5） C：おおむね良好（画像評価○で、1E-5≤BER≤2E-4） D：不良（画像評価○ではあるが BER>2E-4、または 画像評価△） E：受信不能（画像評価×）			

表 1.3-6 電波受信状況の調査結果の比較
(東京局 (東京タワー))

調査地点	調査項目	放送大学		調査地点	調査項目	放送大学		備考 アンテナ高 (m) など
		28ch				28ch		
		事前	事後			事前	事後	
11	端子電圧	56.3	58.2	16	端子電圧	64.8	66.9	受信 アンテナ高 10m
	画像評価	○	○		画像評価	○	○	
	等価 CN 比	30.796	27.960		等価 CN 比	32.510	32.583	
	BER	—	0.0E-0		BER	—	0.0E-0	
	品質評価	—	A		品質評価	—	A	
12	端子電圧	58.6	60.7	17	端子電圧	60.6	64.2	〃
	画像評価	○	○		画像評価	○	○	
	等価 CN 比	31.585	32.592		等価 CN 比	23.381	32.82	
	BER	—	0.0E-0		BER	—	0.0E-0	
	品質評価	—	A		品質評価	—	A	
13	端子電圧	56.9	58.3	18	端子電圧	71.5	74.1	〃
	画像評価	○	○		画像評価	○	○	
	等価 CN 比	32.721	32.667		等価 CN 比	33.044	32.978	
	BER	—	0.0E-0		BER	—	0.0E-0	
	品質評価	—	A		品質評価	—	A	
14	端子電圧	50.7	54.9	19	端子電圧	62.1	64.9	〃
	画像評価	○	○		画像評価	○	○	
	等価 CN 比	31.349	31.201		等価 CN 比	32.469	32.810	
	BER	—	0.0E-0		BER	—	0.0E-0	
	品質評価	—	A		品質評価	—	A	
15	端子電圧	65.2	67.0					
	画像評価	○	○					
	等価 CN 比	32.775	32.723					
	BER	—	0.0E-0					
	品質評価	—	A					
参考事項								
デジタル波の端子電圧（受信レベル）は 75Ω 終端値 [dB（μV）] で表示した。 画像評価は次の基準により評価した。 ○：良好に受信 △：ブロックノイズや画面フリーズが認められる ×：受信不能					品質評価は次の基準により評価した。 A：きわめて良好（画像評価○で、BER≤1E-8） B：良好（画像評価○で、1E-8<BER<1E-5） C：おおむね良好（画像評価○で、1E-5≤BER≤2E-4） D：不良（画像評価○ではあるが BER>2E-4、または 画像評価△） E：受信不能（画像評価×）			

令和元年 11 月発行

印 刷 物 登 録

令和元年度 第 49 号

事後調査報告書 (工事の完了後)

－杉並清掃工場建替事業－

編集・発行

東京二十三区清掃一部事務組合 建設部
東京都千代田区飯田橋三丁目 5 番 1 号 東京区政会館 12 階
電話番号 03 (6238) 0915

印 刷

協和総合印刷株式会社
東京都江東区大島七丁目 3 7 番 2 号
電話番号 03 (3685) 6411

再生紙を使用しています。